

Mikołów, 18 maja 2016 r.

nr ref. 5/D/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostawę wyciszonego agregatu prądowórczego z przyczepą do transportu o mocy 18kVA.


Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień- treść w załączeniu.

SPECJALISTA
DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Sekretariat

Od: Mieczysław Chlebowski SUMERA-MOTOR [m.chlebowski@sumeramotor.pl]
Wysłano: 16 maja 2016 10:56
Do: sekretariat@zim.com.pl
Temat: 5/D/2016

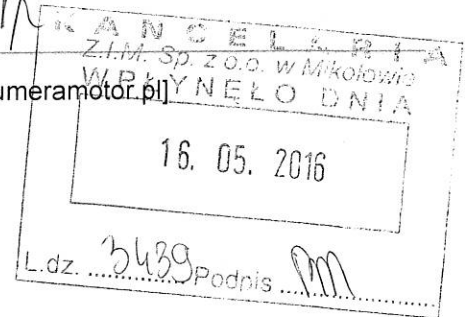

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym nr ref. 5/D/2016 z 12.05.2016 r., prosimy o uściślenie Państwa wymagań:

- moc nominalna 3~18kVA (trójfazowa pozorna). Moc czynną dla mocy trójfazowej podaje się przy współczynniku mocy $\cos \phi = 0,8$, czyli dla mocy pozornej 18kVA, moc czynna wynosi 14,4kW. Ponadto prąd znamionowy dla mocy pozornej 18kVA wynosi 26 A.

- max, prąd znamionowy: 50A. Należałoby podać prąd znamionową (nominalny) lub maksymalny (z przeciążeniem 10%). Ponadto, prąd 50A odpowiada mocy pozornej 34,6kVA.

- silnik: benzynowy. Silnik benzynowy może być zastosowany a gregatach co najwyżej o mocy znamionowej 20 kVA. Przy wyższych mocach musi być zastosowany silnik wysokoprężny.

- Linka ręcznego rozruchu. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko przy mocach do 16kVA. Przy wyższych mocach istnieje tylko rozruch elektryczny.

- Przyczepa do transportu agregatu z plandeką na stelażu. Natomiast na dołączonym rysunku oraz we wcześniejszym opisie, wymagany jest agregat z obudową stalową. Taki agregat nie wymaga plandeki do pracy w każdych warunkach pogodowych.

- Na dołączonym rysunku przedstawiona jest przyczepa z dyszlem regulowanym, natomiast w opisie nie ma takiego wymagania.

Pozdrawiam

Mietek Chlebowski

SUMERA MOTOR Spółka Jawna
ul. Krakowska 5, 34-120 ANDRYCHÓW
NIP: 551-247-84-05; REGON: 120380521
tel.: +48 33 870 40 60 faks: +48 33 870 40 61
e-mail: m.chlebowski@sumeramotor.pl internet: www.sumeramotor.pl

**Wyjaśnienie do zapytań Pana Mieczysława Chlebowskiego z firmy
SUMERA MOTOR Spółka Jawna, Andrychów**

Od1.

Specyfikacja przetargowa obejmuje agregat o mocy pozornej 18 kVA z prądnicą synchroniczną $\cos\phi=1$.

Moc czynna agregatu 18 kW.

Od2.

W specyfikacji pojawił się błąd.

Prawidłowy zapis powinien, brzmieć:

Prąd znamionowy 32 A

Od3.

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z specyfikacją przetargową jest **agregat prądotwórczy, napędzany silnikiem benzynowym.**


Andrzej Gruszczyk
18 maja 2016 r.

Ad. 4.

Rozruch elektryczny.

Ad. 5. 6.

Przyłącze do transportu agregatu ma być zgodne z opisem w specyfikacji technicznej.


KIEROWNIK REJONU
Sieci Wod.-Kan.
Janusz Marczyk