





1 w,me /wz/zs(n)G/Cr3

symbol jednostki pierwszego poziomu wodonośnego (PPW)

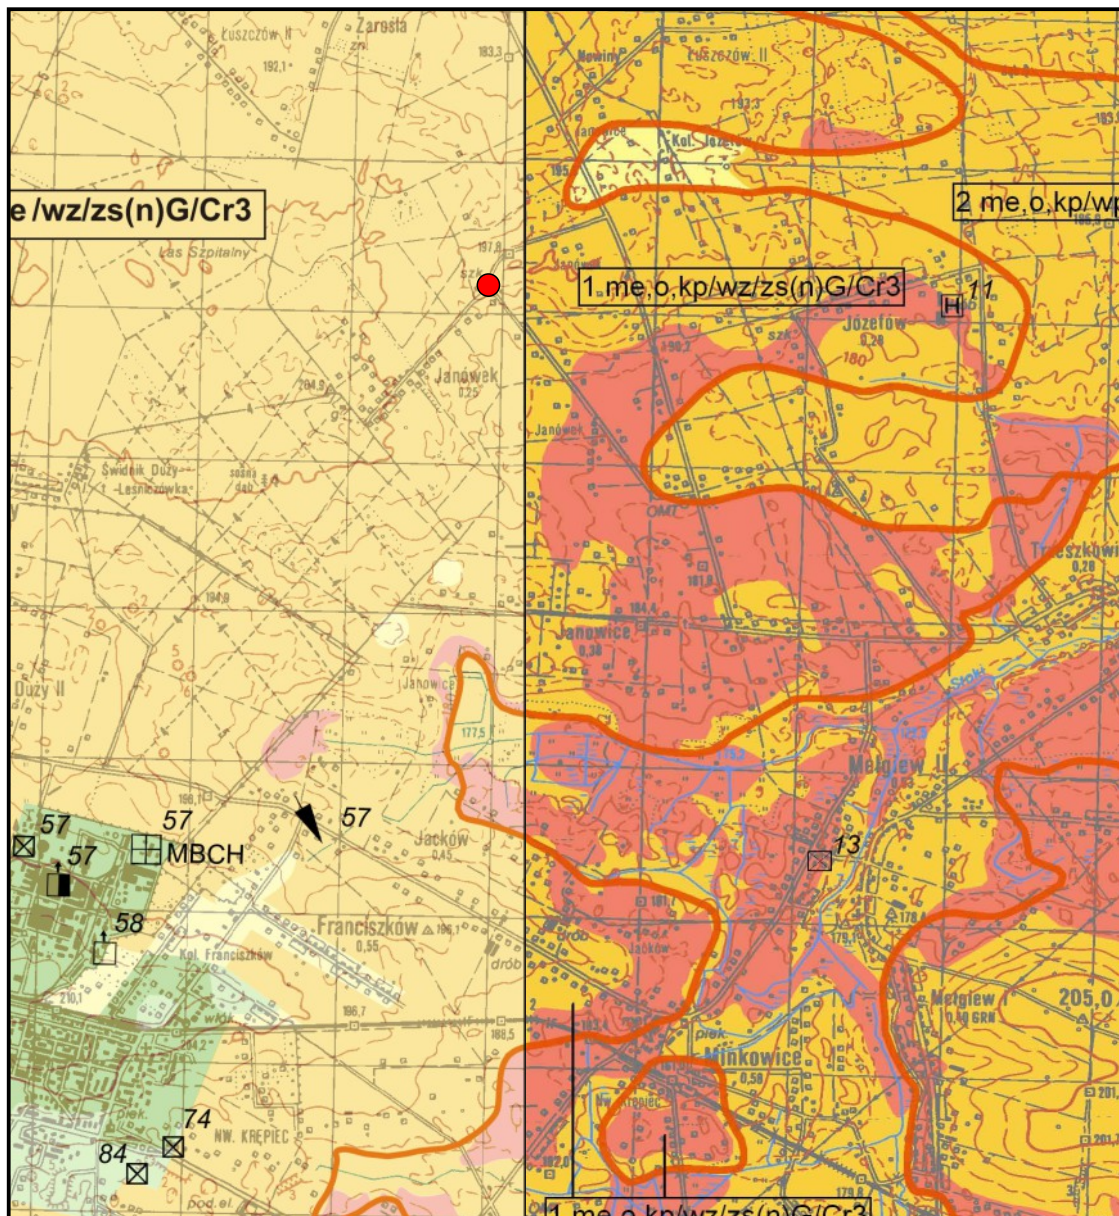

zasięg jednostki pierwszego poziomu wodonośnego

Stopień podatności (przybliżony czas dotarcia zanieczyszczenia do PPW)



bardzo wysoki (< 5 lat)

wysoki (5 - 25 lat)

średni (25 - 50 lat)

niski (50 - 100 lat)

bardzo niski (>100 lat)



zrzut ścieków przemysłowych



zakład przemysłu metalowego



fermy hodowlane



zakład przemysłu innego



emisja pyłów i gazów



magazyn paliw płynnych



oczyszczalnia ścieków

OBJAŚNIENIA:



studnia przeznaczona do przepompowania

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie pompowań studnie ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Janówek na działce 89/13 obręb Janówek Kolonia

Zamieściła: A. Kędzierawska	Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski PPW- WJ w skali 1:50 000, arkusz Lublin (749) i Łączna (750)	
sierpień 2025r.	skala 1: 50 000	Załącznik 6