


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	P.N.[m2]
1/1	KŁATKA SCHODOWA	GRES	28,55
1/2	POM. PORZĄDKOWE	GRES	3,4
1/3	KOMUNIKACJA	GRES	25,1
1/4	GABINET KATECHETY	GRES	12,5
1/5	GABINET JANGIELSKI	GRES	12,2
1/6	KOMUNIKACJA	GRES	5,7
1/7	LOGOPEDA	GRES	14,6
1/8	POM. PORZĄDKOWE	GRES	6,3
1/9	POM. ZE ZJEŹDŹALNIA	WYKŁADZINA	17,8
1/10	SALA SI	WYKŁADZINA	60,8
1/11	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA	70,0
1/12	ŁAZIENKA DZIECI	TERAKOTA	6,6
1/13	POM. MAGAZYNOWE	GRES	7,6
1/14	SALA DOŚWIADCZANIA	WYKŁADZINA	29,1
PIĘTRO POM. UŻYTKOWA			300,25

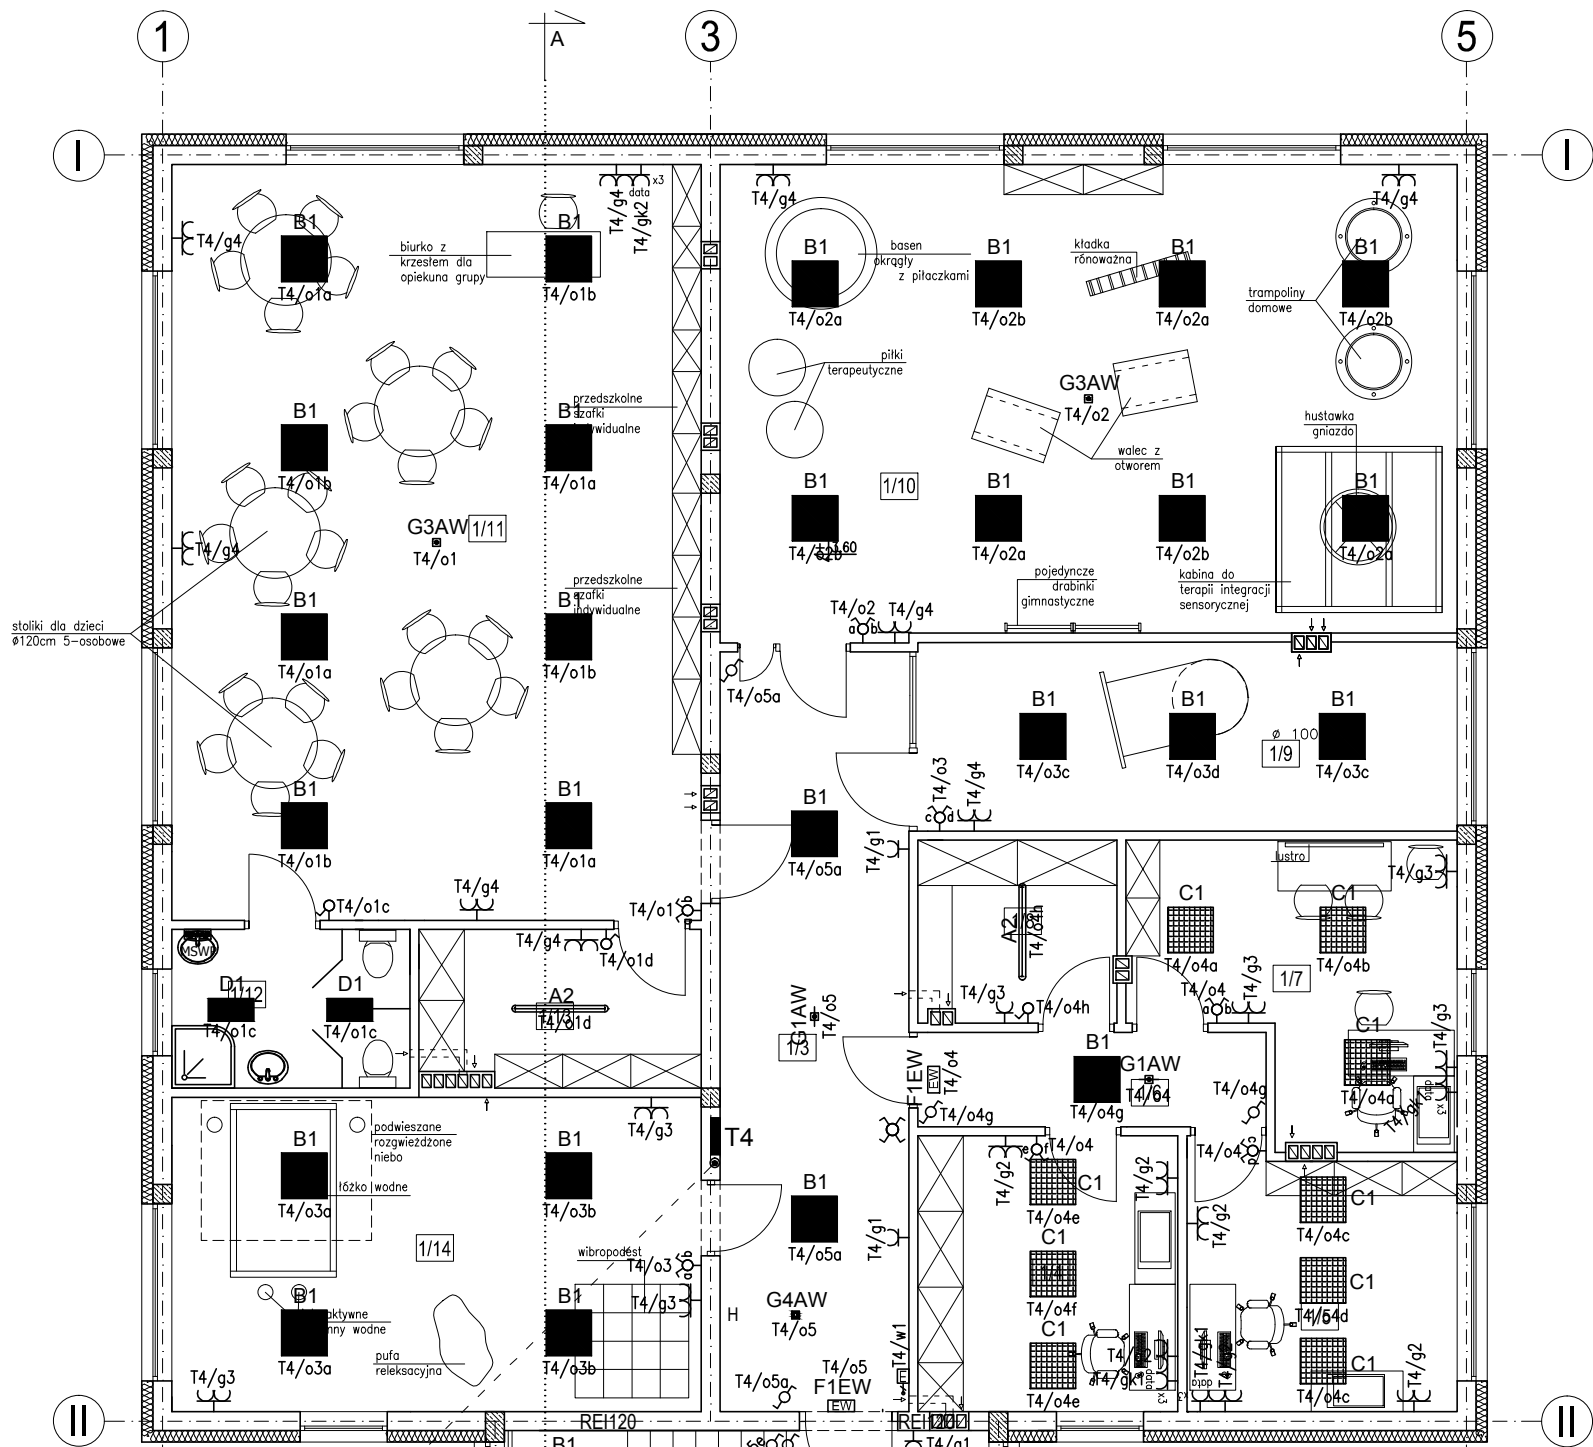


LEGENDA:

- GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V, P/T, IP20,
- GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYŃCZE, P/T
- 3xGN. WTYKOWE DATA Z KLUCZEM 230V, P/T
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU PPOŻ
- MIJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20

- CENTRALA ODDYMANIA
- RĘCZNY PRZYŁOŚC ODDYMANIA
- PRZYSCISK PRZEWENTRYZACJA
- CZŁUKA OPTYCZNA Z GNIAZDEM

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 4400LM IP65 830 32W
A2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5200LM IP65 830 36W
A3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 7200LM IP65 830 57W
B1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5800LM IP44 840 40W
C1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5800LM IP44 840 40W
D1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 4400LM IP44 840 32W
E1AW	OPRAWA AWARYJNA LED 1500LM IP65 840 11W, CZAS PODTRZYMANIA 1h, GRZĄŁKA Z TERMOSTATEM
F1EW	OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, NASCIEJNA, IP44, CZAS PODTRZYMANIA 1h
G1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCEWKĄ DO KORYTARZY SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G2AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G3AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G4AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCEWKĄ ASYMETRYCZNĄ SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
H1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP65 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKA, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
I1	NAŚWIETLACZ LED 5100LM 50W Hm=5,5m

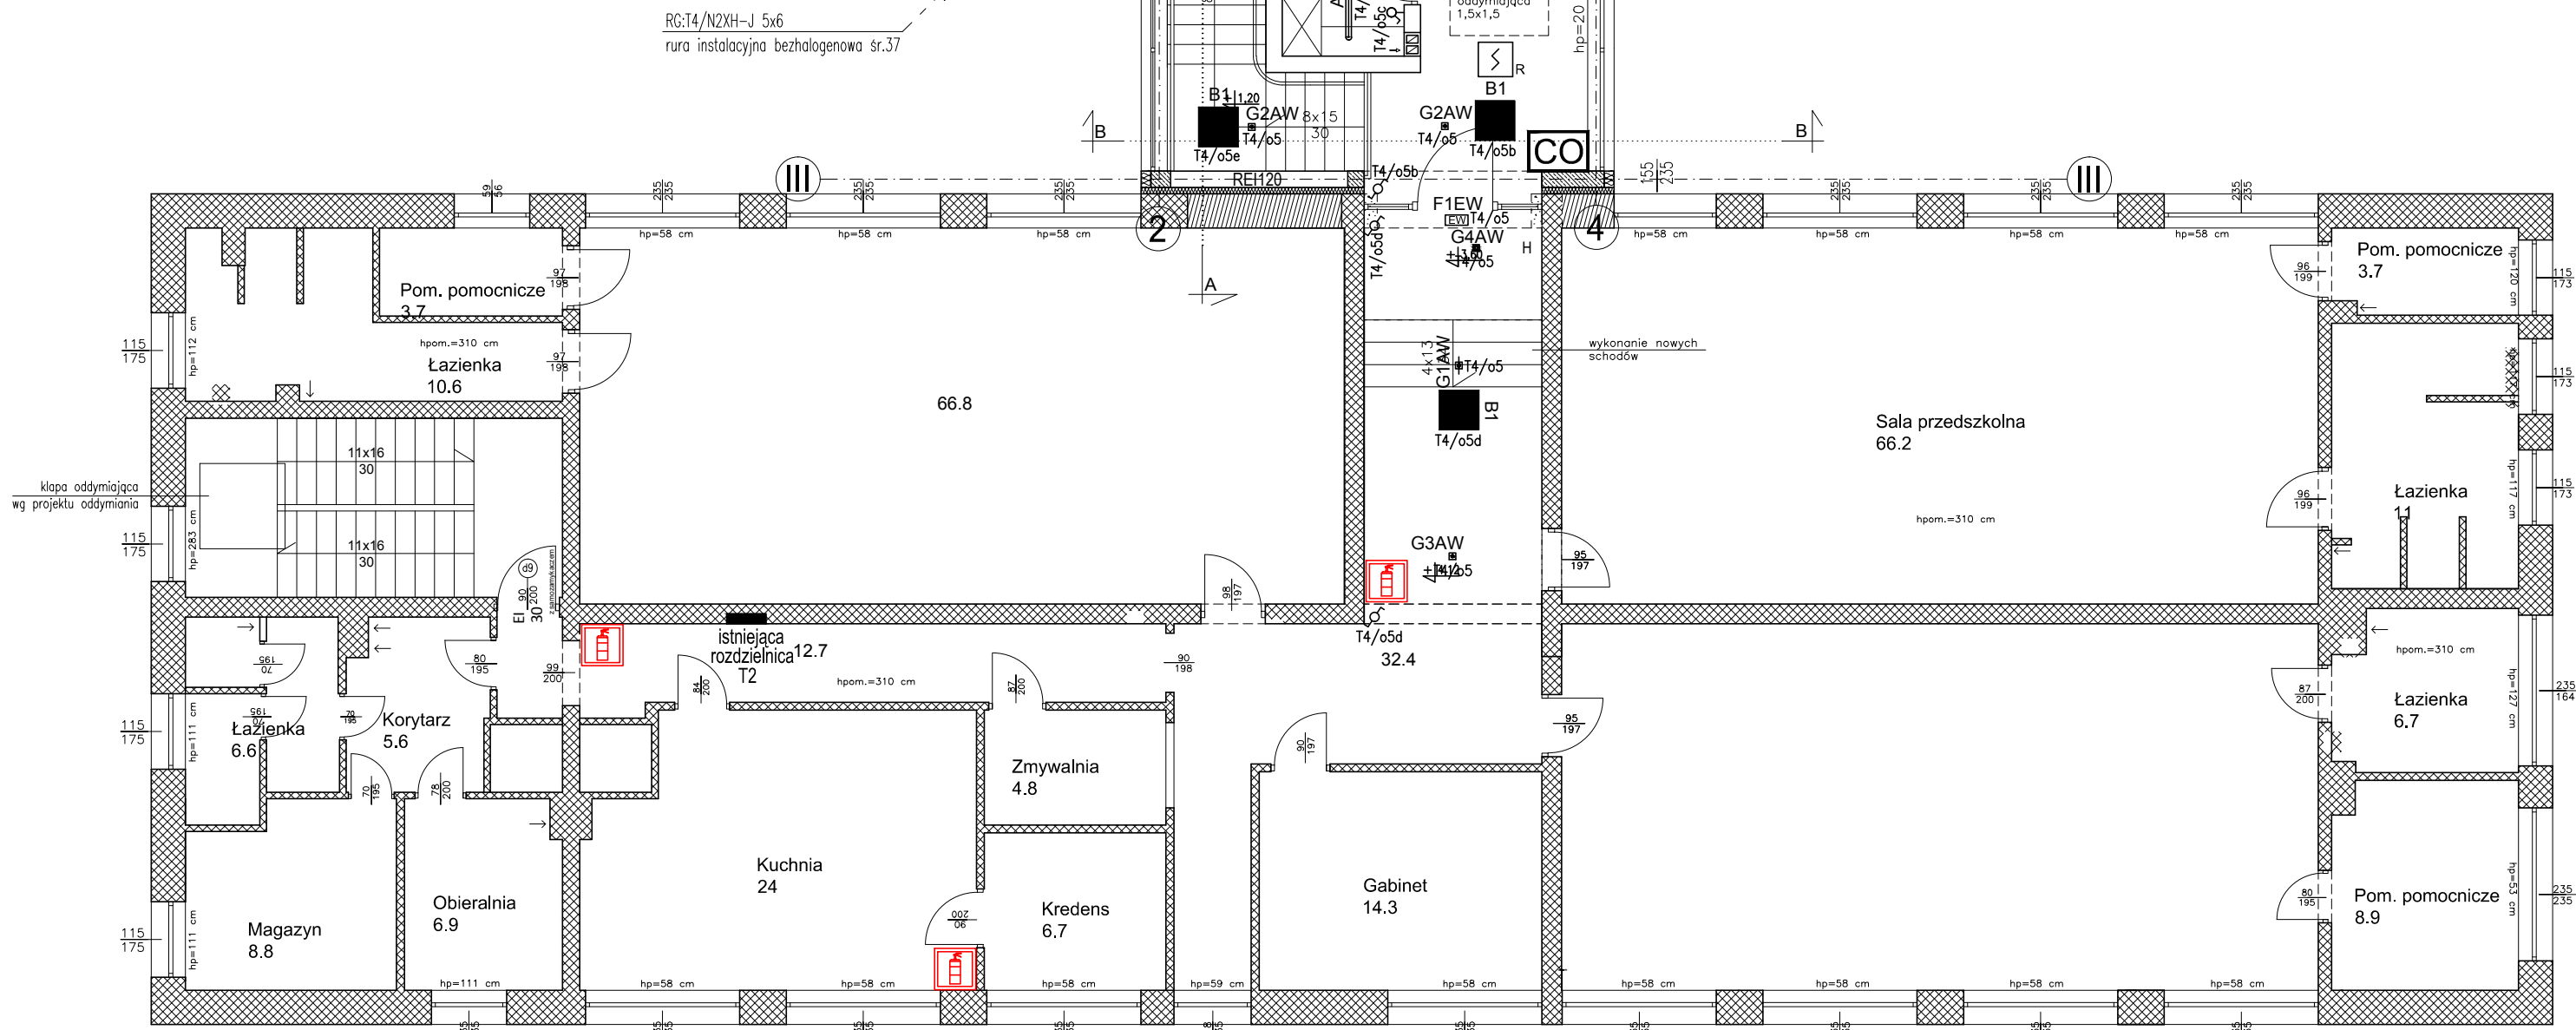

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
ul. Świętego Rocha 12 lok. 8
www.arch-eko.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE wraz z zagospodarowaniem terenu	
ADRES	ul. Rzečna 3, 17-200 Hajnówka działki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3	RYSUJENIE NR E2
INWESTOR	Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka	
TYTUŁ RYS.	RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA 1:100
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. Wojciech Grudziński BŁ/138/92	14.06.2018r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Stypułkowski	14.06.2018r.