





P.P. 152,00 m n.p.m.

RZĘDNE	TERENU ISTNIEJĄCEGO	161,33								
	TERENU PROJEKTOWANEGO									
	DNA KANAŁU	160,24	160,31	160,40	160,49	160,51	160,53			
	ZAGŁĘBIENIE DO DNA KANAŁU	1,09	0,96	1,0	0,95	0,81	0,96			
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		i=0,5% Ø126/113 PVC-u								
ODLEGŁOŚCI		0,0	14,1	32,9	51,2	55,6	59,6			
DŁUGOŚCI		-14,1-	-18,8-	-18,3-	-4,4-	-4,0-				
		D03	dr01	dr02	a	b	dr03			

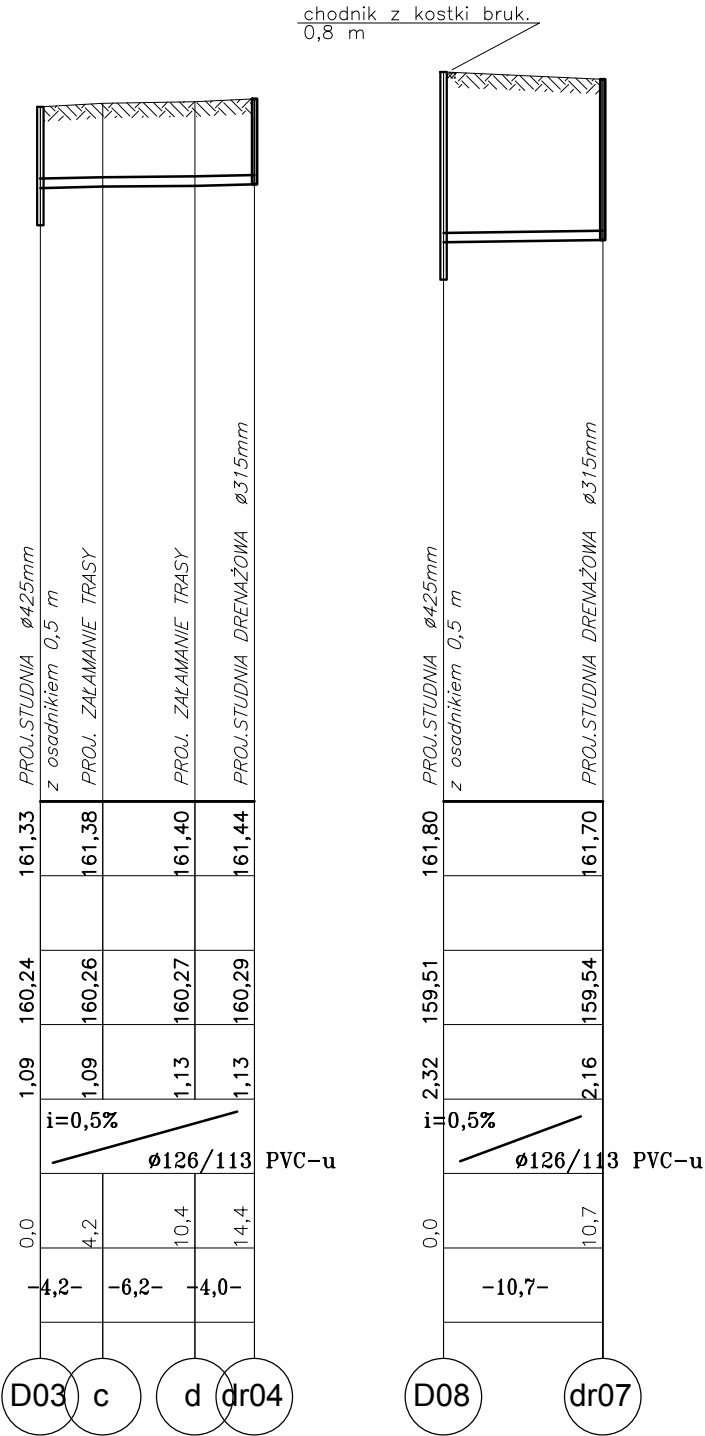

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA DRENAŻU



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM		
ADRES:	17-200 Hajnówka, ul. Rzeczna 3, nr ew. gr. 3039/20, 3040/3	
INWESTOR:	Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1	
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI DRENAŻU		
PROJEKTANT:	mgr inż. Agnieszka Kozłowska PDL/0042/POOS/08	PODPIS:
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr Rudziński	PODPIS:
SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
1:100	20.07.2018	S-7