


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	P.N.[m2]
0/1	KLATKA SCHODOWA	GRES	28,55
0/2	POM. PORZĄDKOWE	GRES	3,4
0/3	KOMUNIKACJA	GRES	17,4
0/4	SEKRETARIAT	GRES	10,0
0/5	POKÓJ DYREKTORA	GRES	11,0
0/6	WC dla osób niepełnosprawnych	TERAKOTA	4,8
0/7	WC dla pracowników	TERAKOTA	3,6
0/8	POM. MAGAZYNOWE	GRES	10,1
0/9	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV	99,5
0/10	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA	69,0
0/11	POM. MAGAZYNOWE	GRES	5,2
0/12	ŁAZIENKA DZIECI	TERAKOTA	6,3
0/13	SZATNIA	GRES	28,5
PIĘTRO			
POM. UŻYTKOWA			
			297,35

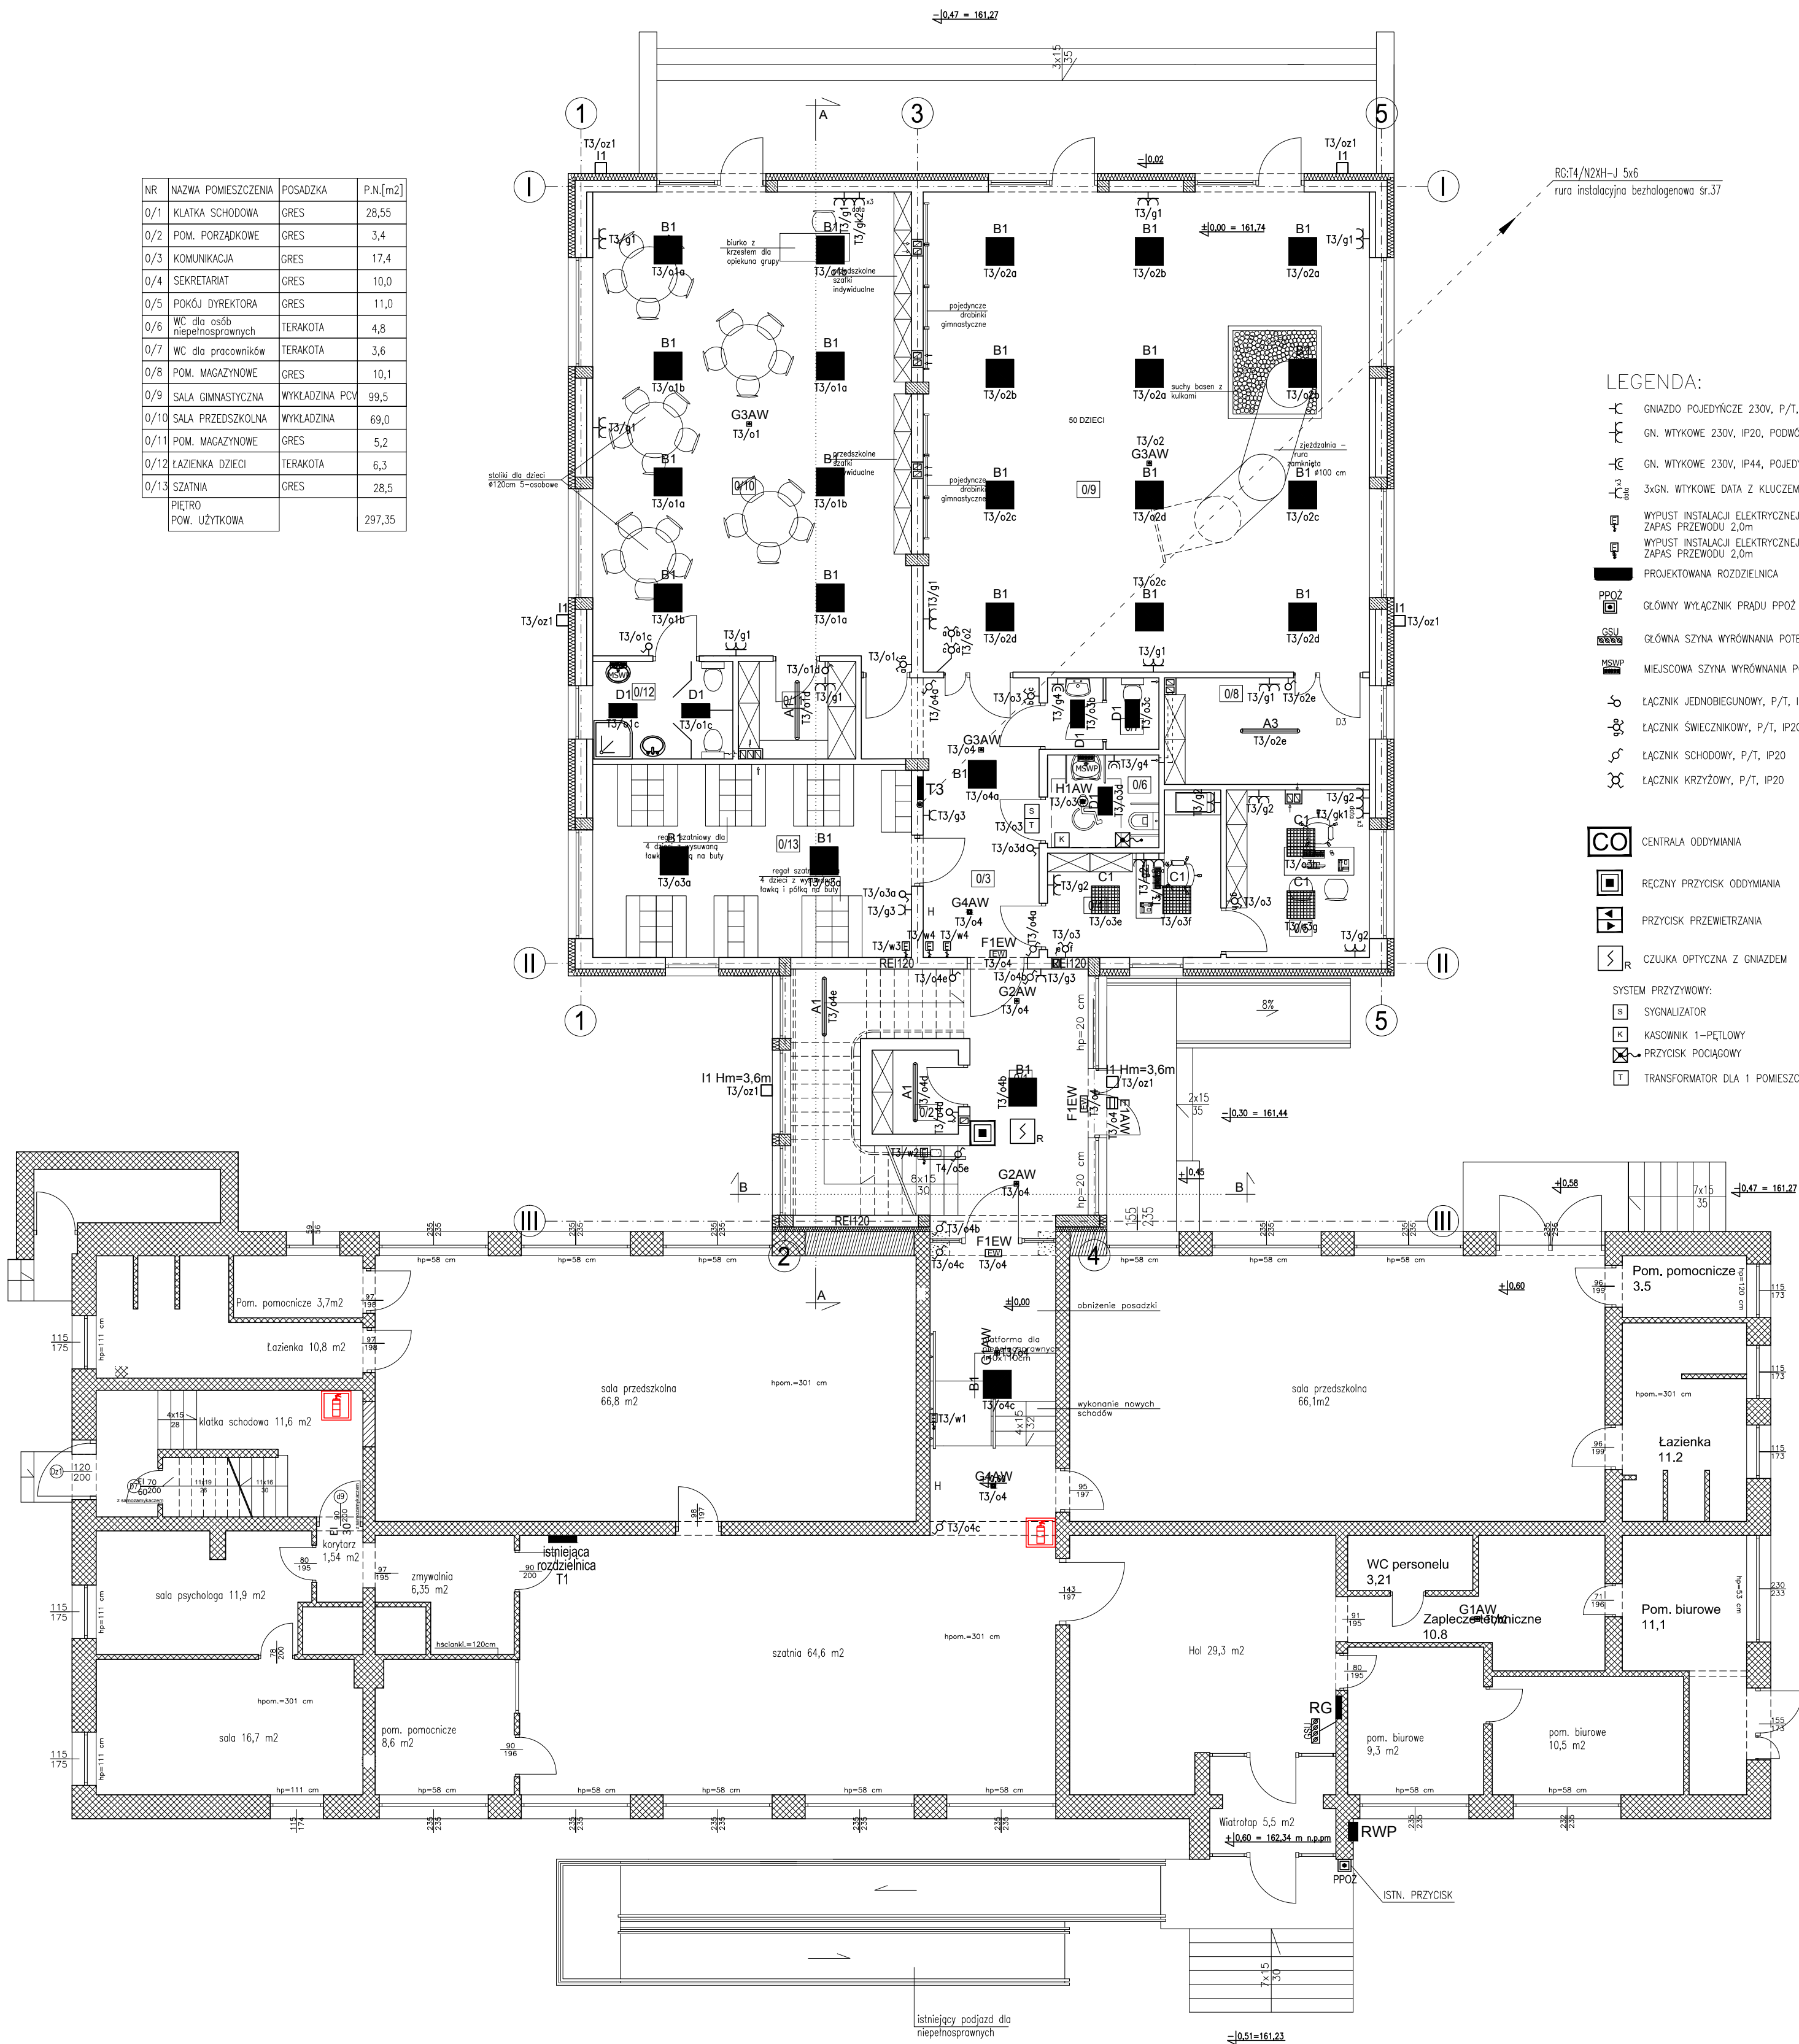

LEGENDA:

- GNIAZDO POJEDYŃCZE 230V, P/T, IP20,
- GN. WYTKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
- GN. WYTKOWE 230V, IP44, POJEDYŃCZE, P/T
- 3xGN. WYTKOWE DATA Z KLUCZEM 230V, P/T
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
- PP02
- GSU
- MSWP
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20
- CENTRALA ODDYMIANIA
- RĘCZNY PRZYCIŚC ODDYMIANIA
- PRZYCIŚC PRZEWIEZIANIA
- CZUJKA OPTYCZNA Z GŁAZDEM
- SYSTEM PRZYZYWOVY:
- SYGNALIZATOR
- KASOWNIK 1-PĘTŁOWY
- PRZYCIŚC POCĄGOWY
- TRANSFORMATOR DLA 1 POMIESZCZENIA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 4400LM IP65 830 32W
A2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5200LM IP65 830 36W
A3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 7200LM IP65 830 57W
B1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5800LM IP44 840 40W
C1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 5800LM IP44 840 40W
D1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 4400LM IP44 840 32W
E1AW	OPRAWA AWARYJNA LED 1500LM IP65 840 11W, CZAS PODTRZYMANIA 1h, GRZĄŁKA Z TERMOSTATEM
F1EW	OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM, NAŚCIENNA, IP44, CZAS PODTRZYMANIA 1h
G1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCEWKĄ DO KORYTARZY SZEROKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G2AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP41 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G3AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
G4AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41 SOCEWKĄ ASYMETRYCZNĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
H1AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 1W, IP65 SOCEWKĄ SYMETRYCZNĄ SZEROKĄ, CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM 1h
I1	NAŚWIETLACZ LED 5100LM 50W Hm=5,5m

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
ul. Świętego Rocha 12 lok. 8
www.arch-eko.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W HAJNÓWCE wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES
ul. Rzezna 3, 17-200 Hajnówka
działki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3

RYSUNEK NR
E1

INWESTOR
Gmina Miejska Hajnówka
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

TYTUŁ RYS.
RZUT PARTERU -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA
1:100

PROJEKTANCI

DATA I PODPIS

AUTOR:
mgr inż. Wojciech Grudziński
BŁ/138/92

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Stypukowski

14.06.2018r.

14.06.2018r.