

Gmina Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16-404 Jeleniewo
PFE.271.1.2019

Jeleniewo, dnia 22 stycznia 2019 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA nr 7

Dotyczy: Udzielania odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.01.2019 r. (wpłynęło do UG Jeleniewo w dniu 21.01.2019 r.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem przetargu j.w. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań odnośnie nawierzchni poliuretanowej.

W związku z tym, iż w dokumentacji projektowej występuje nieścisłość w opisie nawierzchni poliuretanowej, tj. podano dwie grubości: min. 13 mm i min. 15 mm oraz nie określono typu nawierzchni, a szczegółowe wymagania odnośnie parametrów nawierzchni określono w przedziałach, które nie uwzględniają wymagań aktualnej normy PN-EN 14877, wnosimy – w celu sprecyzowania wymagań – o modyfikację specyfikacji w tym zakresie w potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni w technologii typu Sandwich i dopuszcza nawierzchnię o n/w parametrach potwierdzonych badaniami przeprowadzonymi przez niezależne, akredytowane laboratorium:

- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,75 MPa
- Wydłużenie w chwili zerwania: 140 %
- Tłumienie energii: 37 %
- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,8
- Tarcie (współczynnik poślizgu): 98/nawierzchnia sucha, 65/nawierzchnia mokra.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że oferowana przez nas nawierzchnia posiada parametry lepsze niż zakresy wskazane w pliku *SST BOISKO Jeleniewo.pdf*. Ponadto jest nawierzchnią sprawdzoną na wielu obiektach, które uzyskały certyfikat IAAF 1 i 2 klasy, co najlepiej potwierdza wysoką jakość nawierzchni.

Odpowiedź nr 1:


Należy przyjąć min. 13mm grubość nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na bieżni i rozbiegu skoczni, zgodnie w dokumentacją (przekroje konstrukcyjne, opis).

Należy przyjąć rodzaj nawierzchni poliuretanowej dla bieżni i rozbiegu skoczni zgodnie z dokumentacją projektową tj. typu EPDM 13mm na warstwie elastycznej typu ET gr. 35mm. Zamawiający w specyfikacji określił jakie parametry ma spełnić nawierzchnia i jakie są wymagane dokumenty w zakresie nawierzchni. Rodzaj granulatu EPDM nie został określony.

Zamawiający dopuszcza parametry nawierzchni wyższe niż wymagane.

Zgodnie z SIWZ w pkt 3.2. jest zapisane: „Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisanie w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub rozwiązania, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Pod pojęciem „parametry techniczne” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

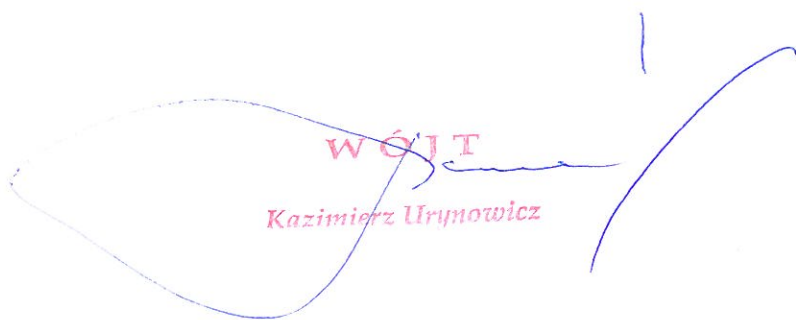

WÓJT
Kazimierz Urzymowicz