


kanal sanitarny
KS-3 cz.1
ul. Zakładowa



Nazwa węzła	SPS SN	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30
Rzędna istniejącego terenu	96.40	96.40	96.40	96.40	96.40	96.40	96.40	96.40	96.40
Rzędna dna proj. kanalu	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97
Zagłębienie dna przewodu	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
Długość odcinka	3.00	7.00	65.00	70.00	68.00	70.00	65.00	67.00	64.00
Proj. spadek kanalu, odległość	i=5.0 ‰	L=300	i=8.0 ‰	L=405.00	i=4.5 ‰	L=64.00	i=9.1 ‰	L=64.00	i=9.1 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U	DN200/315PVC-U
Nawierzchnia	teren nieutw.	teren nieutw.	jezdnia nieutwardzona	jezdnia nieutwardzona	jezdnia asfaltowa	jezdnia asfaltowa	jezdnia asfaltowa	jezdnia asfaltowa	jezdnia asfaltowa
Hektometr i odległości	0.00	3.00	6.00	13.00	21.00	34.00	47.00	60.00	73.00

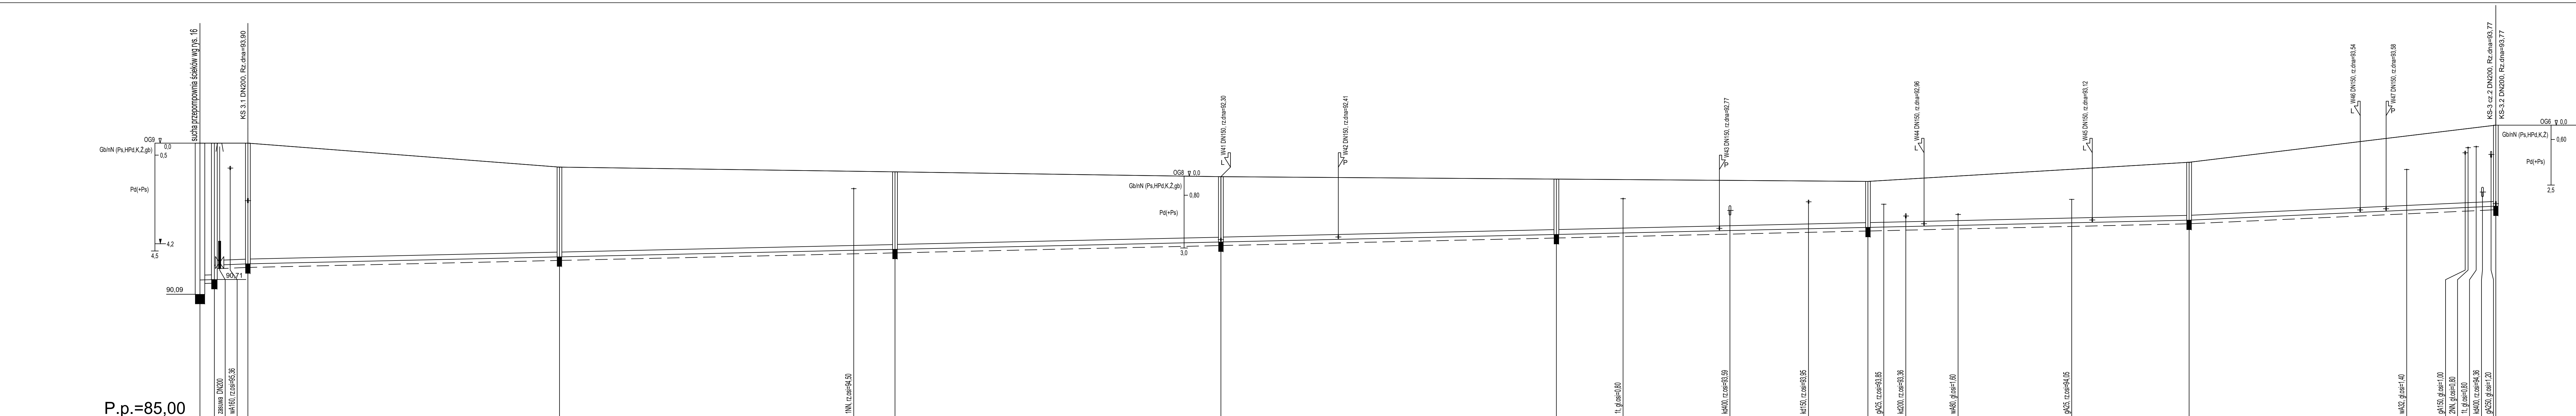

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm, kanalizacja sanitarna tłoczna Dł 90 mm, podziemna przepompownia ścieków

Nazwa rys.: Profil podłużny kanalu sanitarnego KS-3 cz.1

Adres inwestycji: m. Kolo ul. Toruńska, ul. Zakładowa

Stanowisko projektanta: Budowlany

Bransz: Sanitarna

Data: 09.2019

Numer rysunku: 7

Funkcyjny i Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Pieczęć/Podpis
mgr inż. Krzysztof Biernacki	Instalacje w zakresie: instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych wentylacyjnych i gazowych	BN-10.9/60/82	
mgr inż. Marek Nowicki	Instalacje w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0389/POOS/18	