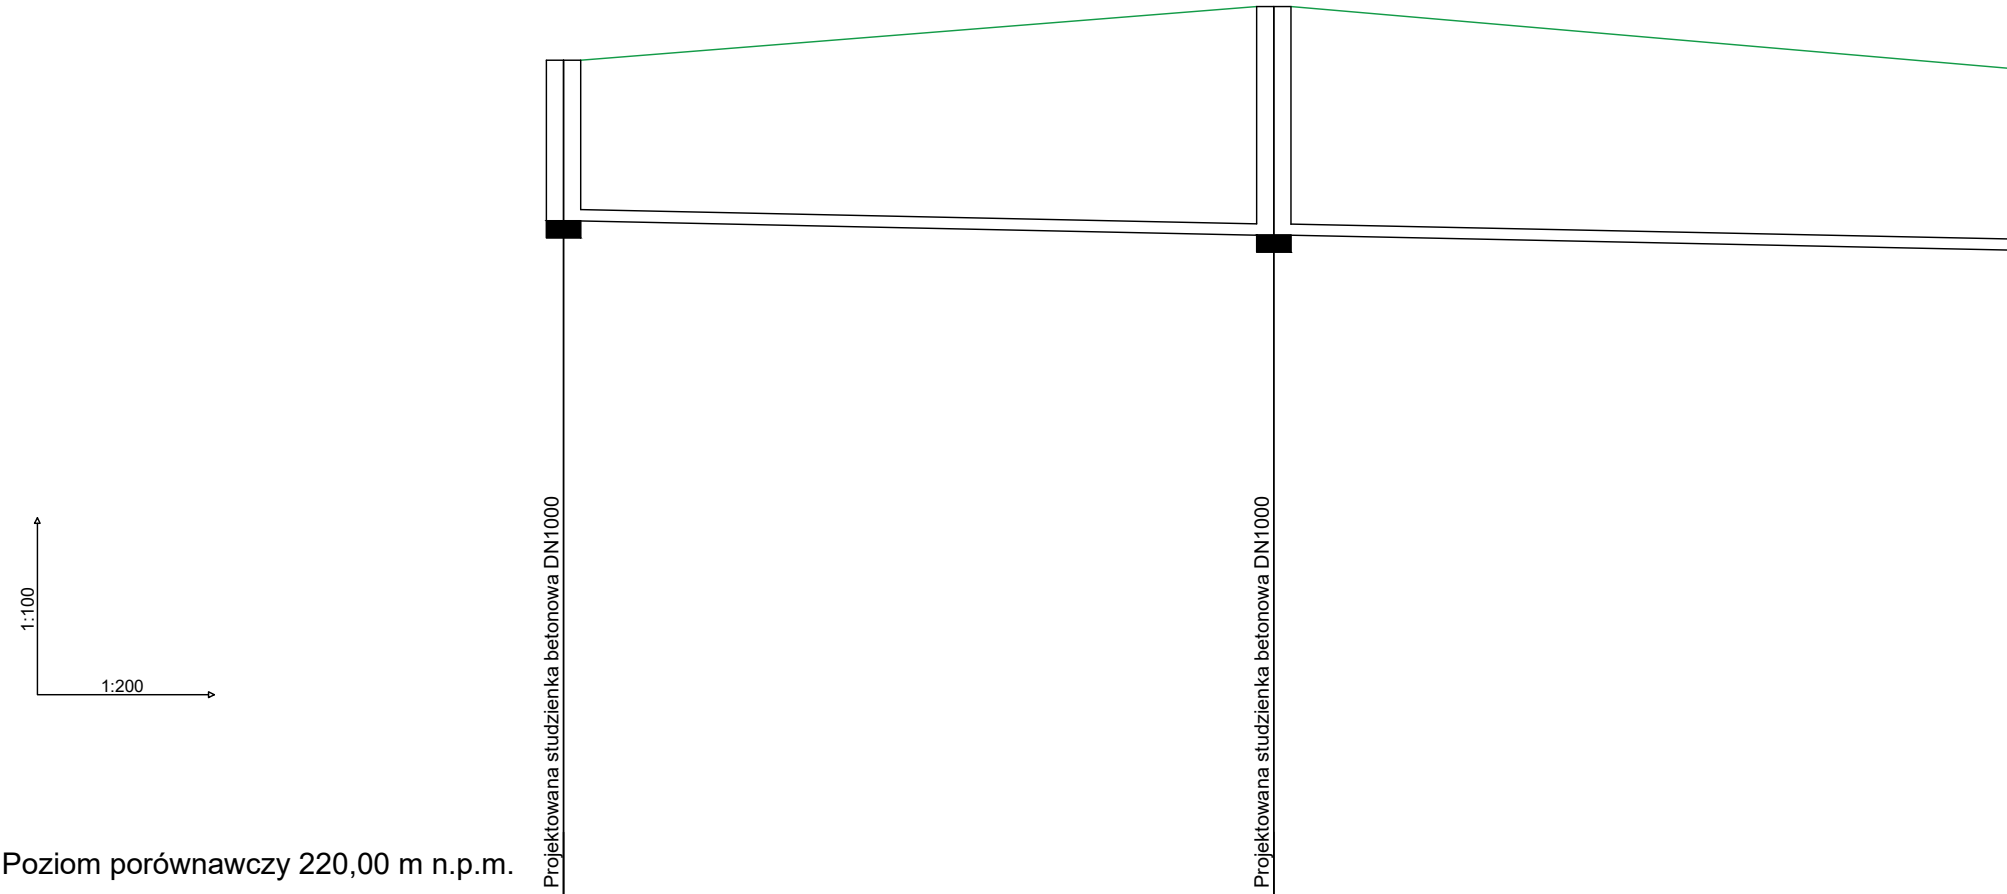
1:100
1:200
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	234,72		235,66	
Rzędna terenu istniejącego	23,53		235,66	
Rzędna dna kanału	231,91		231,66	
Zagłębienie dna kanału [m]	2,81		4,00	
Odległości [m]		24,90		35,15
Średnice, materiał Spadek		200×5,9 PVC-U_SDR34_I 1,0 %		200×5,9 PVC-U_SDR34_I
Długość trasy [m]	0,00		24,90	
Węzeł	St2		St3	

Hektometr 0

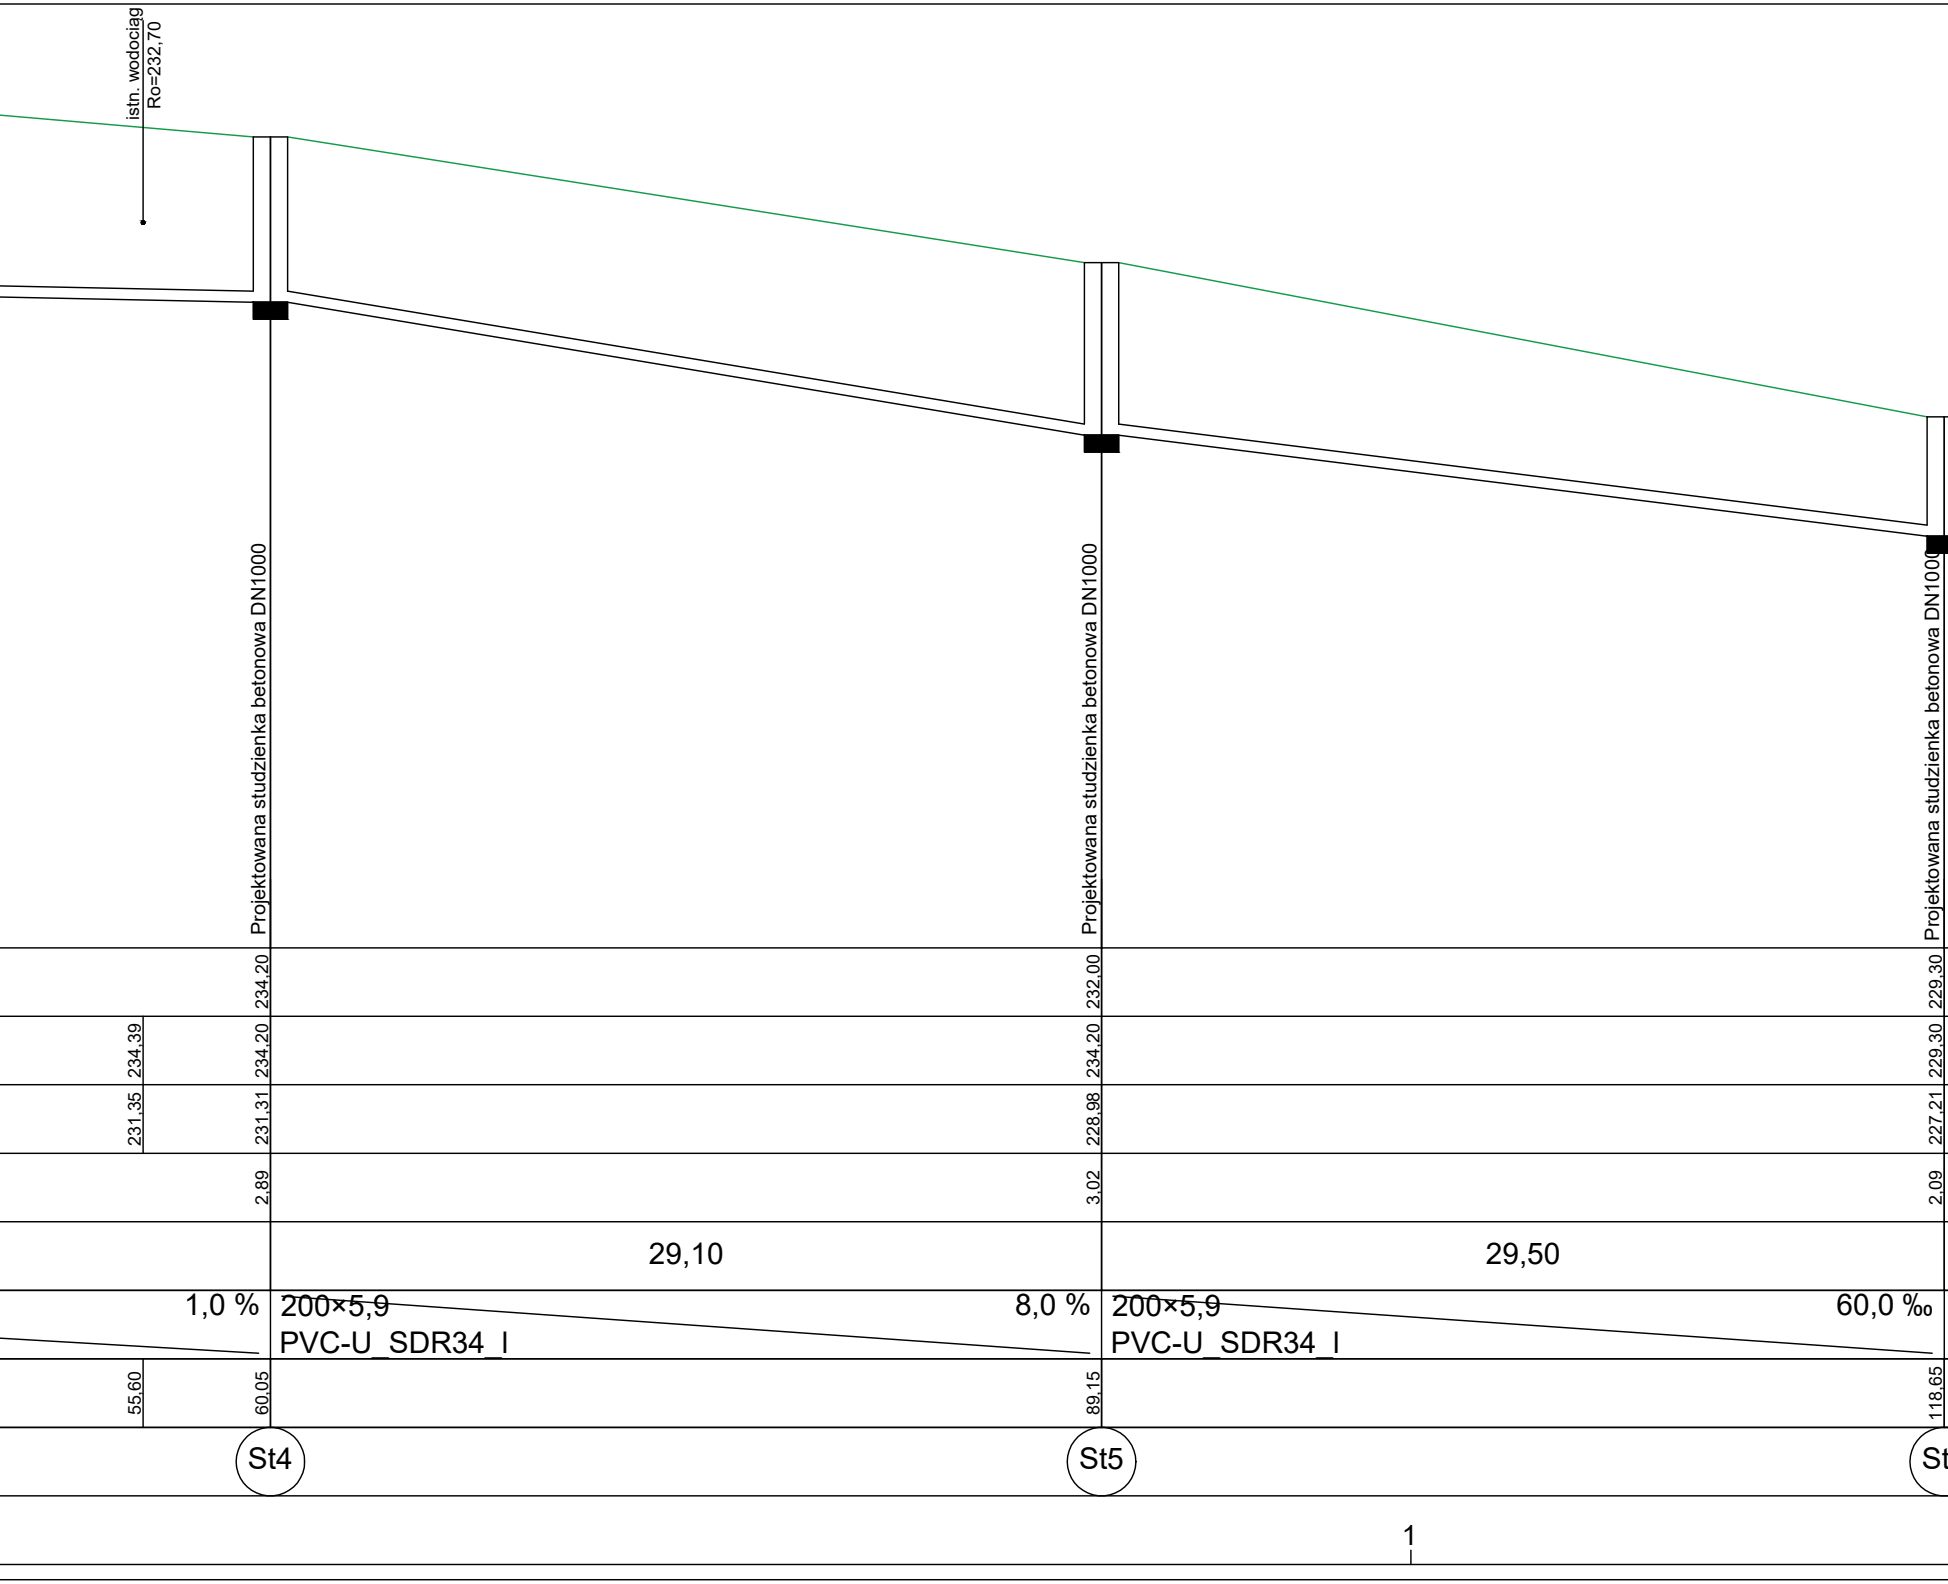
istn. wodociąg
Ro=232,70
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
234,20
232,00
229,30
234,39
234,20
234,20
229,30
231,35
231,31
228,98
227,21
2,89
3,02
2,09
29,10
29,50
1,0 %
200×5,9
PVC-U_SDR34_I
8,0 %
200×5,9
PVC-U_SDR34_I
60,0 ‰
55,60
60,05
89,15
118,65
St4
St5
St
1

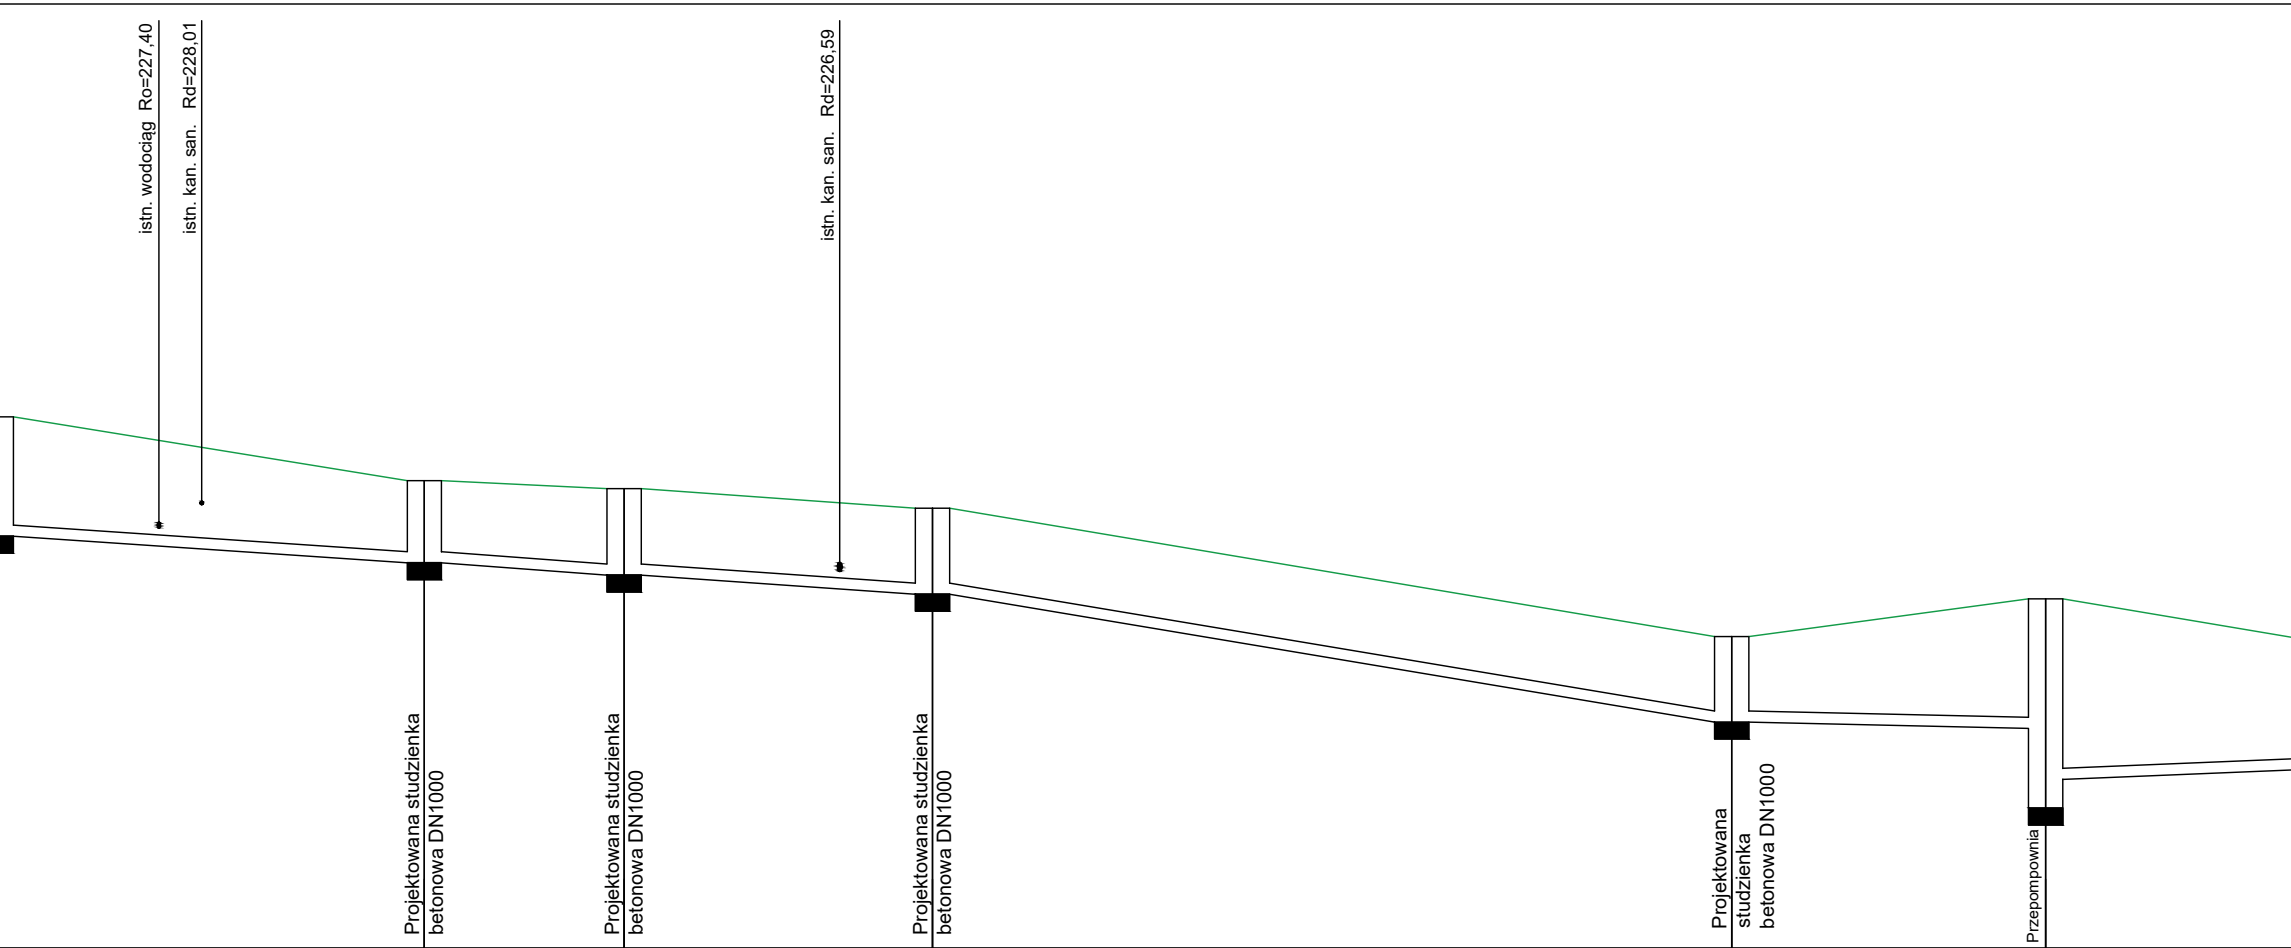
istn. wodociąg Ro=227,40
istn. kan. san. Rd=228,01
istn. kan. san. Rd=226,59
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Przepompownia

		228,18	228,04		227,70	225,45	226,11
228,90	228,79	228,18	228,04	227,81	227,70	225,45	225,40
227,03	226,99	226,75	226,53	226,29	226,19	223,95	223,84 222,95
		1,43	1,51		1,51	1,50	2,27 3,16
124,35	125,85	133,65	140,65	148,20	151,45	179,45	190,45

15,00	7,00	10,80	28,00	11,00	
200×5,9 PVC-U_SDR34_I 3,1 %			200×5,9 PVC-U_SDR34_I 8,0 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I 1,0 %	PVC-U_SDR34_I 200×5,9

6 St7 St8 St9 St10 St11

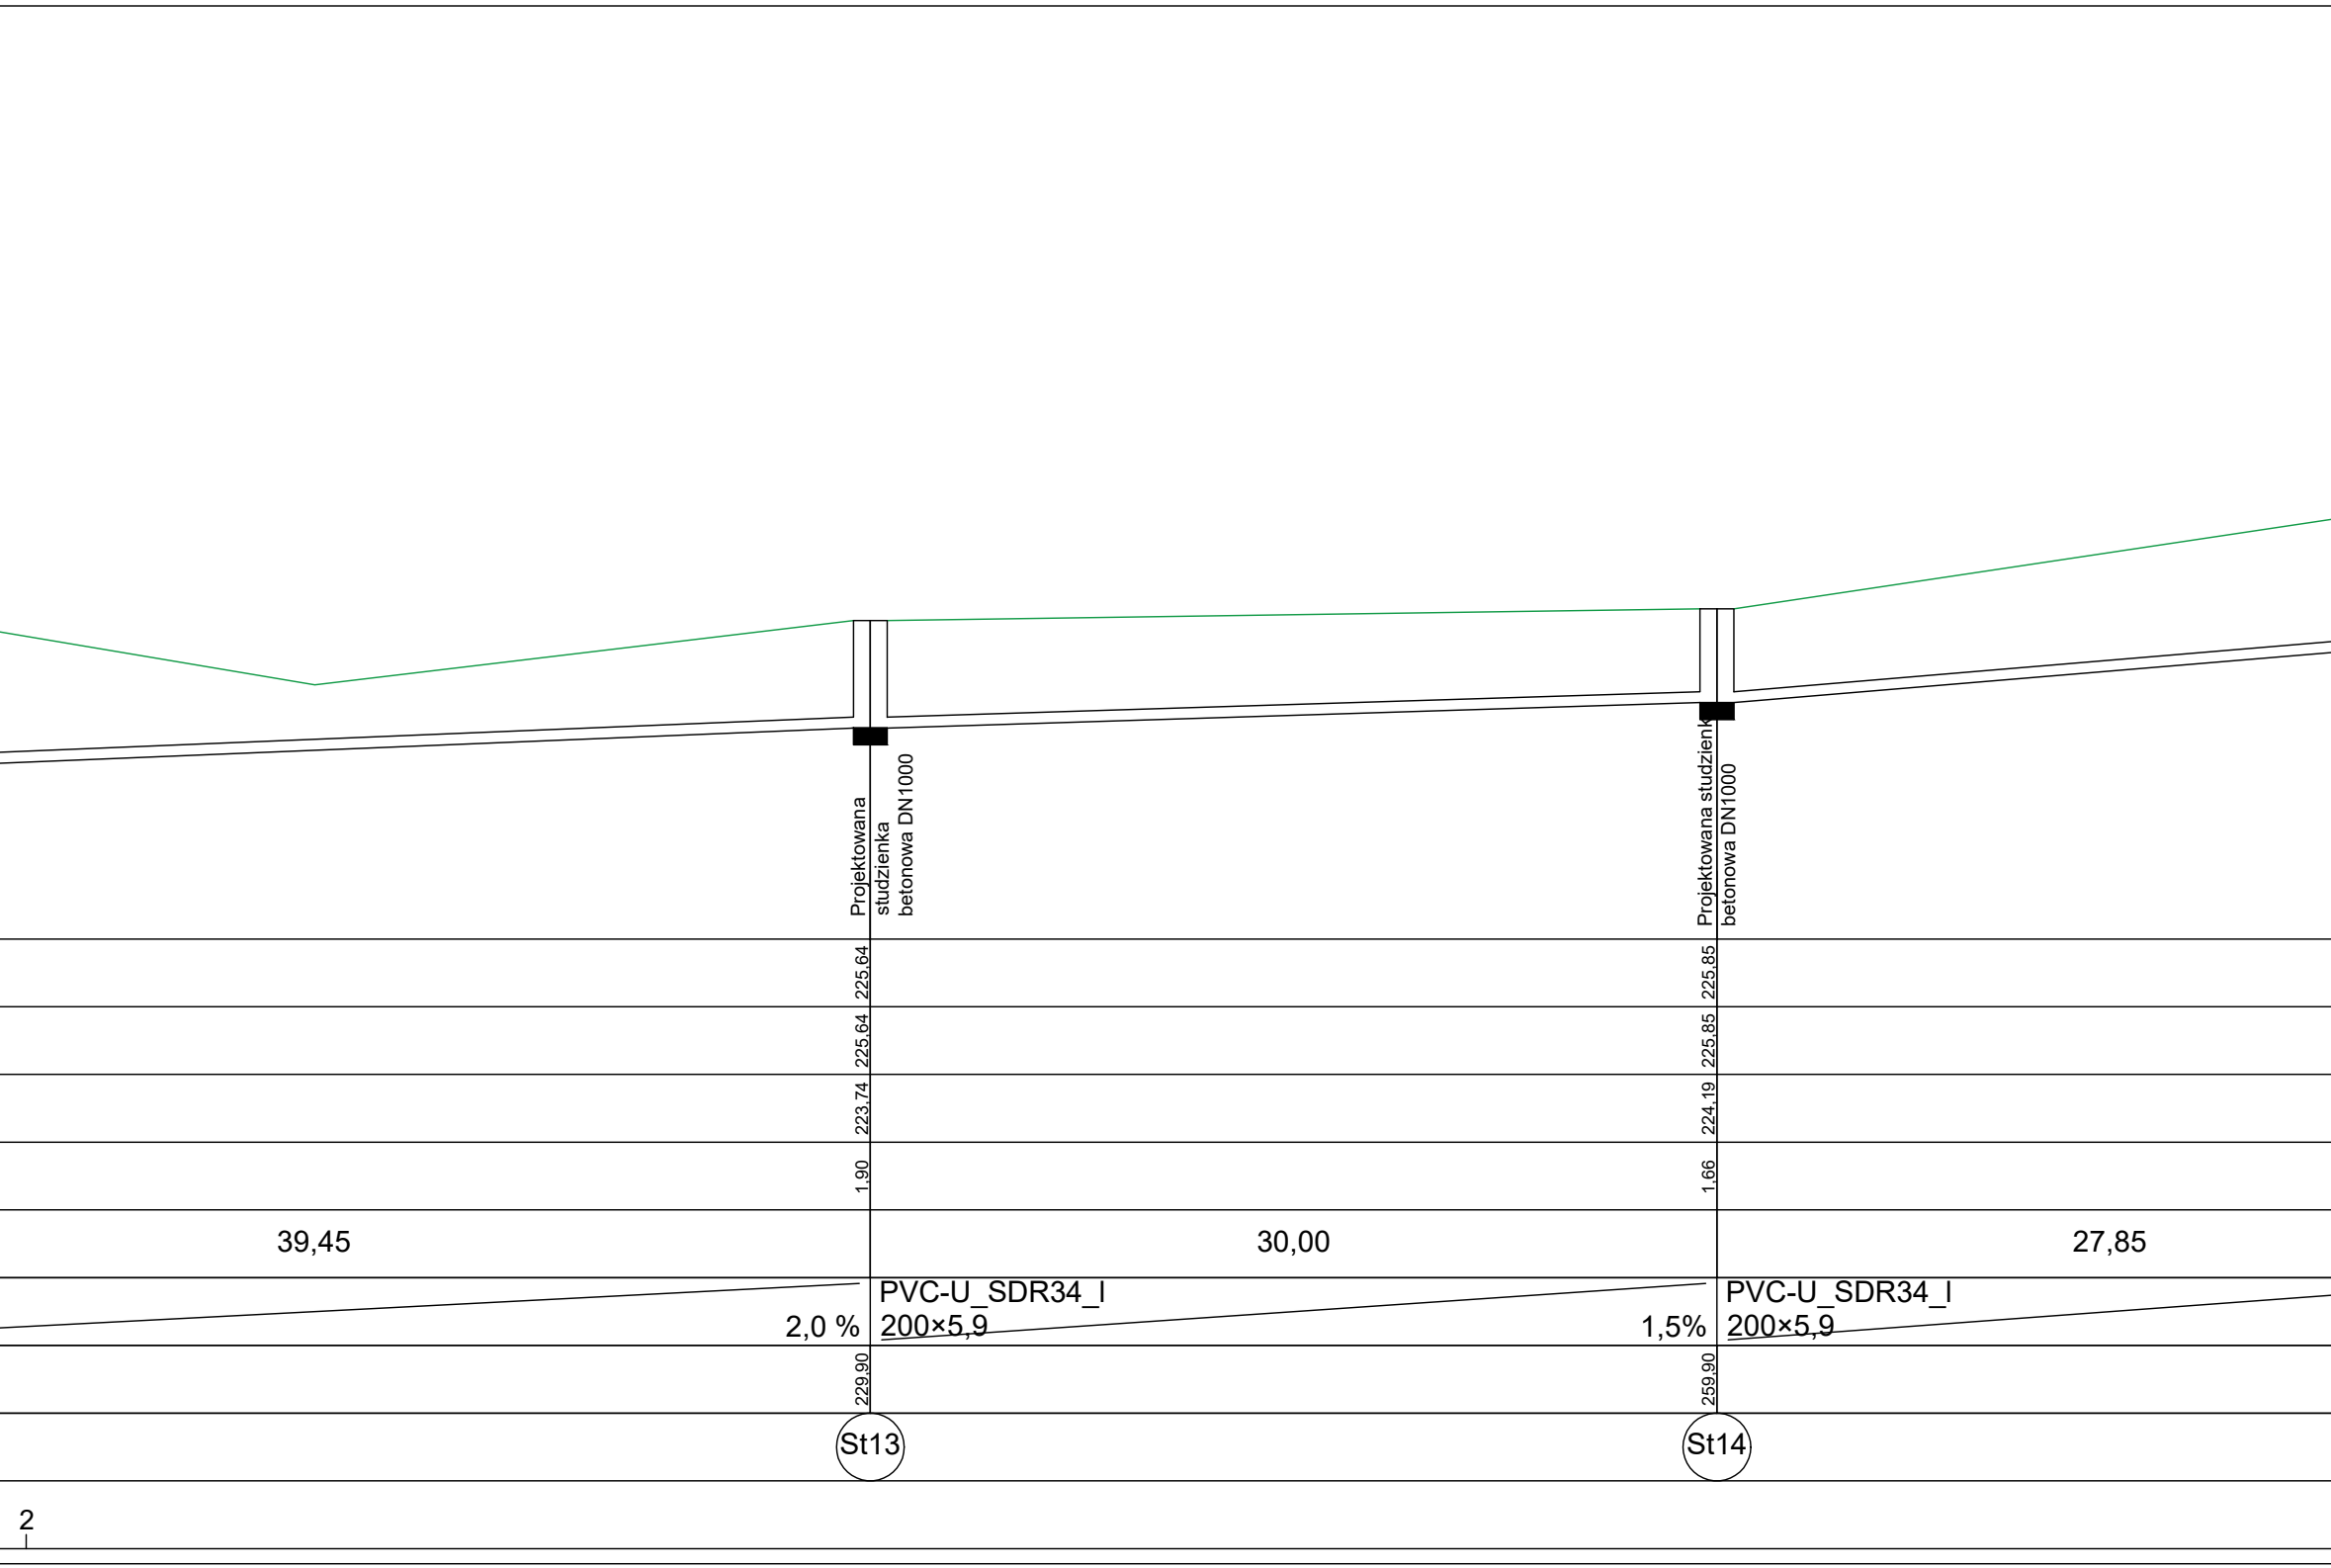
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
225.64
225.64
223.74
1.90
225.85
225.85
224.19
1.66
39,45
30,00
27,85
2,0 %
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
1,5%
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
229.90
259.90
St13
St14
2

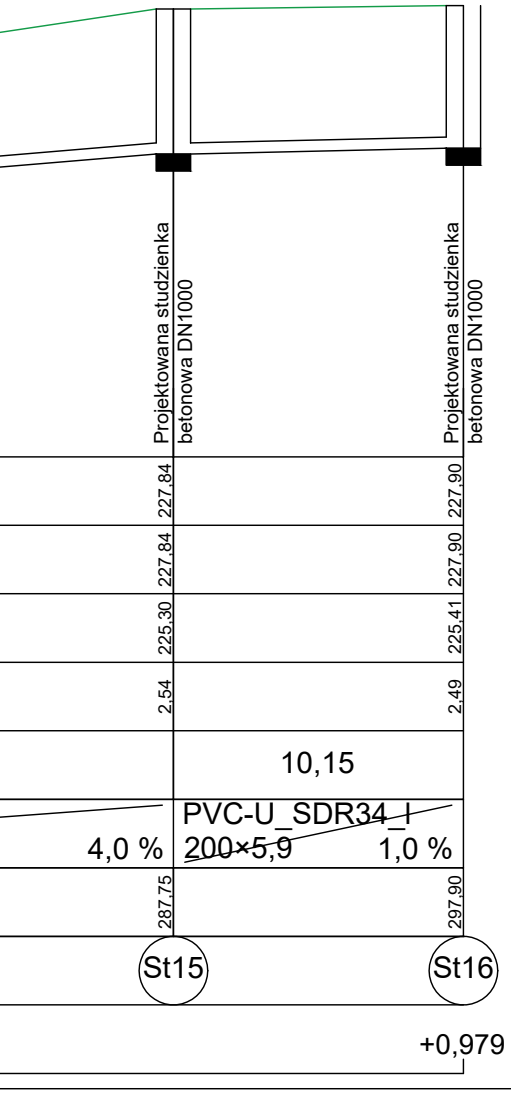
Projektowana studzienka betonowa DN1000
Projektowana studzienka betonowa DN1000
227,84
227,90
227,84
227,90
225,30
225,41
2,54
2,49
10,15
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
4,0 %
1,0 %
287,75
297,90
St15
St16
+0,979

UWAGI:

1. Wartości rzędnych oraz głębokości posadowienia istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać przekopy kontrolne, a roboty wykonywać ręcznie.
3. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie robót. W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapę kable lub rurociągi należy powiadomić o tym ich właścicieli.

Projekt:	**BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI STRZYBNIK - GMINA RUDNIK**		
Jednostka projektowa:	**PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEŁ PAWLICKI ul. Jana Pawła II 8, 47 - 400 Racibórz**		
Temat:	**PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**		
Lokalizacja:	ul. Zamkowa, 47-411 Strzybnik dz. nr 122/10, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 124/2,	*Skala:* 1:100/200	*Nr rys.:* IS-1
Inwestor:	Gmina Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik	*Branża:* instalacje sanitarne	
Projektant:	mgr inż. Marta Nowak upr. nr SLK/9117/PWBS/21	*Stadium:* projekt bud.-wyk.	
Sprawdzający:	Paweł Pawlicki upr. nr 109/79/Kt		
Opracowanie:	mgr inż. Sabina Golijasz	*Data:* luty 2023 r.	