



Złącze
pomiarowe
przy
granicy działki




Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu
Przycisk w budynku

PWP



Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu
na zewnątrz budynku

Złącze ZK7a,
nr 26580
w granicy działki
TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.




zasilanie istn.
szkoły b.z.



Tytuł rysunku		Projektowała		Uprawnienia nr		Podpis	
Układ zasilania sali gimnastycznej Schemat strukturalny		inż. A Stanik		SLK/1108/ PODŁĘS			
Tytuł projektu							
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH		Stadium		PROJEKT WYKONAWCZY		Arkusze: 1/1	
Data		X. 2015		Nr rysunku		E-01	
Obiekt		Nr projektu		200 /13 / 2015			
SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GŁIWICKA 21							
Inwestor				BUD-SERWIS RDK			
GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 10				spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl			





BUD-SERWIS RDK
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl




R-G
Rozdzielnica główna





Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu
na zewnątrz budynku





Tytuł rysunku: Złącze ZRP, WG oraz RG Plan rozmieszczenia aparatury		Projektowała inż. A Stanek	Uprawnienia nr SLK/1108/ PCO/65	Podpis
Tytuł projektu BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH		Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Arkusz: 1/1	
Obiekt SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21		Data X. 2015	Nr rysunku E-02	
Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 10		Nr projektu 200 /13 / 2015	<div>BUD-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sośnicowicach ul. Łutyska 2, 44-100 Olkusz tel.: 32 336 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl</div>	

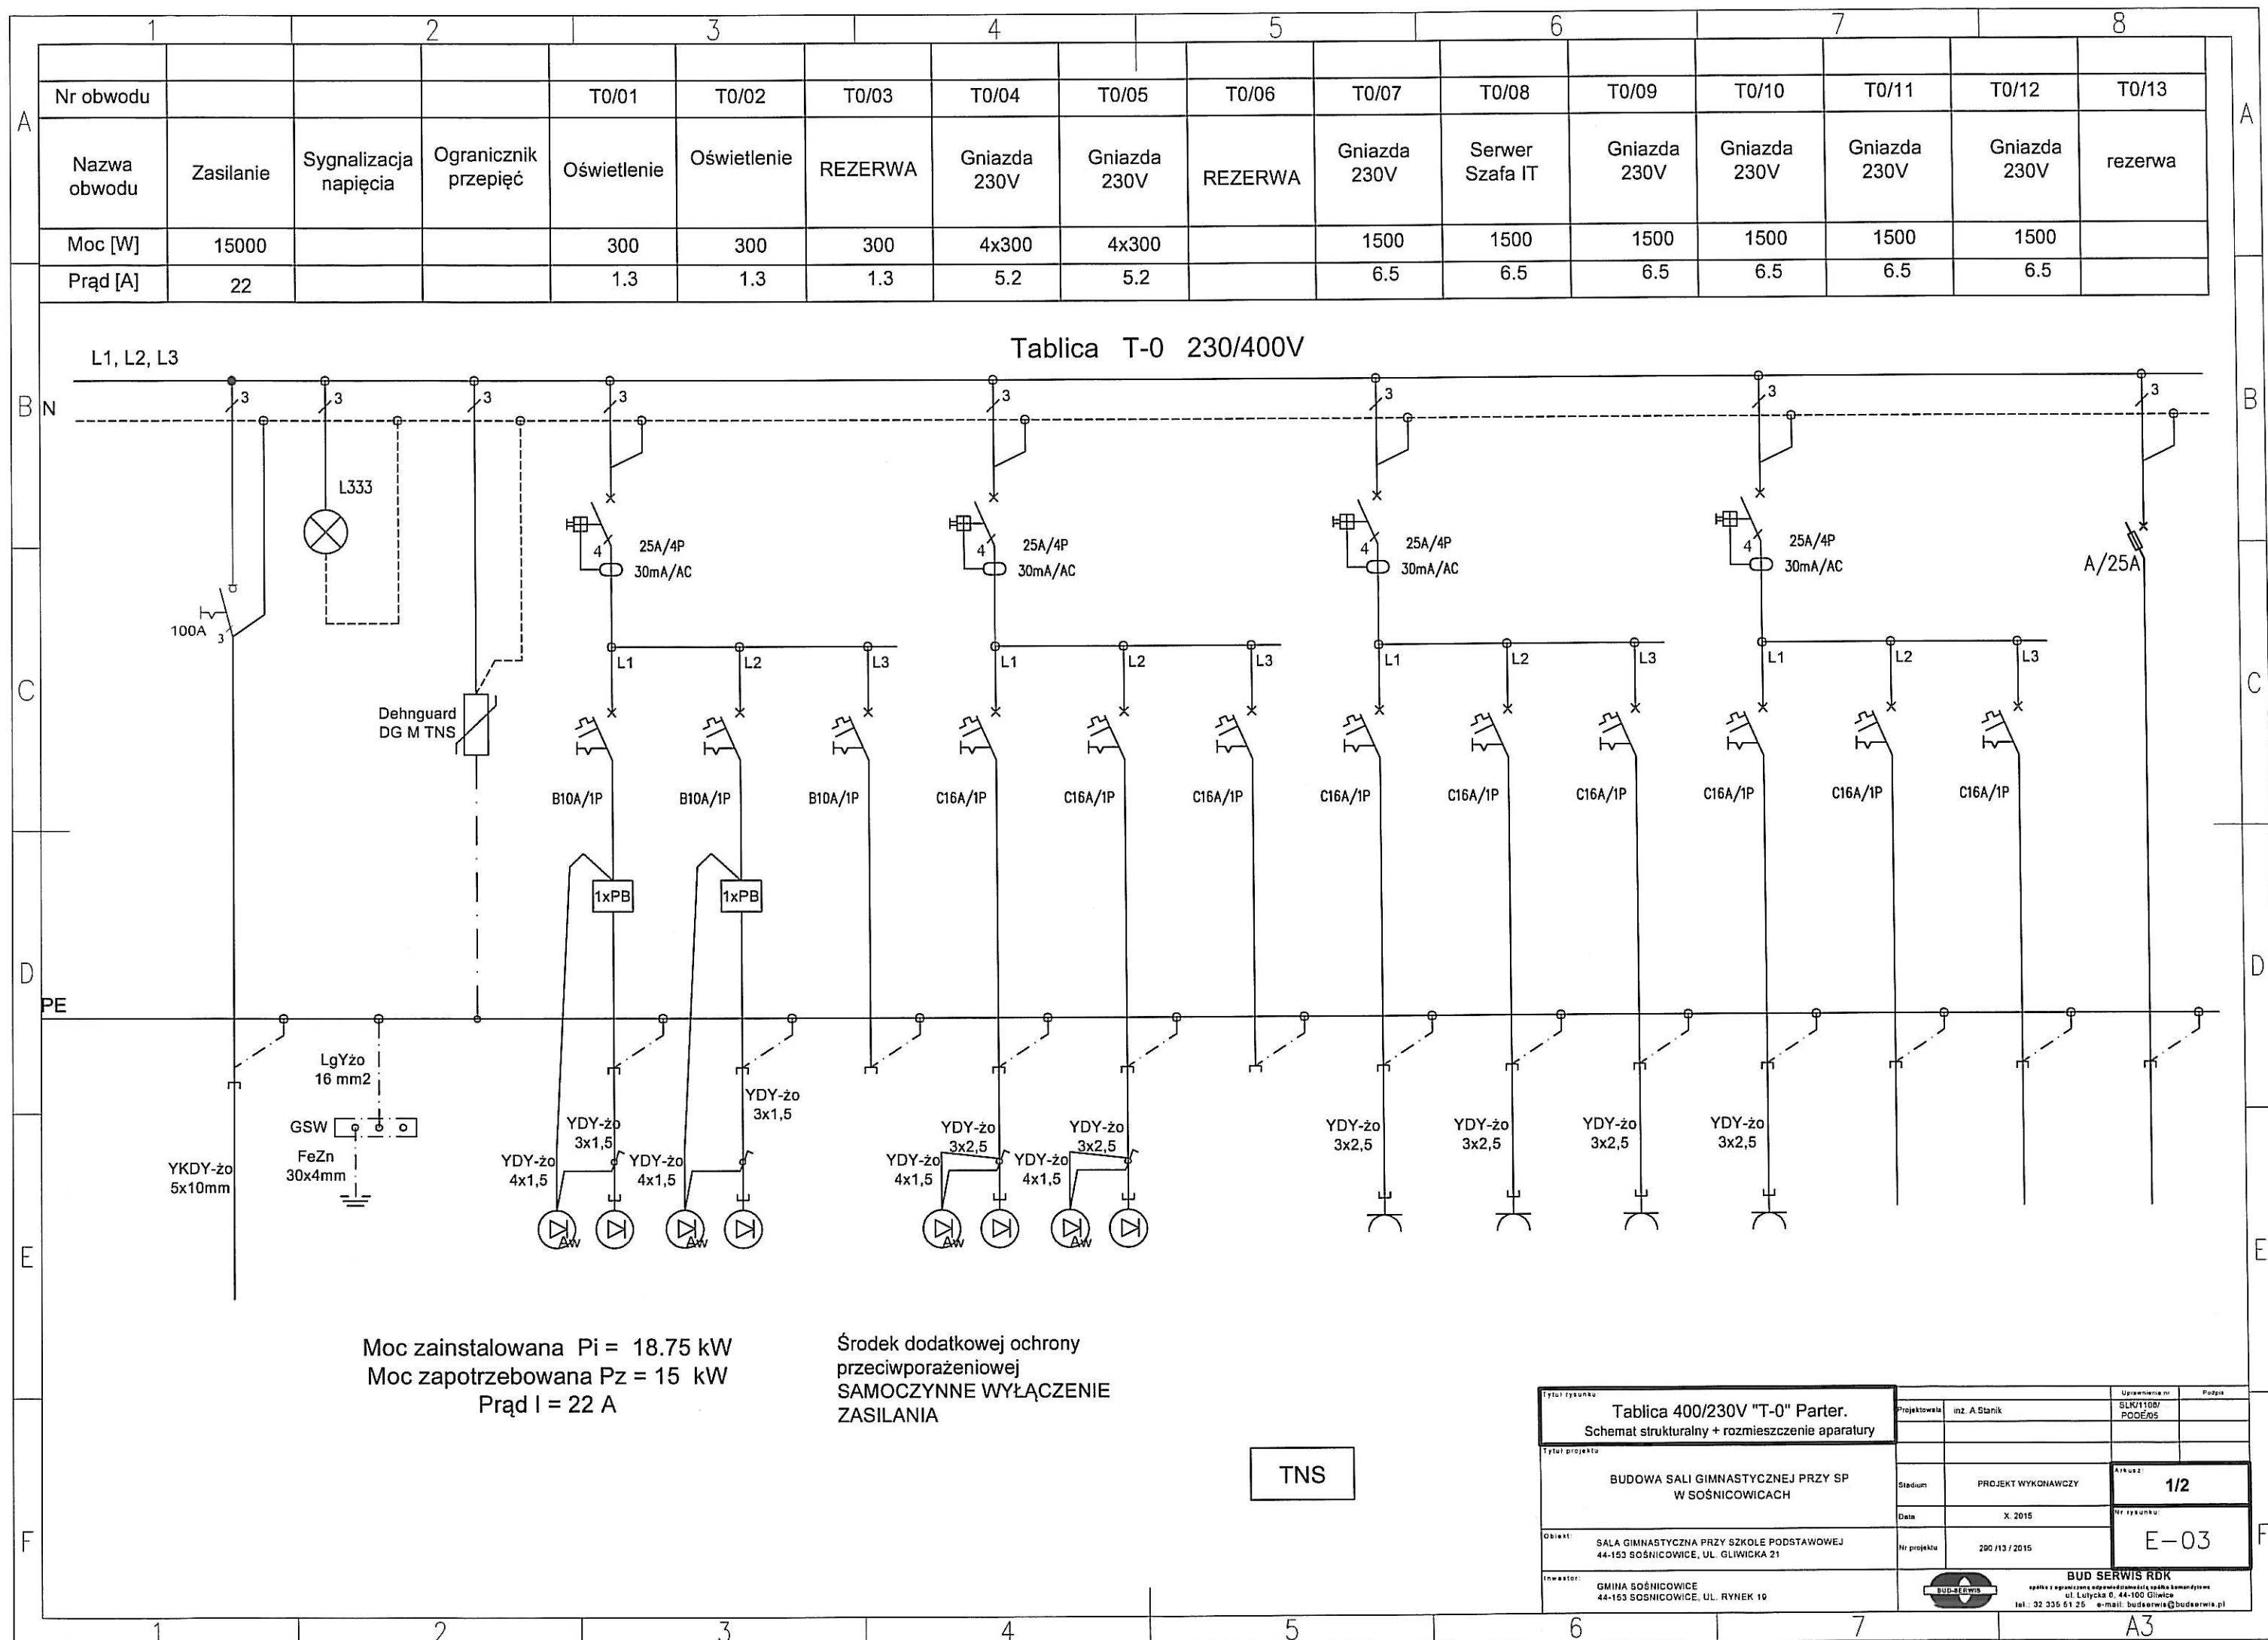



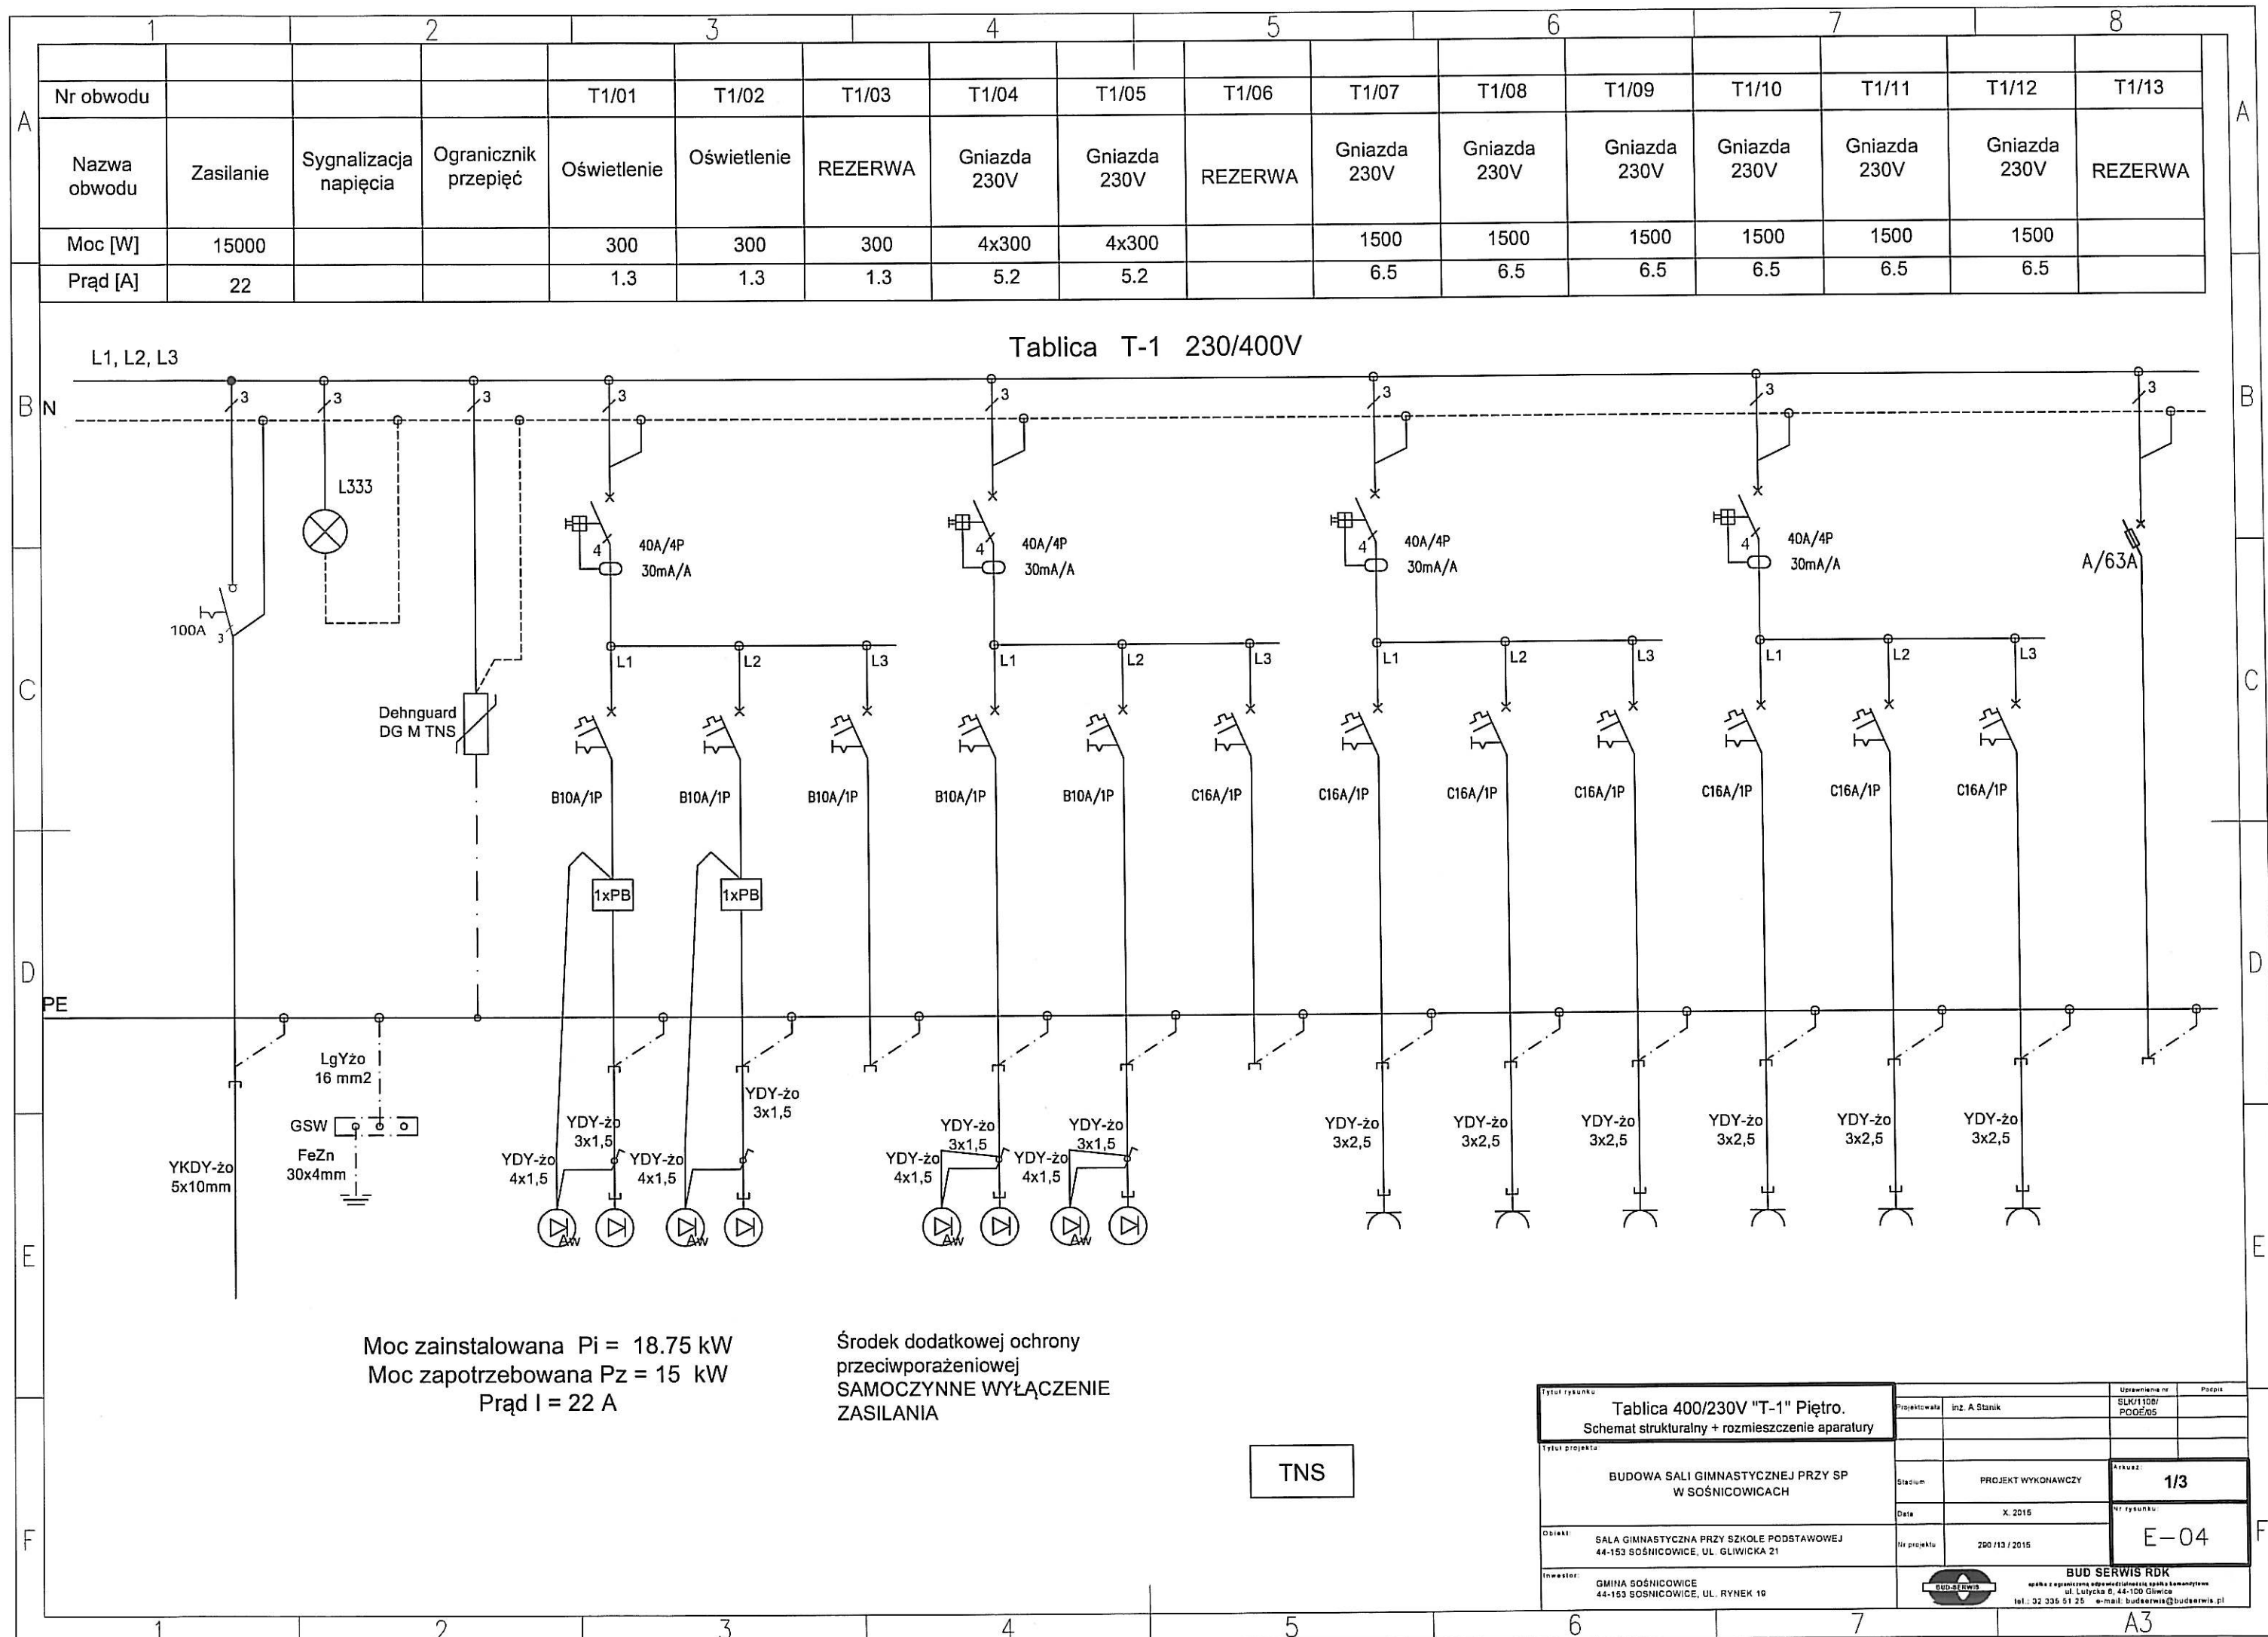

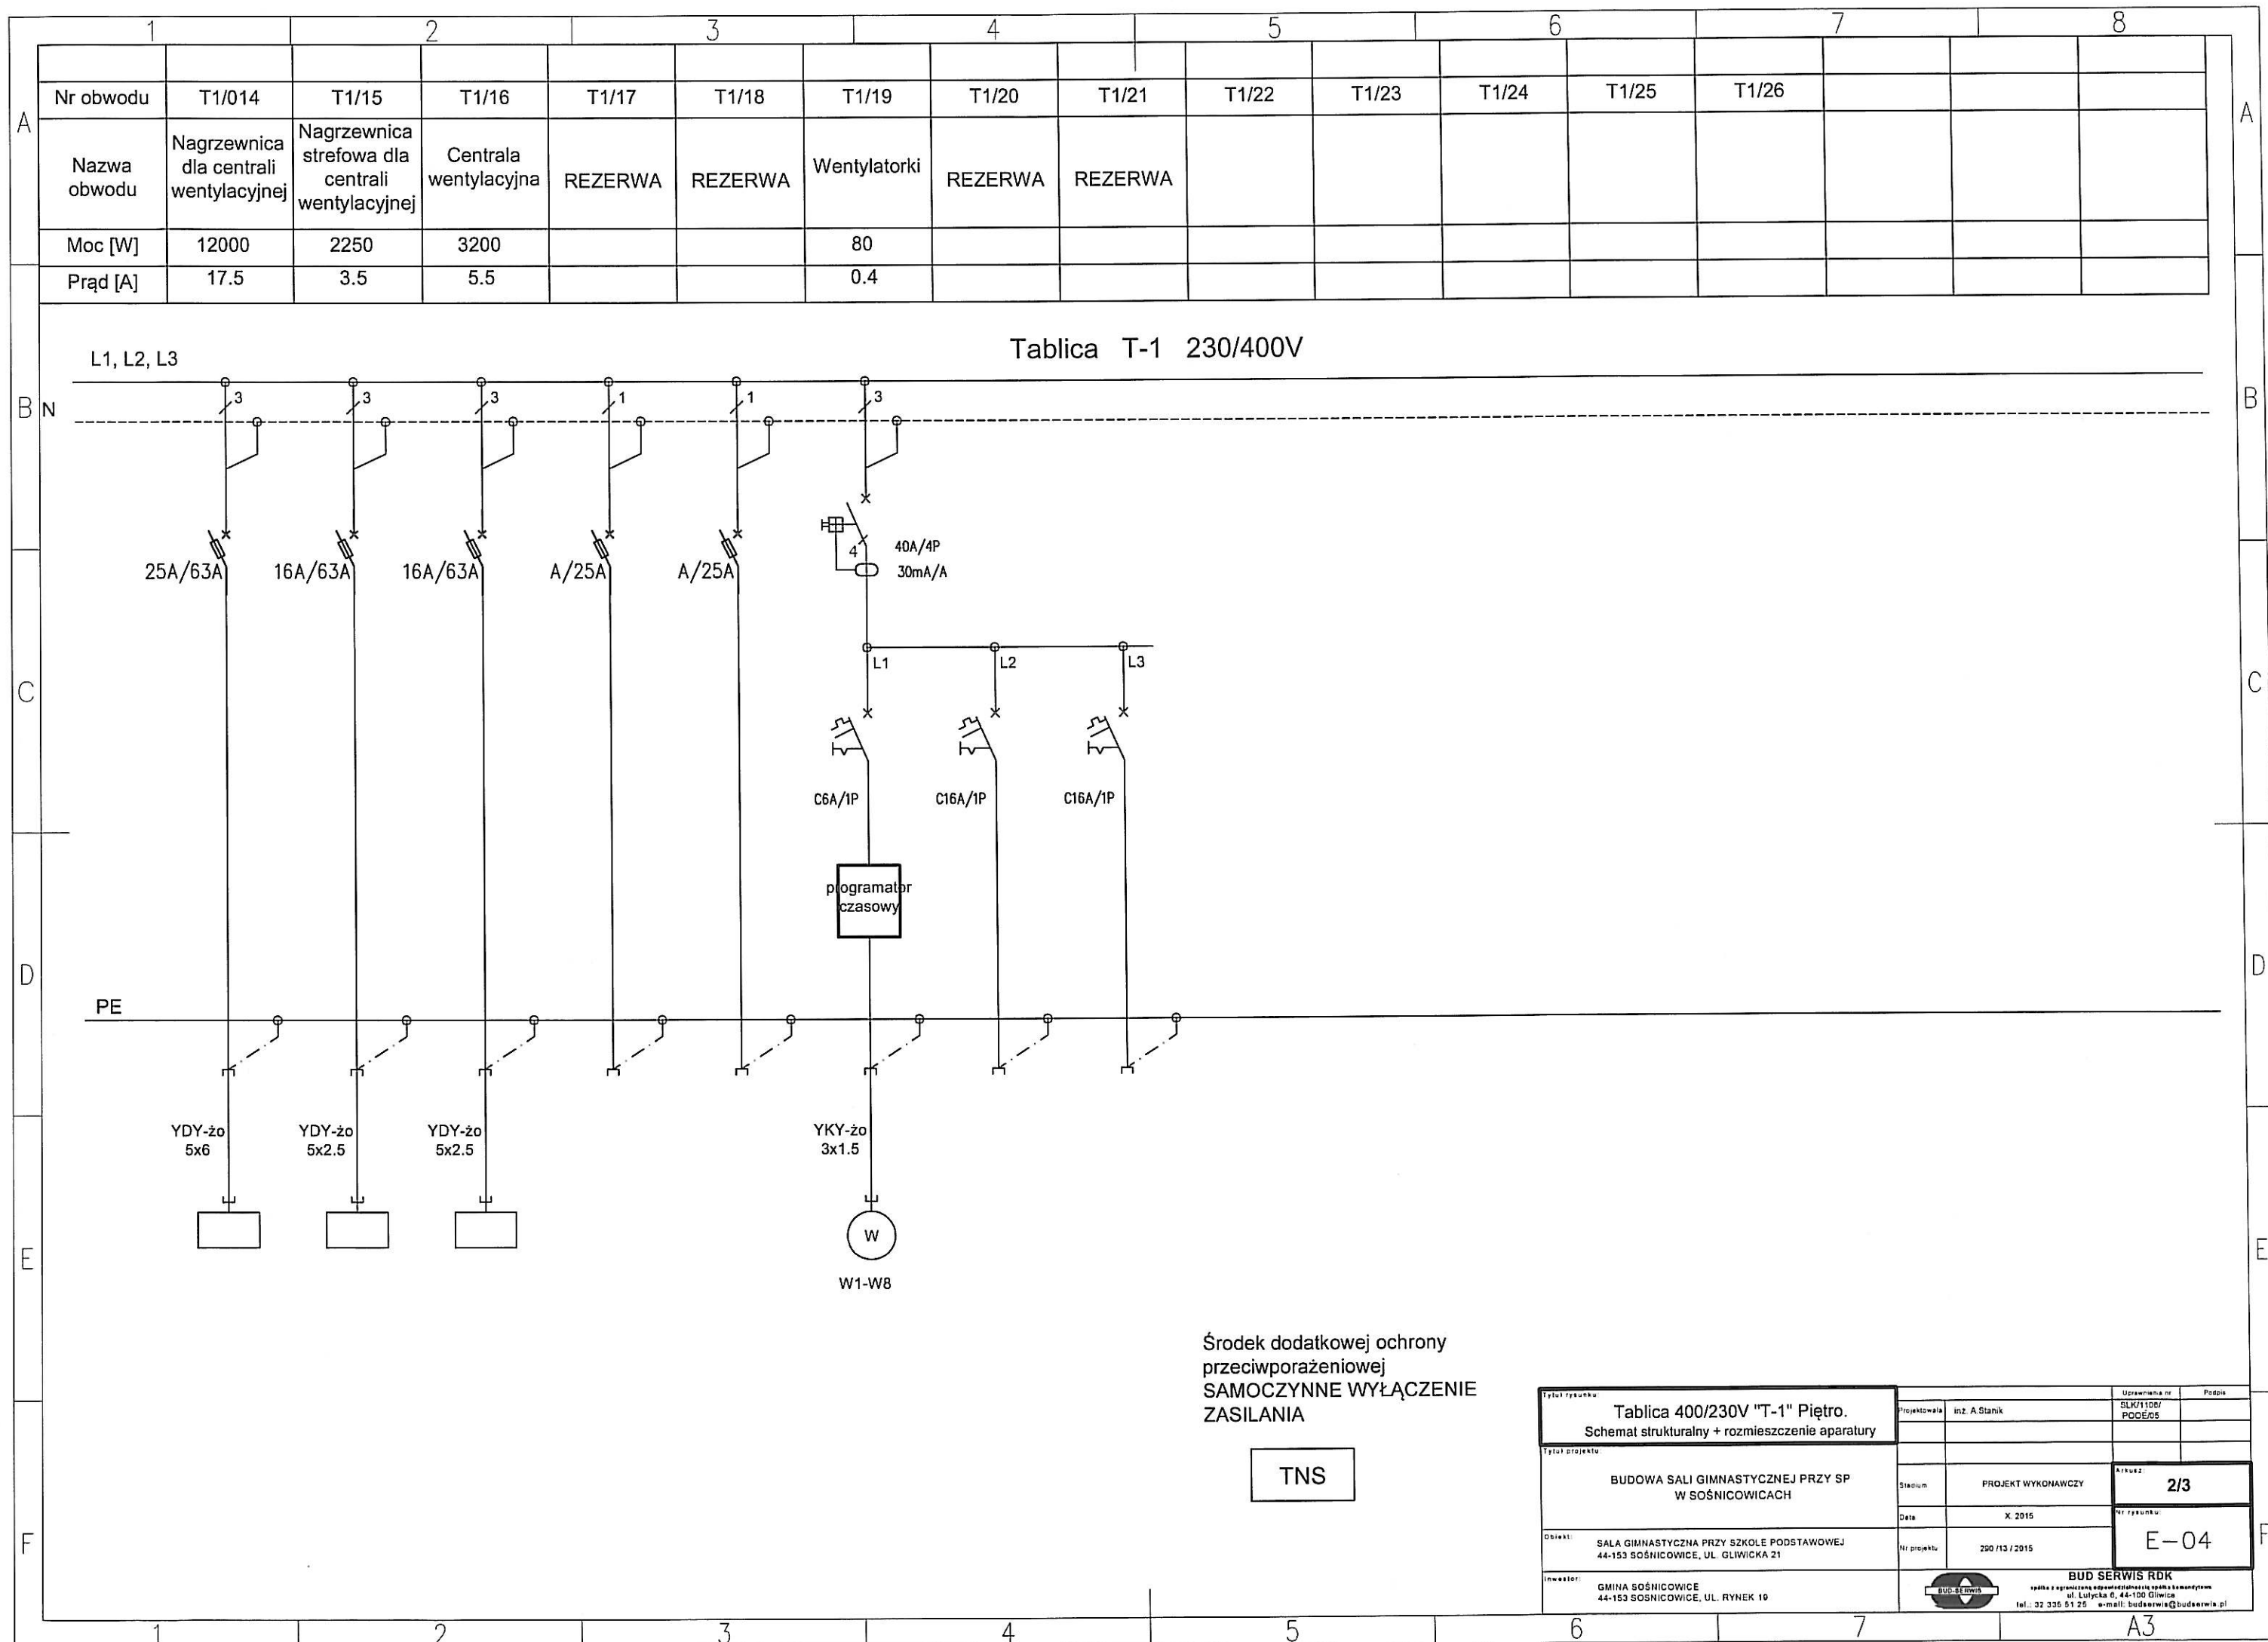




003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
004167	PRZekażnik BISTAB. PB402 2NO 16 A	2
004354	ROZŁ. IZOL. FR 303 100 A	1
004767	PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI	1
008993	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC	4
009141	WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA A	1
020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	3
020066	XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 6R	1
020256	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 1050	1
603953	OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P	1
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	5
605606	WYŁ. S 301 C 6 1P 6 A 6 kA	1
605610	WYŁ. S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	9
606606	ROZŁ. BEZP. R 301 25 A 1P	2
606704	ROZŁ. BEZP. R 303 16 A 3P	2
606706	ROZŁ. BEZP. R 303 25 A 3P	2

Tytuł rysunku: Tablica 400/230V "T-1" Piętro.		Uprawnienie nr: _____		Podpis: _____	
Schemat strukturalny + rozmieszczenie aparatury		Projektował: inż. A Stanik		SLK1106/PODŁOS	
Tytuł projektu: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Arkusze: 3/3	
Data: X. 2015		Nr projektu: 200 /13 / 2015		E-04	
Osiłek: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21		Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 10		BUD SERWIS RDK aplikacja z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Łutycha 9, 44-100 Gliwice tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl	



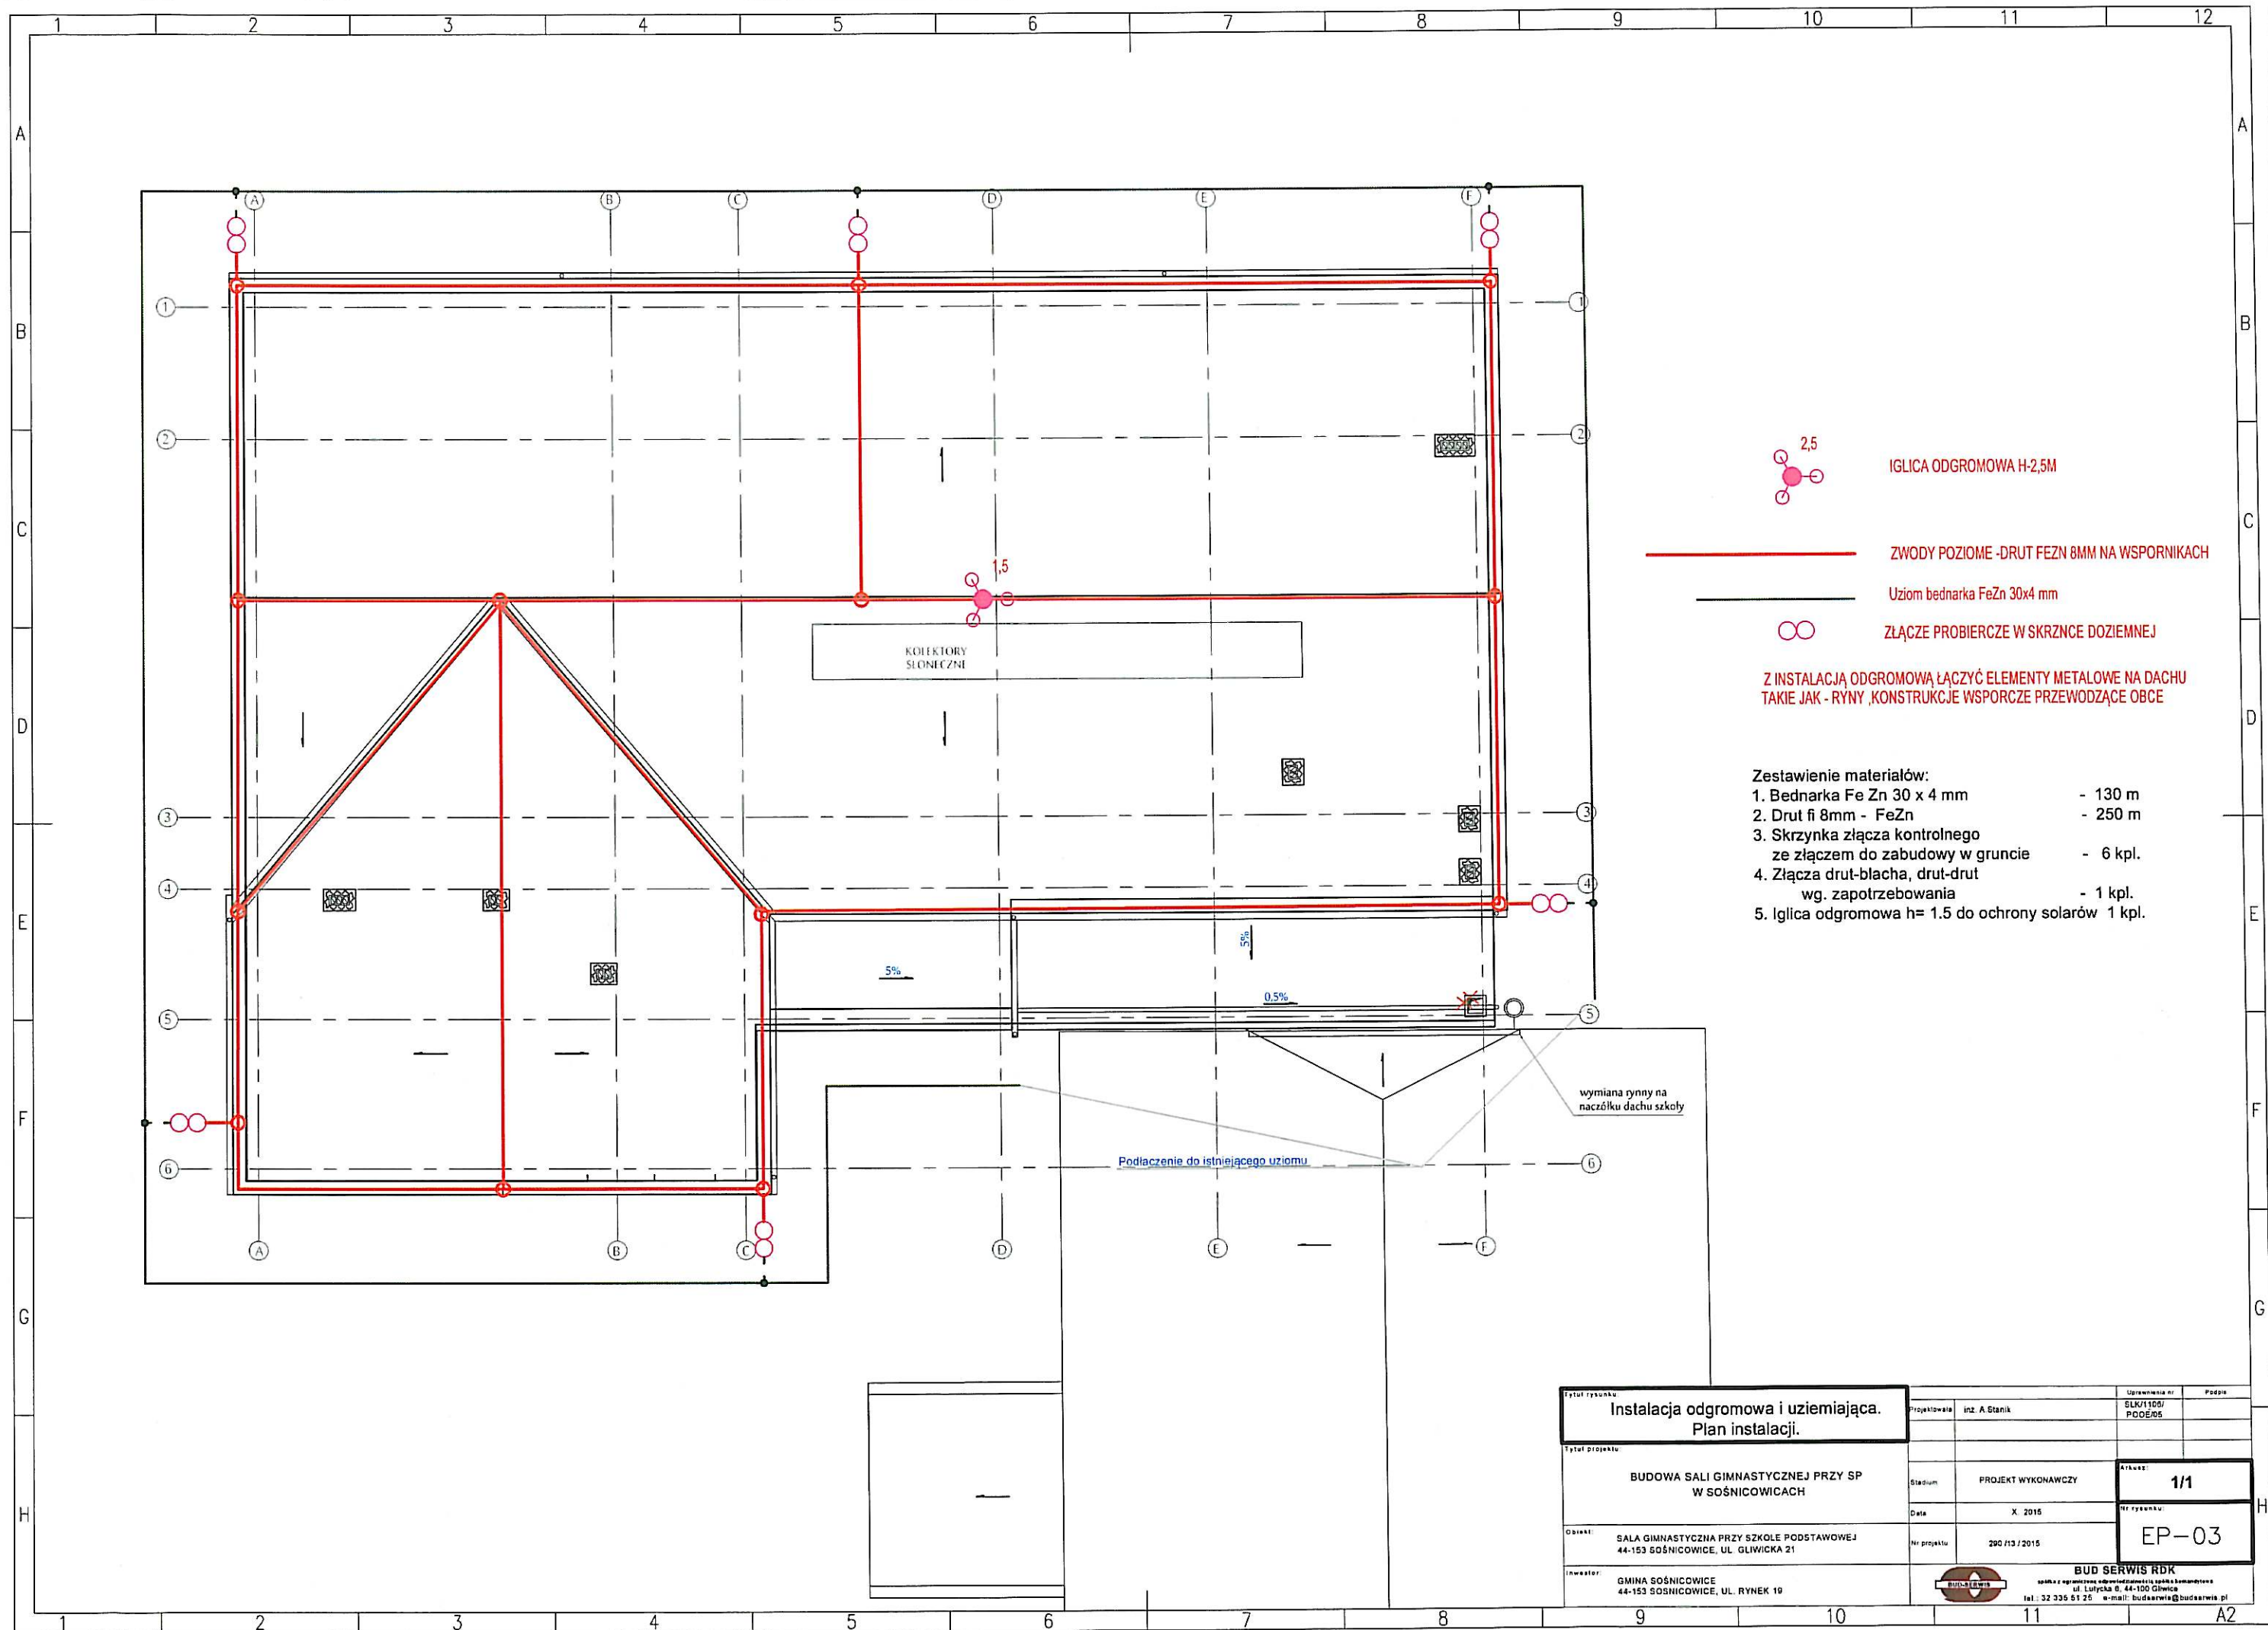

IGLICA ODGROMOWA H=2,5M



ZWODY POZIOME - DRUT FEZN 8MM NA WSPORNIKACH



Uziom bednarka FeZn 30x4 mm



ZŁĄCZE PROBIERCZE W SKRZYNCE DOZIEMNEJ

Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ ŁĄCZYĆ ELEMENTY METALOWE NA DACHU TAKIE JAK - RYNY, KONSTRUKCJE WSPORCZE PRZEWODZĄCE OBCE

Zestawienie materiałów:

- | | |
|---|----------|
| 1. Bednarka Fe Zn 30 x 4 mm | - 130 m |
| 2. Drut fi 8mm - FeZn | - 250 m |
| 3. Skrzynka złącza kontrolnego ze złączem do zabudowy w gruncie | - 6 kpl. |
| 4. Złącza drut-błacha, drut-drut wg. zapotrzebowania | - 1 kpl. |
| 5. Igllica odgromowa h= 1.5 do ochrony solarów | 1 kpl. |

Instalacja odgromowa i uziemiająca.
Plan instalacji.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP
W SOŚNICOWICACH

Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21

Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19

Projektował: inż. A. Stanik

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: X 2015

Nr projektu: 200/13/2015

Uprawnienia nr:

SLK/1100/

PODZ/05

Arkusze:

1/1

Nr rysunku:

EP-03


BUD SERWIS RDK

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach


ul. Łużycka 6, 44-100 Gliwice

tel.: 32 336 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl

I PIĘTRO




Stanowisko operatora CCTV
w pomieszczeniu 1.4




PARTER

Pomieszczenie pod schodami

Punkt Dystrybucyjny
Szafa wisząca 19", 12U, 500mm



31 x Kabel kat.6+ U/UTP LSOH
350MHz CobiCable fioletowy,
25 lat gwarancji



LEGENDA:



KAMERA BULET



KAMERA KOPŁKOWA

Uwaga:
W przypadku przekroczenia łącza
channel >100m i ewentualnych zakłóceń
należy zastosować odpowiednie
ekstendery sygnału zapewniające
poprawność przesyłania danych.
Oraz zagwarantować odpowiednie
zasilanie do kamer z odrębnego zasilacza.

Kamery zewnętrzne należy zainstalować na elewacji
budynku,
wewnętrzne do sufitu podwieszanego lub stropu.

Okablowanie poprowadzić odpowiednio w korytach
kablowych,
odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób
postronnych.

Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy
dachowy do szaf wiszących EXL
Panel rozdzielczy kat.6, UTP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z przewodnikami kabla
19"/1U, szara
Switch L2 4xSFP COMBO, 24RJ45
Panel rozdzielczy kat.6, UTP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z przewodnikami kabla
19"/1U, szara
Switch L2 4xSFP COMBO, 24RJ45

Rejestrator NVR do 32 kamer

UPS RACK 2U

19" listwa zasilająca 8-portowa z wyłącznikiem

Przylącze operatora poza zakresem opracowania

Tytuł rysunku		Uprawnienia nr		Pozycja
Sieć strukturalna + CCTV Schemat połączeń		int. A. Stank		
Tytuł projektu		Projektował		Arkusz
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH		PROJEKT WYKONAWCZY		
Data		X. 2015		Nr rysunku
200 / 13 / 2015		200 / 13 / 2015		
Inwestor		GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19		E-05
Wykonawca		BUD-SERWIS RDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą komandytowo ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice tel.: 32 336 61 26 e-mail: budserwis@budserwis.pl		



BUD-SERWIS RDK
ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 336 61 26 e-mail: budserwis@budserwis.pl