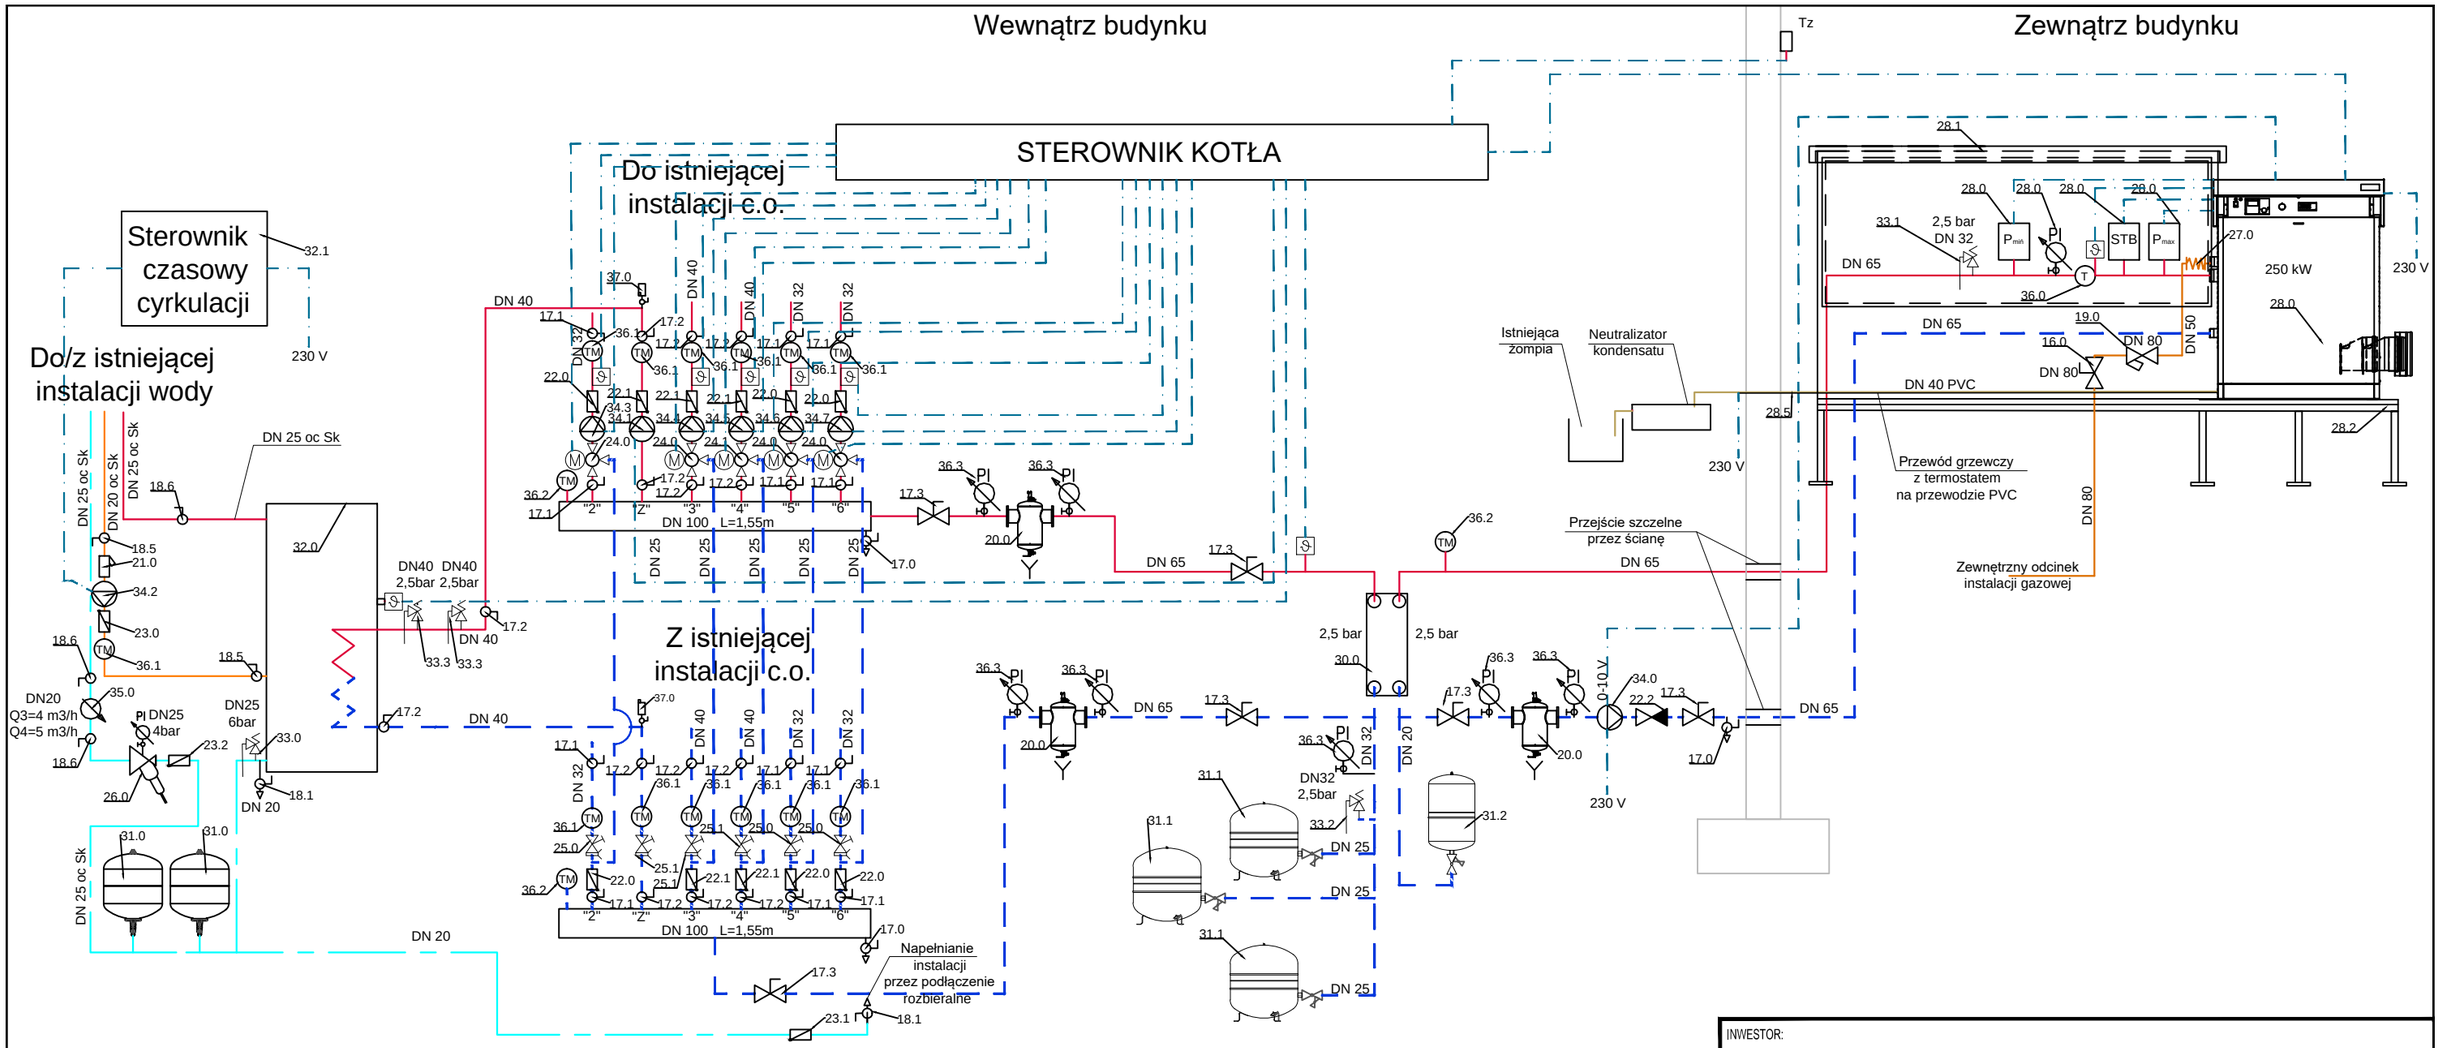

LEGENDA:

- DN 25 oc Sk — Rura stalowa ocynkowana, skręcana o średnicy nominalnej
- DN 40 — Rura stalowa czarna, spawana o średnicy nominalnej
- Przewód instalacji gazowej
- Przewód instalacji wody ciepłej
- Przewód instalacji wody cyrkulacyjnej
- Przewód instalacji wody zimnej
- Przewód instalacji kanalizacji
- Przewód instalacji c.o. zasilający
- Przewód instalacji c.o. powrotny
- Kurek kulowy
- Zawór bezpieczeństwa
- Pompa obiegowa
- Filtr siatkowy
- Wodomierz
- Zawór zwrotny
- Termomanometr
- Termometr
- Czujnik ciśnienia maksymalnego
- Mechaniczny czujnik ciśnienia minimalnego
- Czujnik zabespieczenia przed przekroczeniem Tmax
- Czujnik temperaturowy dla kotła
- Separator powietrza i zanieczyszczeń
- Płytowy wymiennik ciepła 250 kW
- Regulator ciśnienia z filtrem z opłukiwaniem i manometrem
- Zawór spustowy ze złączką do węża
- Manometr z rurką i kurkiem manometrycznym
- Zewnętrzny kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 250 kW
- Zasobnik c.w.u. 500 litrów
- Przeponowe naczynie wzbiorcze ze złączem samoodcinającym /przepływowym
- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzyć na budowie
2. Przewody na zewnątrz budynku zaizolować izolacją w płaszczu zabespieczającym przed warunkami atmosferycznymi
3. Przewód odprowadzający skropliny zabespieczyć kablem grzewczym z termostatem oraz izolacją

INWESTOR:

GMINA SOŚNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sośnicowice

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY
Sierakowice ul.Wiejska 1

FAZA: P.T.

SKALA: -

TEMAT: PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z WOLNOSTOJĄCYM KOTŁEM ZEWNĘTRZNYM

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI Z KOTŁEM ZEWNĘTRZNYM

BRANŻA: IS

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SPECJALNOŚĆ:
PROJEKTANT:	mgr inż. P.MŁYNARSKI	SLK/3913/PWOS/11		INSTALACJE
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T.SZCZERBA	SLK/3914/PWOS/12		INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA: 09-2024

NR RYS: 08