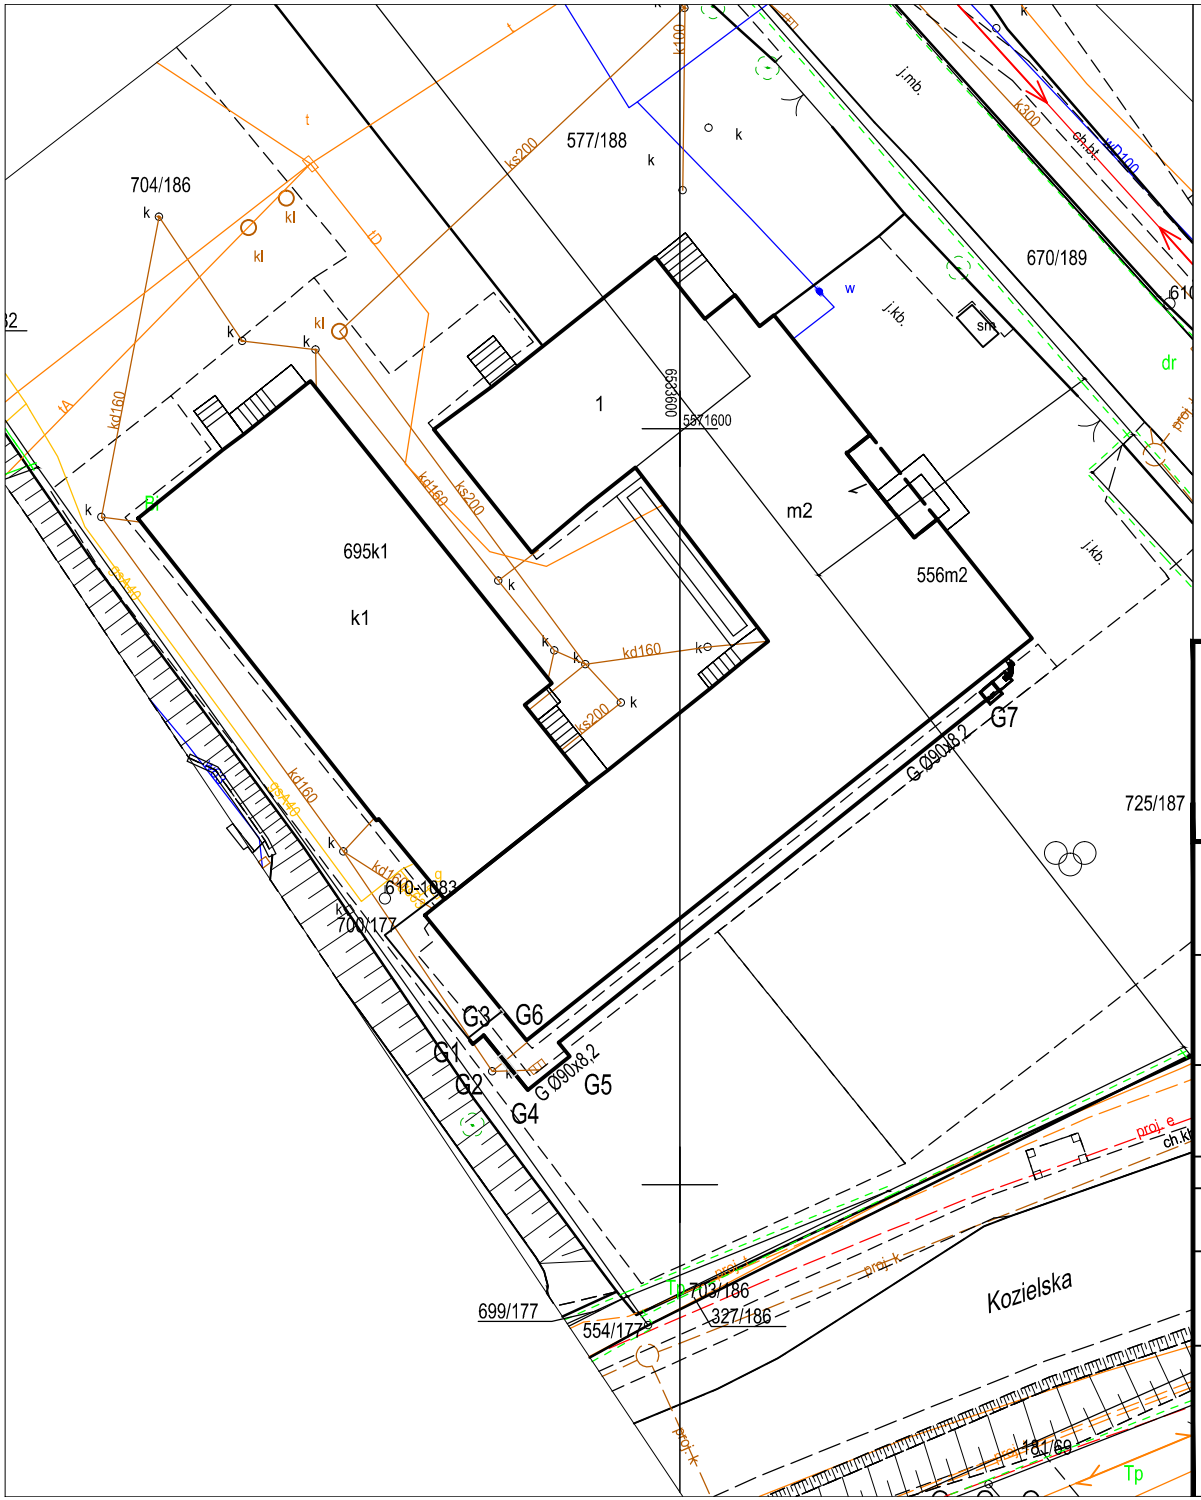

LEGENDA:

Odcinek instalacji gazu wykonany na I etapie robót

G 90x8,2 — Projektowany przewód gazowy PE RC T2 SDR 11 o średnicy zewnętrznej 90 mm i grubości ścianki 8,2 mm

G1-G7 — Punkty załamań projektowanej instalacji gazowej

Zewnętrzny, wolnostojący kondensacyjny kocioł gazowy

Obudowa izolowana armatury zewnętrznej

INWESTOR:

GMINA SOŚNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sośnicowice

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOŁY
Sierakowice ul.Wiejska 1

FAZA: P.T.

SKALA: 1:500

TEMAT: PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z WOLNOSTOJĄCYM KOTŁEM ZEWNĘTRZNYM

NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY

BRANŻA: IS

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SPECJALNOŚĆ:
PROJEKTANT:	mgr inż. P.MŁYNARSKI	SLK/3913/PWOS/11		INSTALACJE
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T.SZCZERBA	SLK/3914/PWOS/12		INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA: 09-2024

NR RYS: 01