


nr otworu: 1
 głęb. pobr. próbki [m]: 1,2
 rodzaj gruntu: n(Pr)

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

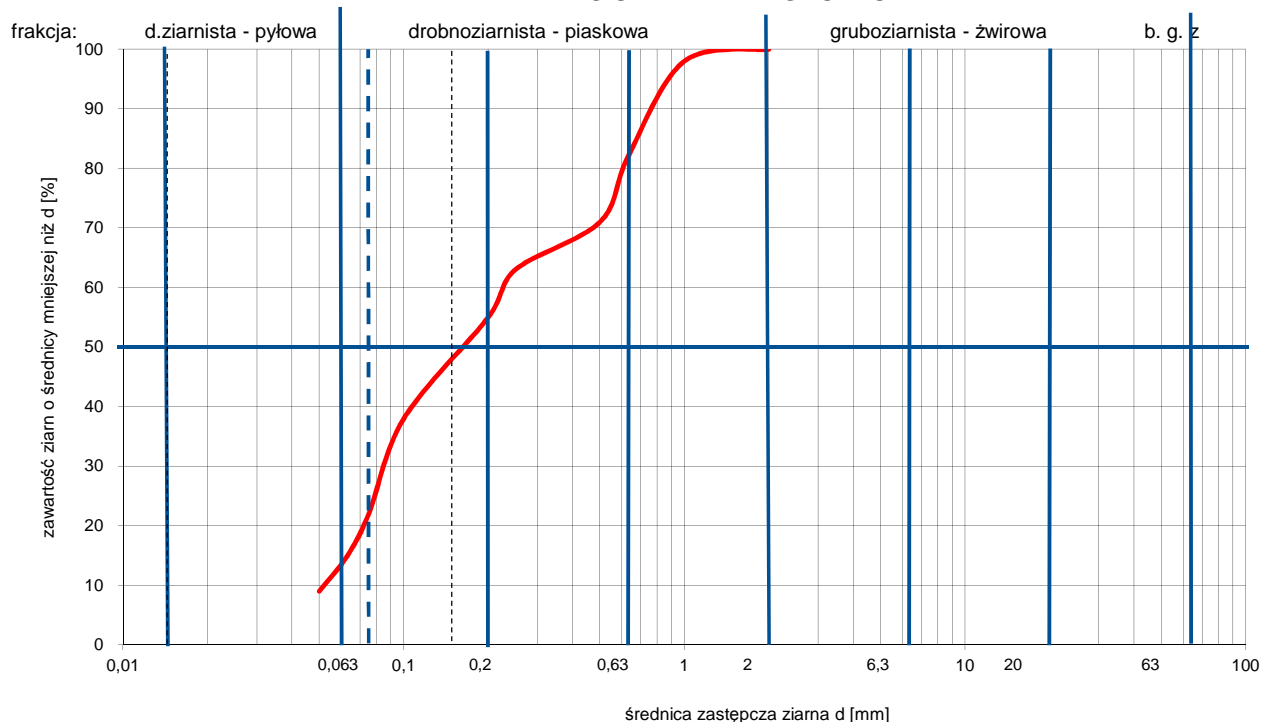

d_{0,075}=22 [%]

UDZIAŁ FRAKCJI		
drobno ziarnista pyłowa i ilowa	drobno ziarnista piaszkowa	grubo i b. grubo ziarnista żwirowa i kamienista
d<0,063 [mm]	0,063<d<2 [mm]	2<d [mm]
[%]	[%]	[%]
15,0	85,0	0,0
	Pd+Pr	
	40,0	45,0

ŚREDNICE MIARODAJNE					
d ₁₀	d ₂₀	d ₃₀	d ₄₀	d ₅₀	d ₆₀
0,05	0,07	0,08	0,11	0,16	0,23

WSKAŹNIK UZIARNIENIA	
U=d ₆₀ /d ₁₀	4,6

WSKAŹNIK KRZYWIZNY UZIARNIENIA	
C=(d ₃₀ ²)/(d ₁₀ x d ₆₀)	0,6

WSP. FILTRACJI - WZÓR SEELHEIMA	
k=(0,357 x d ₅₀ ²)/100 [m/s]	9,14E-05