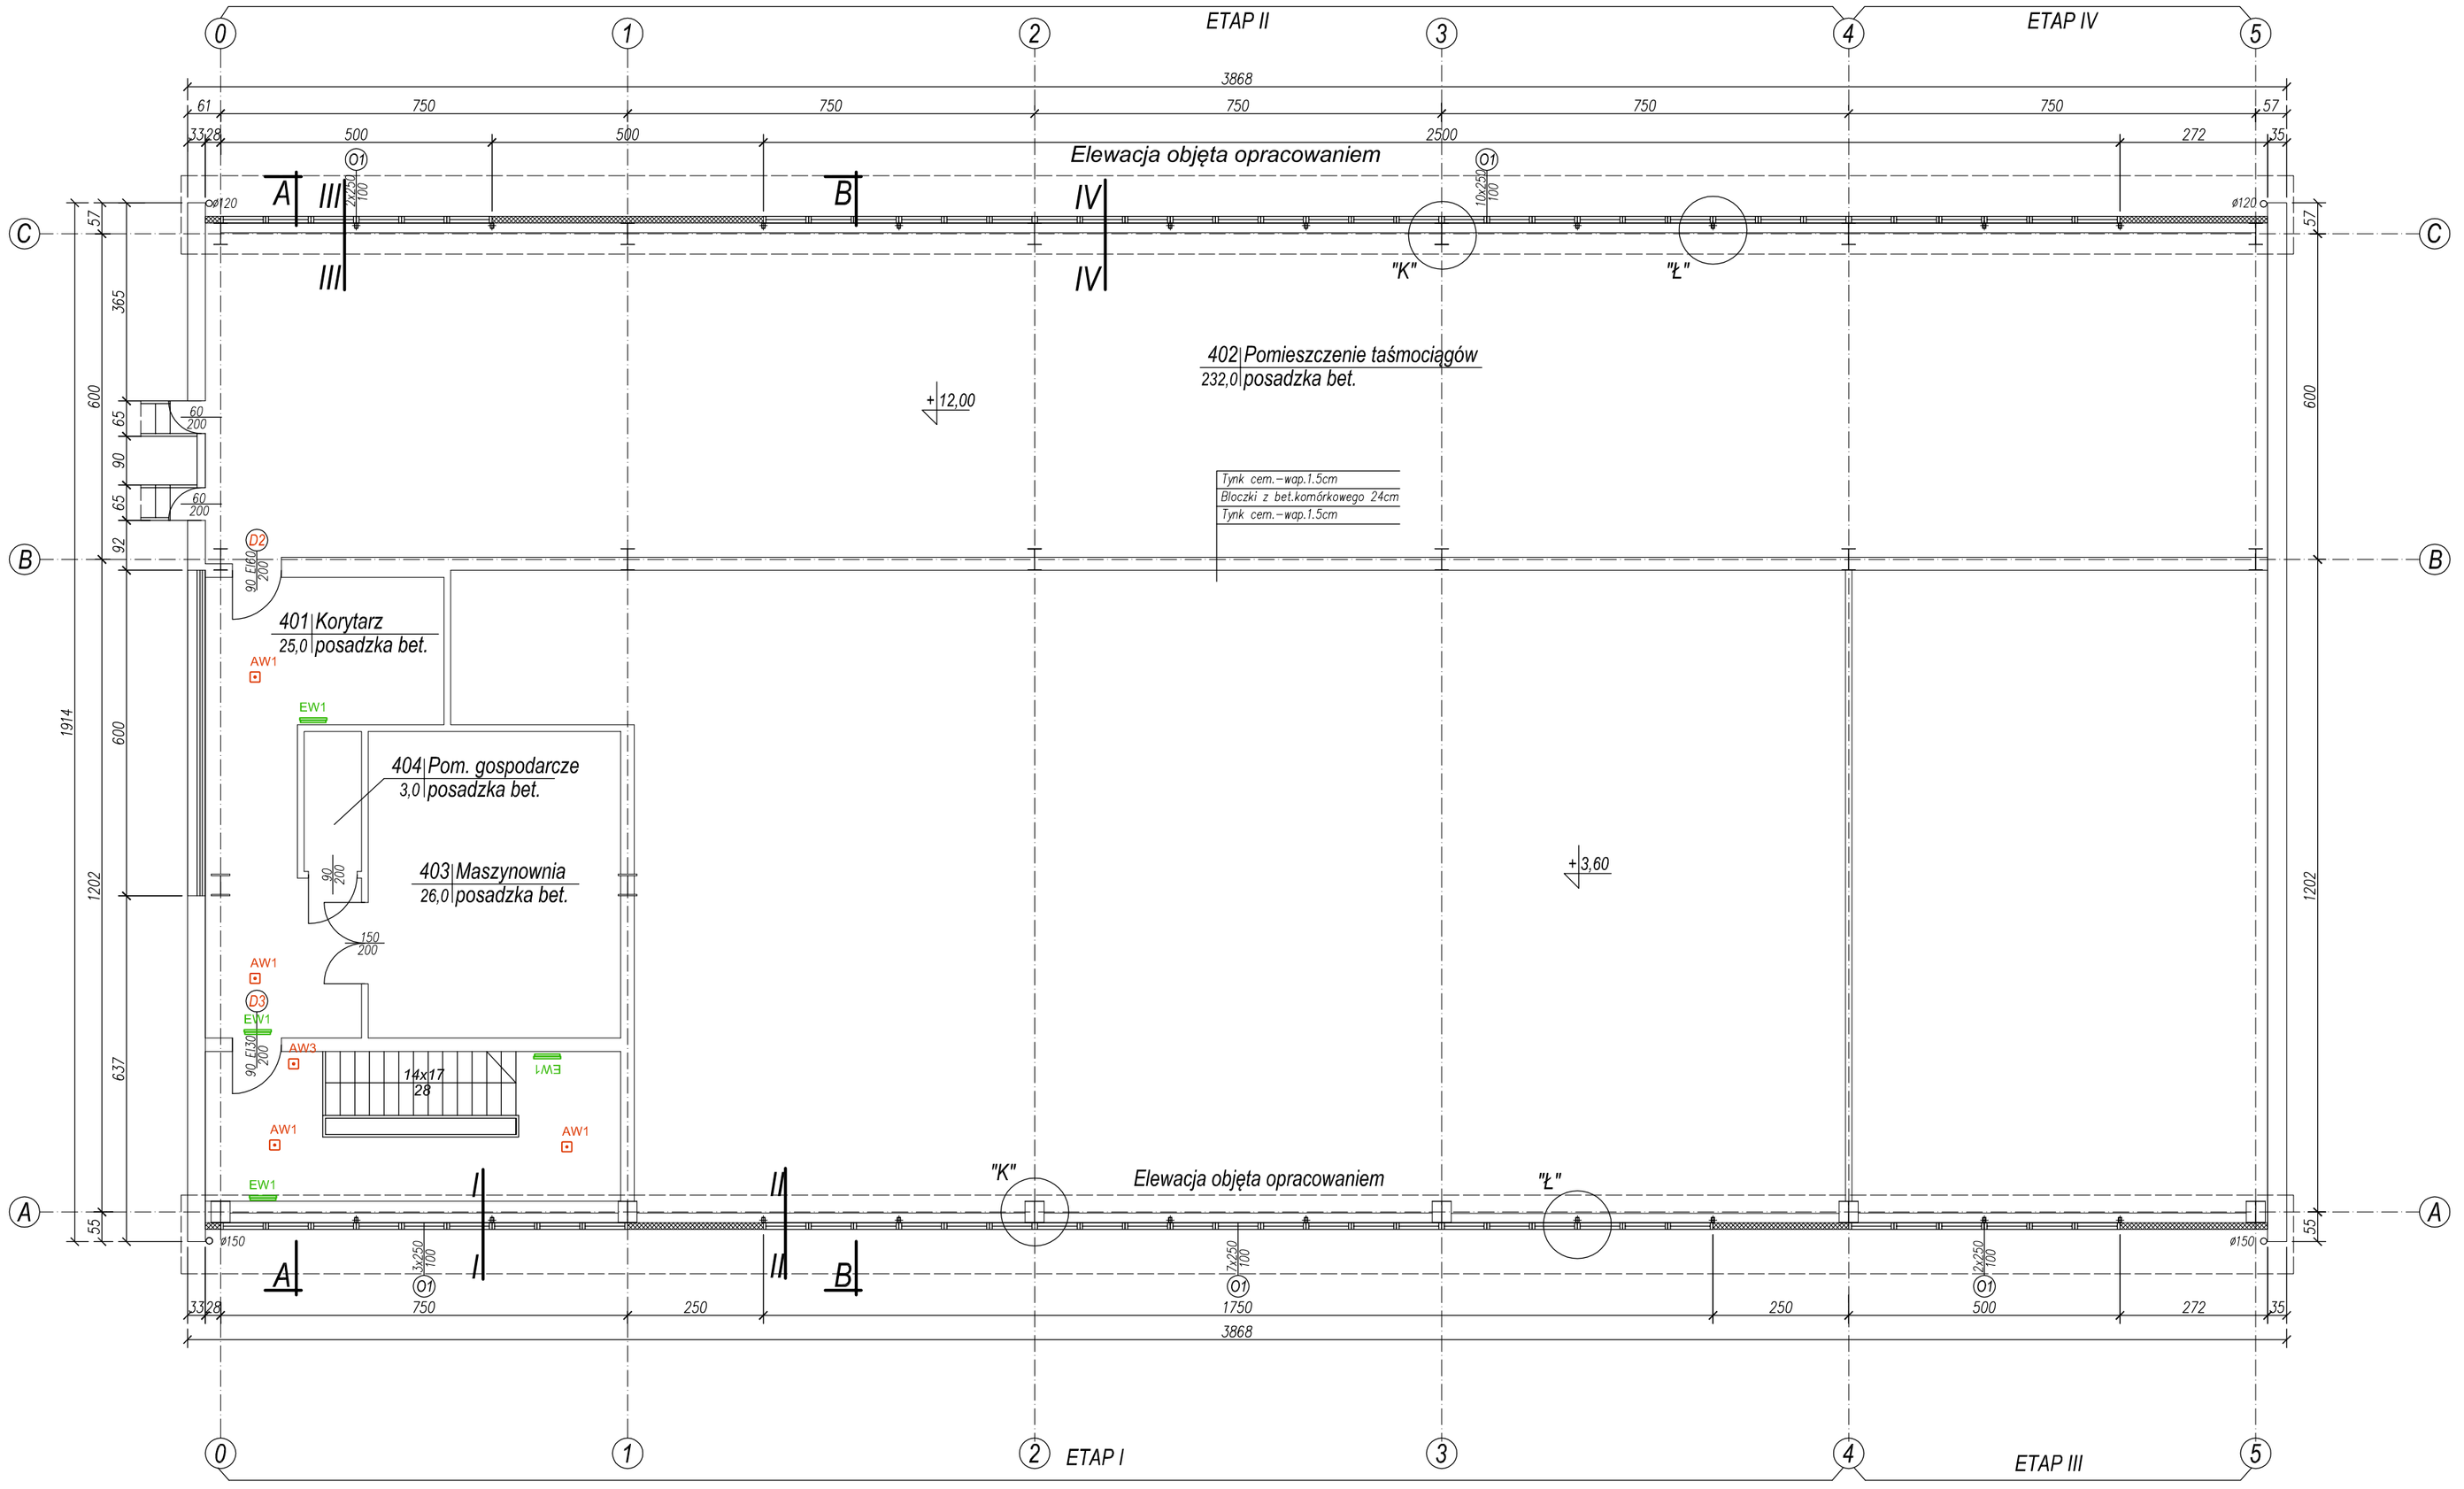

ETAP V - instalacja p.poż.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

AW1	LUMI LUN A 1x3 TC 1 VWD WH **- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego** - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min. 420 lm; SDCM<3; optyka symetryczna szeroka, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed głębokim rozladowaniem; obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h
AW2	MONITOR1 IP65 LED OP20 A 1,2 TC 1 N **- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego** - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP65, IK07; atest CNBOP
AW3	LUMI LUN A 1x3 TC 1 ASM WH **- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego** - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP; 1x3W; min. 380 lm; SDCM<3; optyka asymetryczna, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed głębokim rozladowaniem; obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h
EW1	MONITOR1 IP65 LED OP2 A 1,2 TC 1 **- Oprawa oświetlenia kierunkowego** - Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 lm, SDCM<3, wyposażona w piktogram ewakuacyjny, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP65, IK07;atest CNBOP

obiekt budowlany	*Przebudowa budynku kotłowni*		
adres obiektu	*Sanok, ul. Kiczury 10, działka nr 158 obręb 0002*		
przedmiot rysunku	*RZUT III PIĘTRA Z OŚWIETLENIEM EWAKUACYJNYM*		
branża	*PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA, ELEKTRYKA*		
skala	*1:100*	*nr rysunku* *4W*	*styczeń 2021*
projektant:			