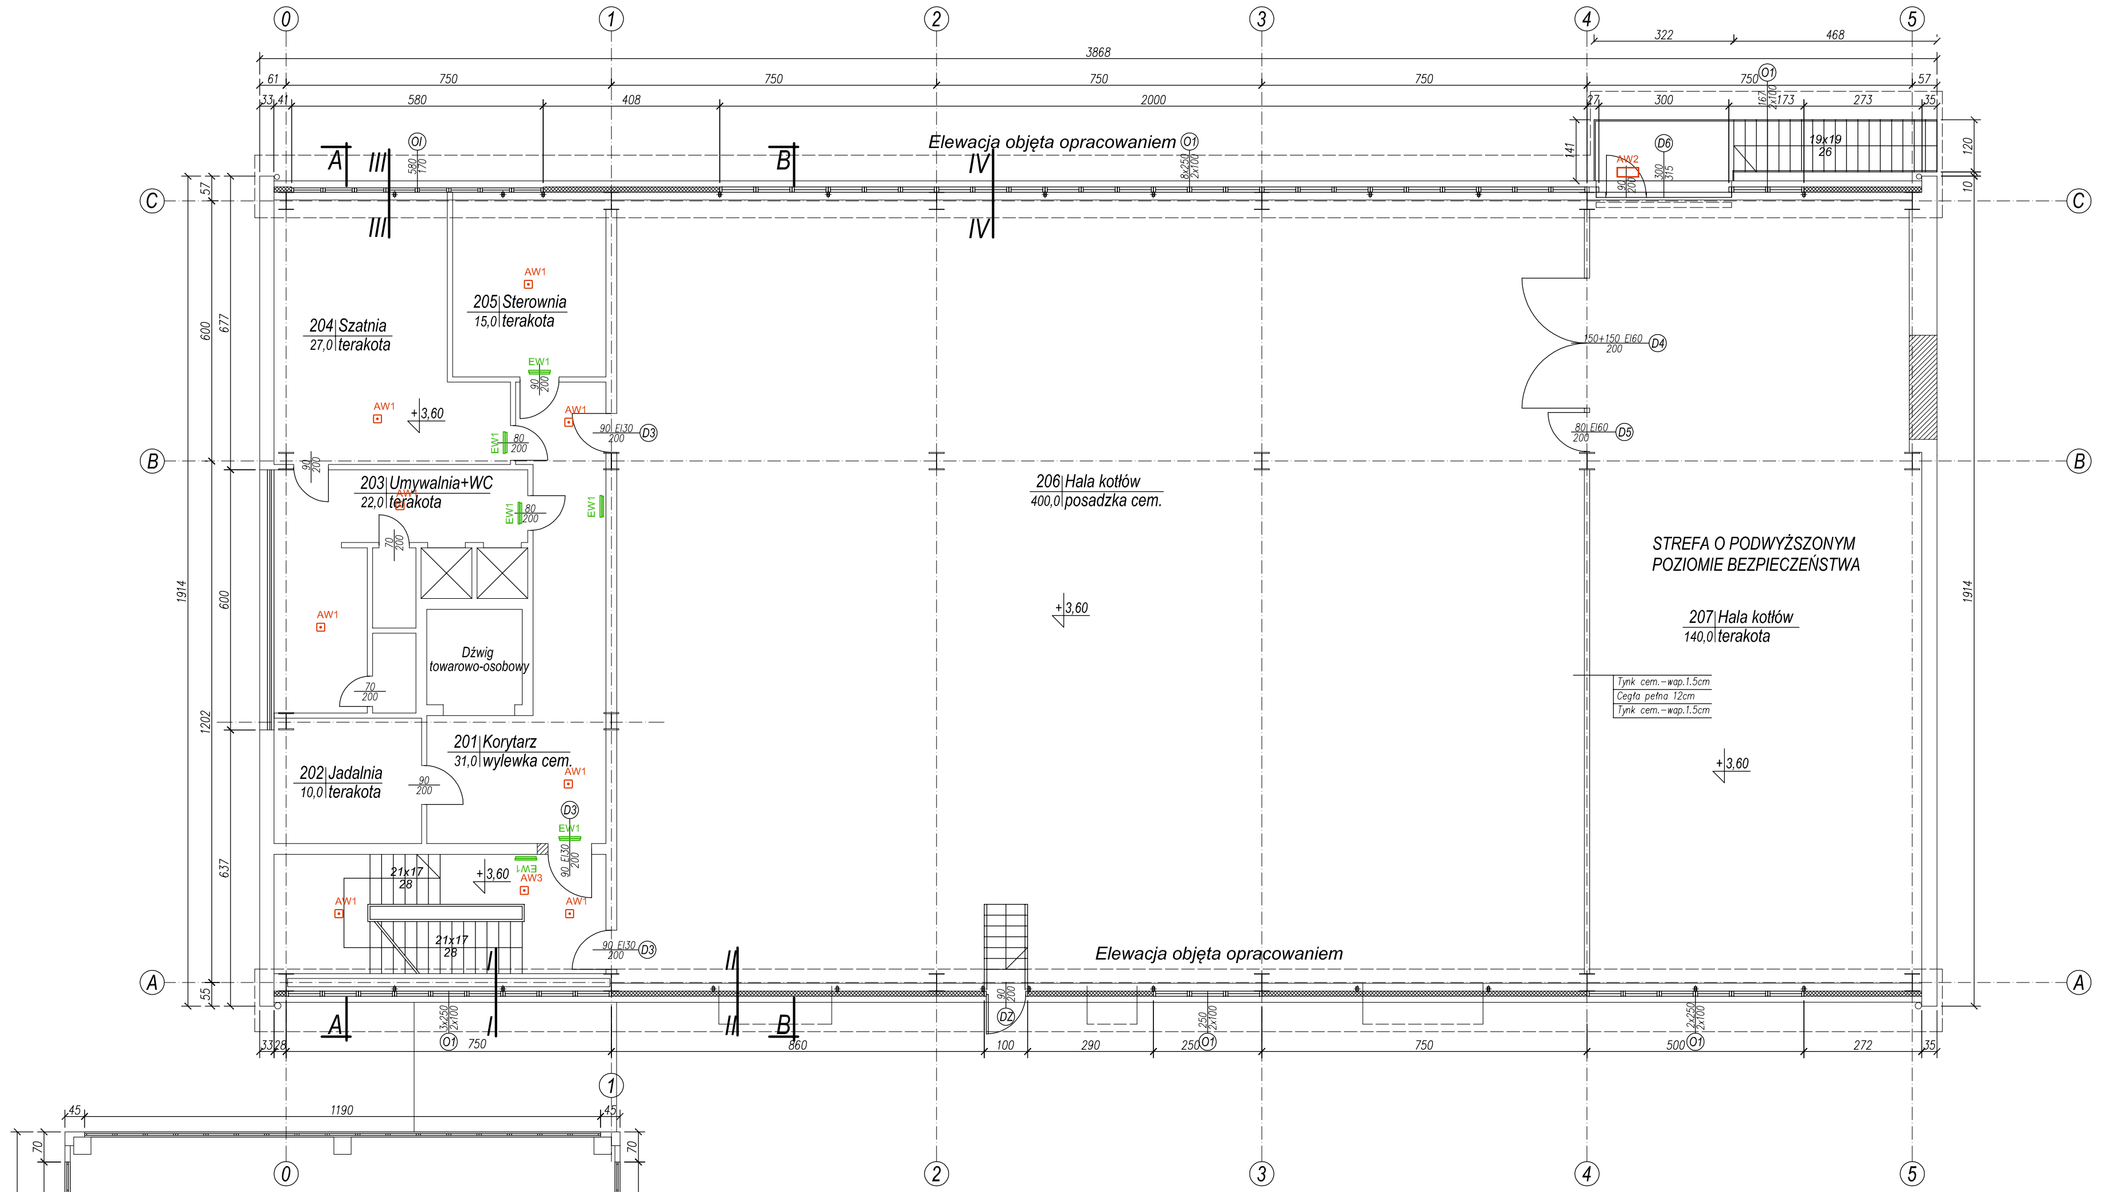

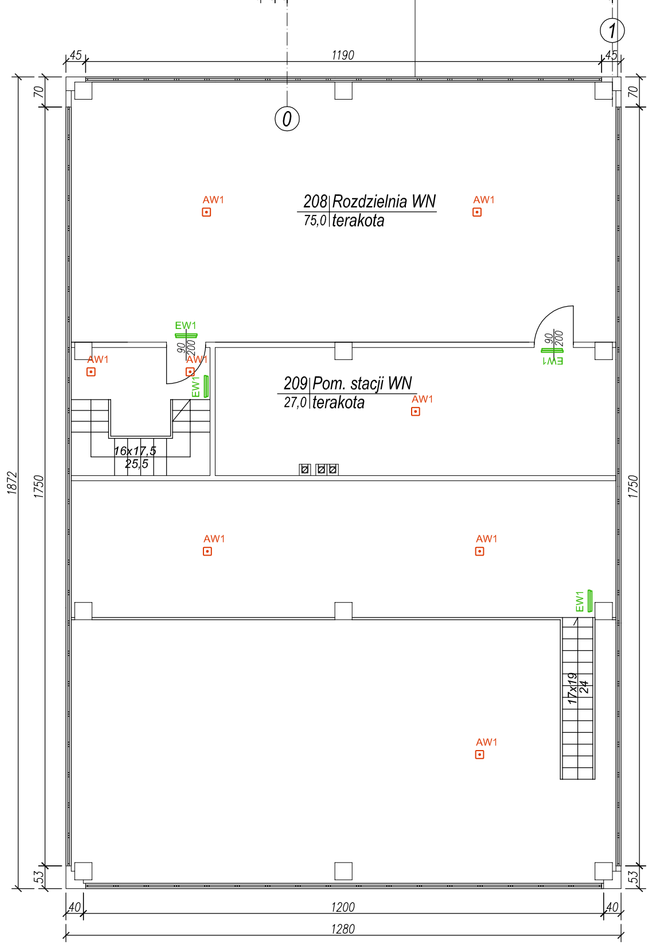

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

AW1	**Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -** Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP: 1x3W; min. 420 lm; SDCM<3; optyka symetryczna szeroka, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem; obudowa z samogaszącego tworzywa dla próby palności 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h
AW2	**Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -** Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna szeroka, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogaszącego tworzywa dla próby palności 850°, IP65, IK07; atest CNBOP
AW3	**Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego -** Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem z certyfikatem CNBOP: 1x3W; min. 380 lm; SDCM<3; optyka asymetryczna, przystosowana do okablowania przelotowego; zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem; obudowa z samogaszącego tworzywa dla próby palności 850°; IP65; czas pracy awaryjnej 1h
EW1	**Oprawa oświetlenia kierunkowego -** Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, tryb ciemny, 1,2W, min. 180 lm, SDCM<3, wyposażona w piktogram ewakuacyjny, przystosowana do okablowania przelotowego oraz do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogaszącego tworzywa dla próby palności 850°, IP65, IK07;atest CNBOP

obiekt budowlany	*Przebudowa budynku kotłowni - istotne odsąpienie od projektu*			
adres obiektu	*Sanok, ul. Kiczury 10, działka nr 158 obręb 0002*			
przedmiot rysunku	*RZUT I PIĘTRA Z OŚWIETLENIEM EWAKUACYJNYM*			
branża	*ARCHITEKTURA, ELEKTRYKA*			
skala	*1:100*	*nr rysunku*	*2*	*styczeń 2021*
projektant:				