



"C"


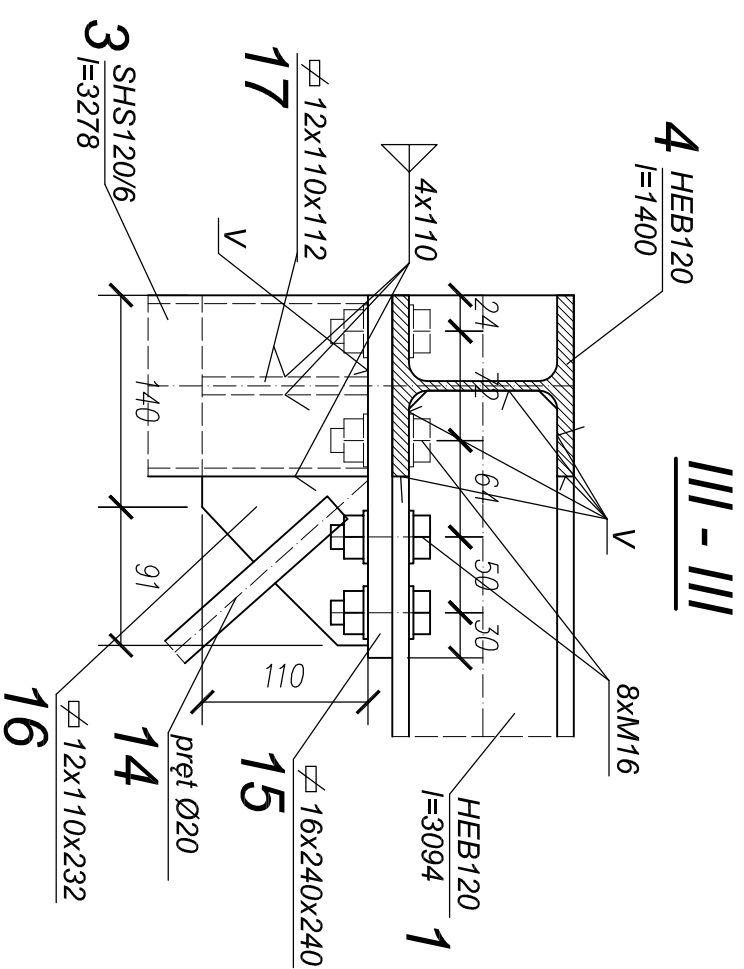


"D"

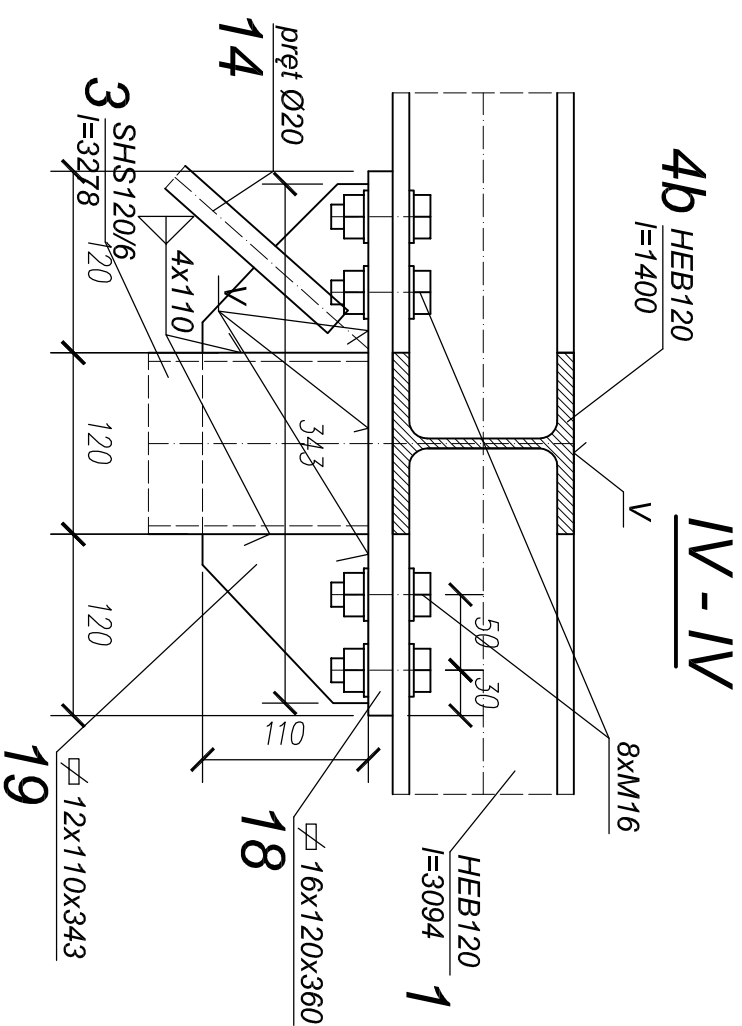

UWAGA:

1. spoiny wykonać jako czołowe typu V lub
pachwinowe gr. 0,7 cieńszego elementu
2. materiały - stal: S235JR
elektrody: EA.1.46

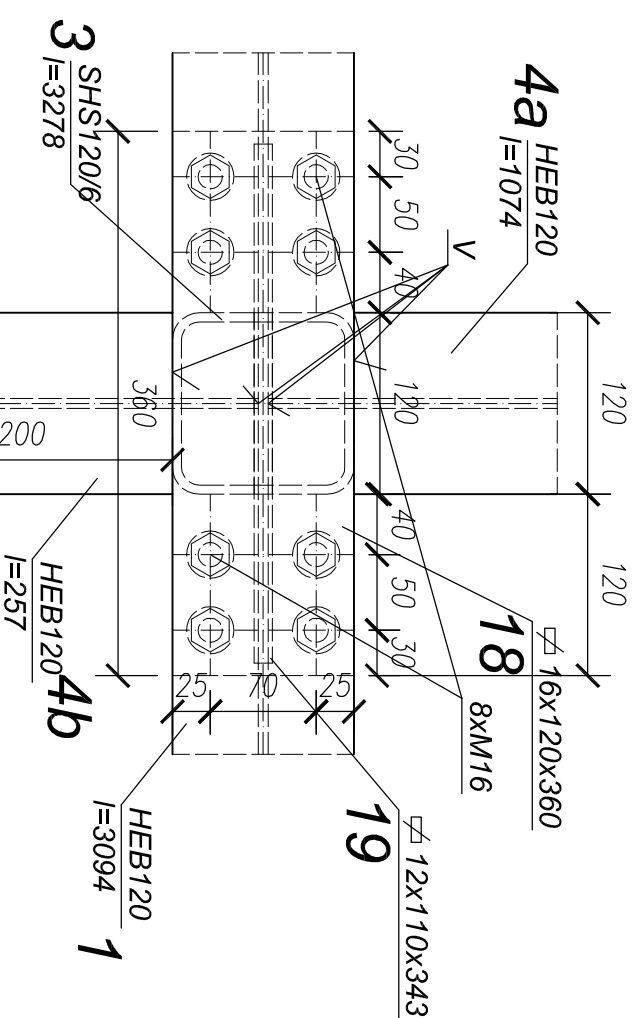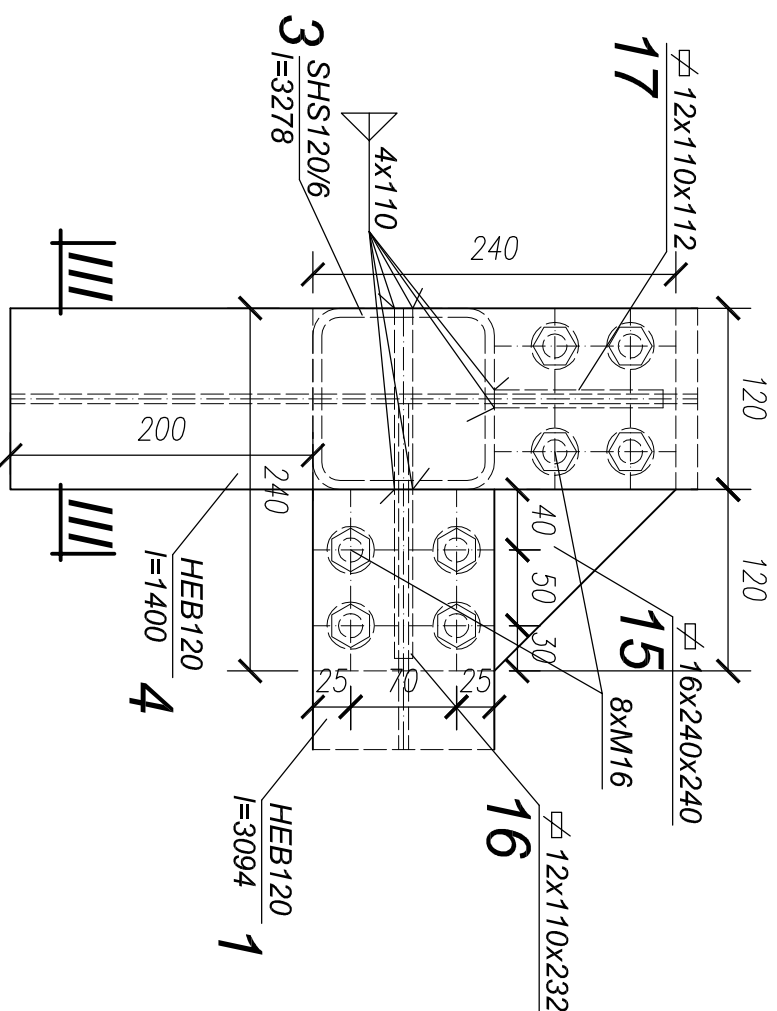

obiekt budowlany	Przebudowa budynku kotłowni			
adres obiektu	Sanok, ul. Kieczyry 10, działka nr 158 obręb 0002			
przedmiot rysunku	SCHODY SZCZEGÓŁY "C" i "D"			
branża	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA			
skala	1:5	nr rysunku	19W	styczeń 2021
projektant:				