


UWAGI:
- wszystkie zawory, armatura regulująca i odcinająca zabudowana na instalacjach wyłącznie w systemie rozłącznym, np. śrubunki z gwintem wew.
- zawory odcinające, kulowe wyłącznie z dławikami,
- instalacje izolować izolacją o gr. podanej na rys. o wsp. $\lambda=0,035\text{W/mK}$ i w klasie reakcji na ogień A lub B wg PN-EN 13501-1

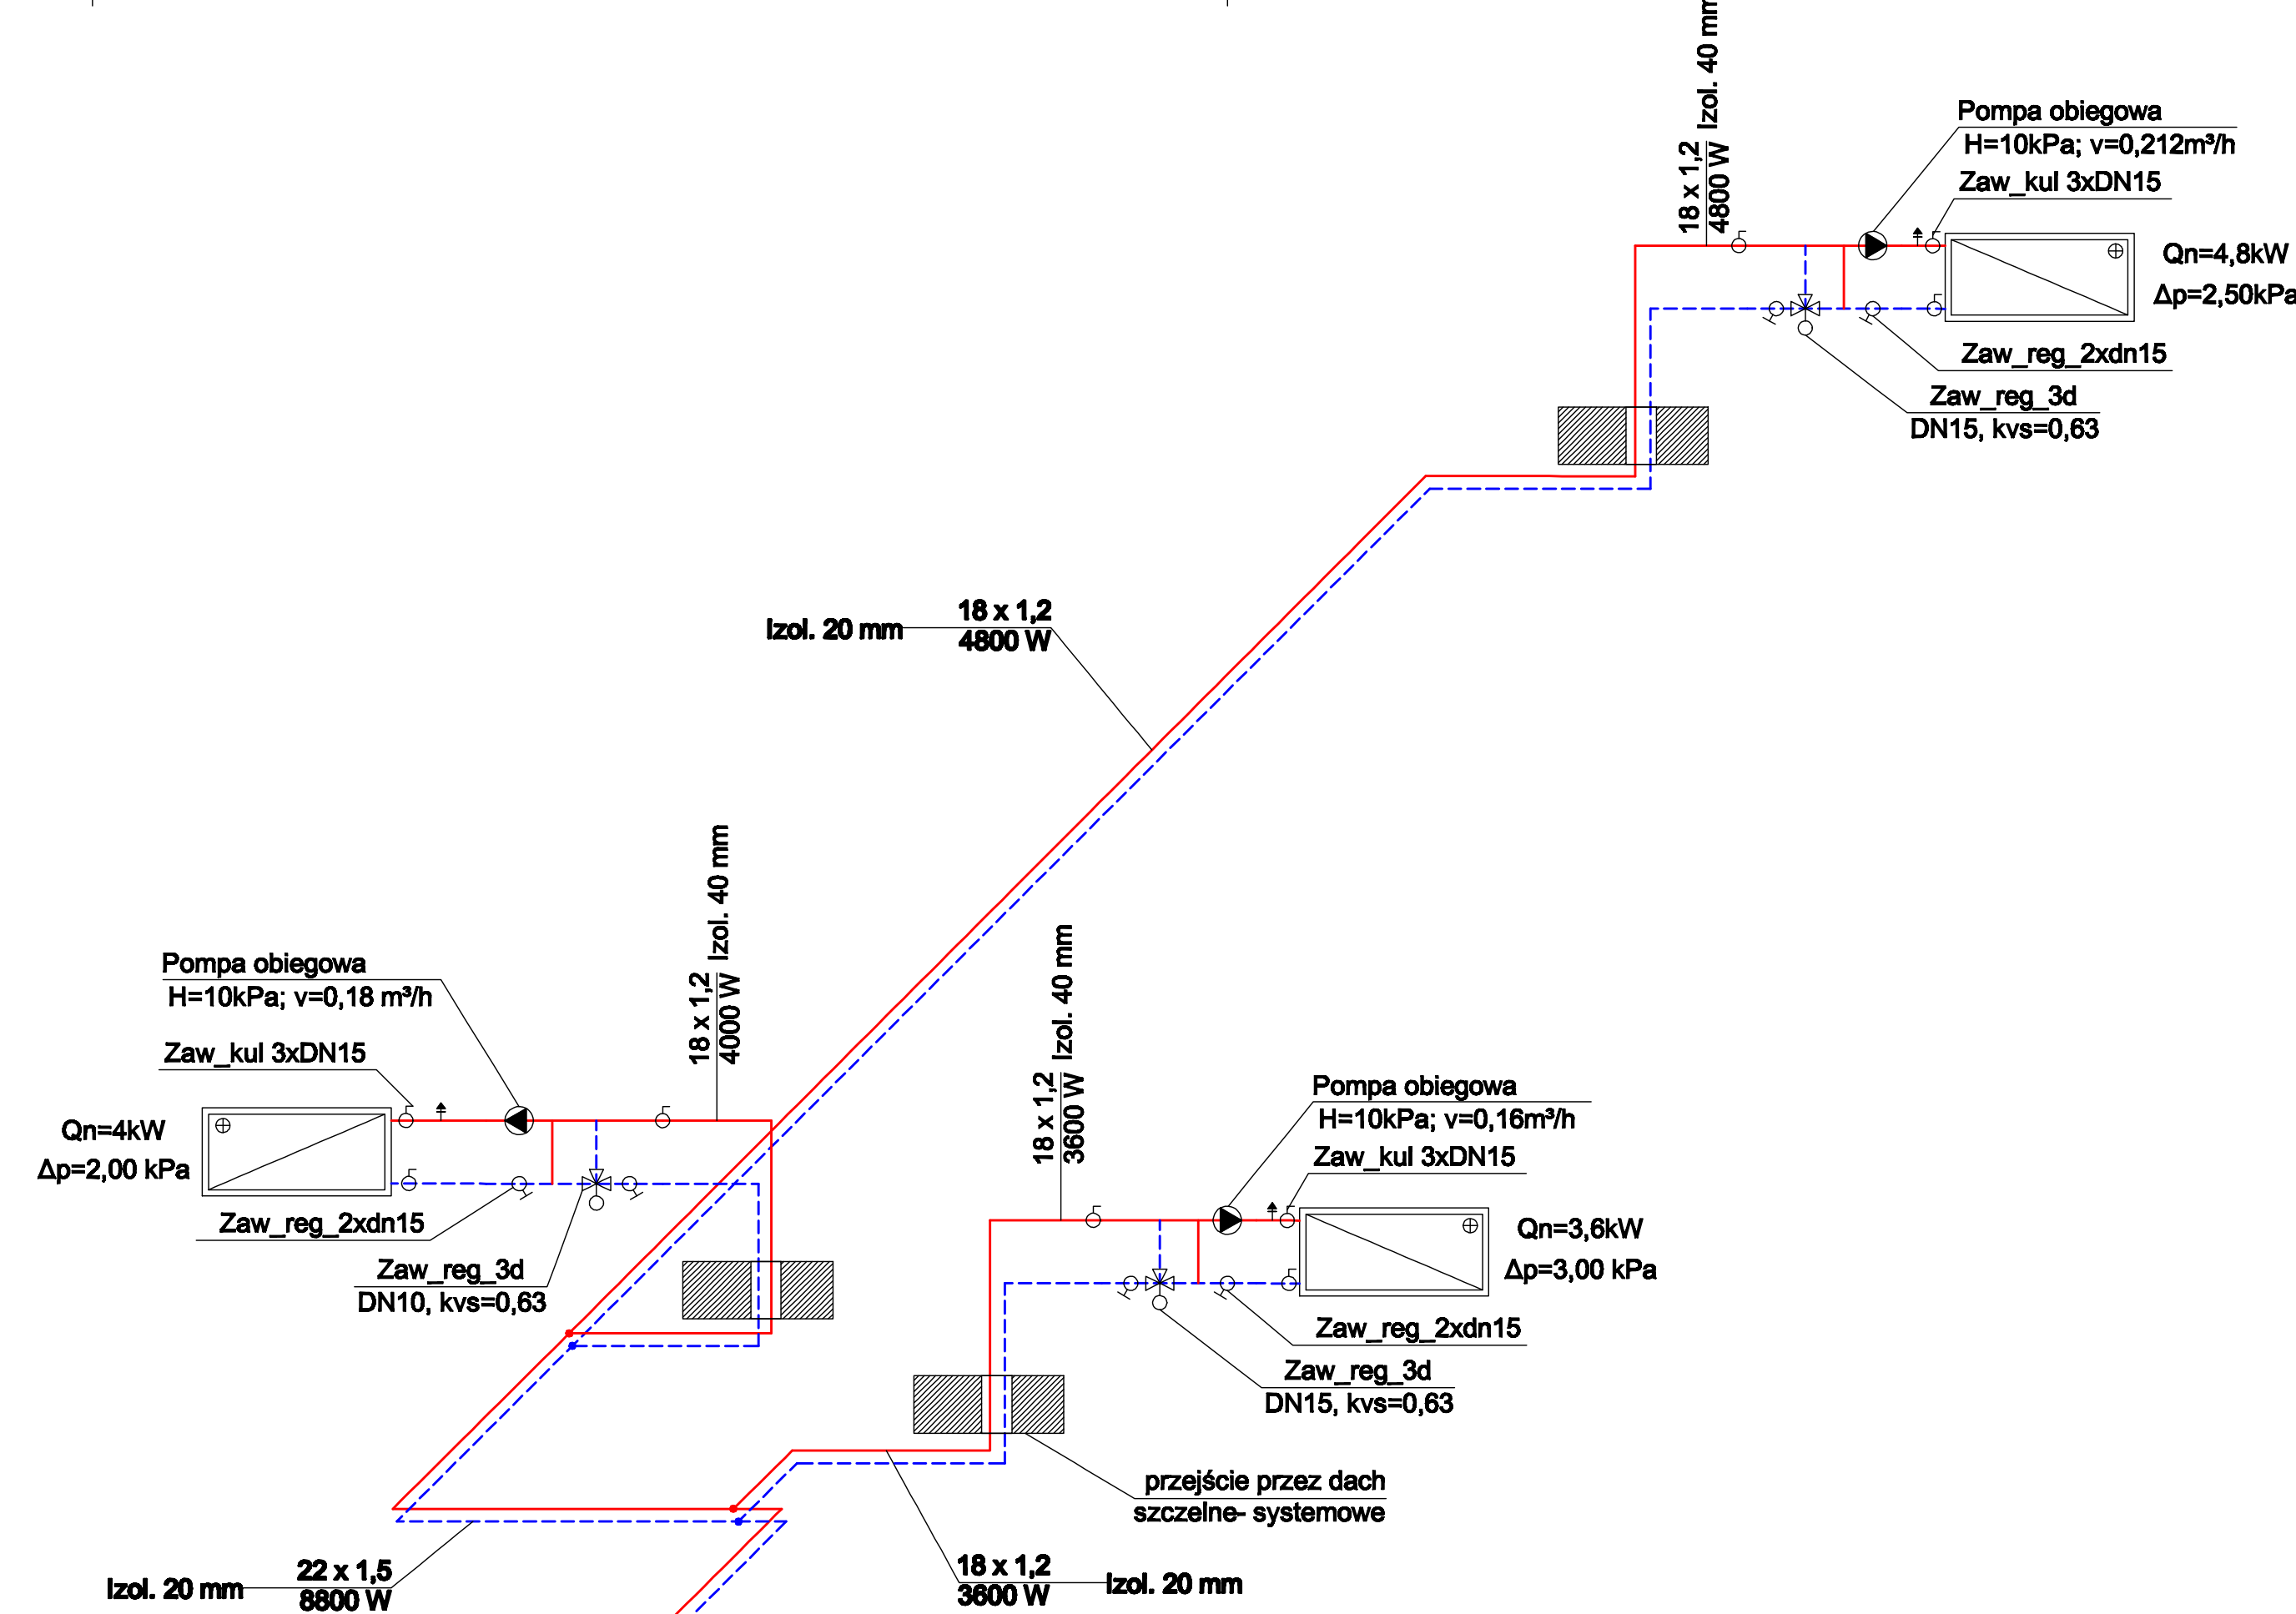

+/-0.00=6,60m n.p.m

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-1-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMPLEKSU BUDYNKÓW CELEM UTWORZENIA NA PARTERZE ZAKŁADU PIELEGNACyjNO – OPIEKUŃCZEGO ORAZ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU REHABILITACyjI OGÓLNOUSTROJOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA – FILIA SZPITALA W USTCE.

ADRES INWESTYCJI:

UL. Mickiewicza 12, Ustka

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CT – ROZWINIĘCIE

INWESTOR:

WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA:

ul.Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.gaz., wod i kan.				PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/1040x610mm	PW	14.12.2018	IS/15

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.