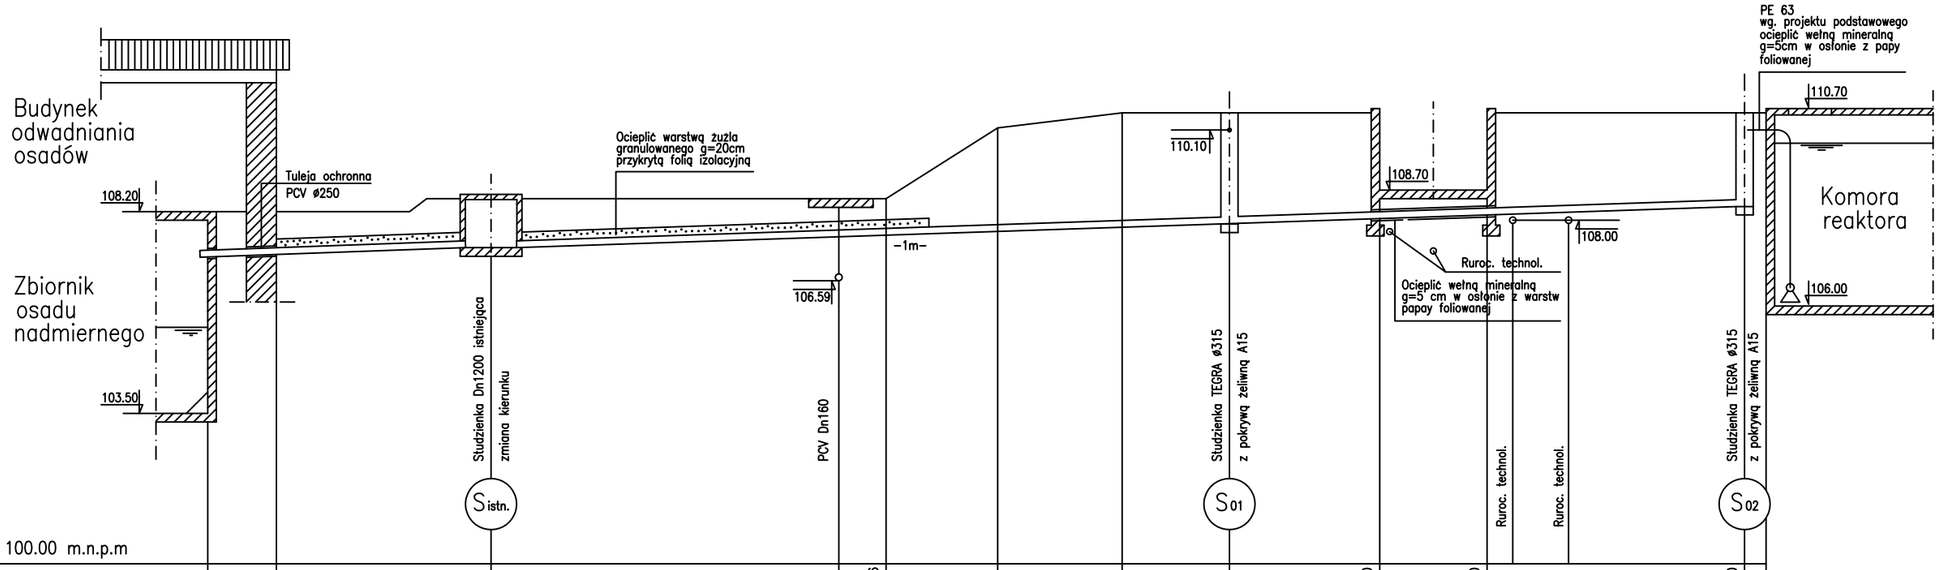
Budynek odwadniania osadów
Zbiornik osadu nadmiernego
108.20
103.50
Tuleja ochronna PCV ø250
Ocieplić warstwą żużla granulowanego g=20cm przykrytą folią izolacyjną
-1m-
Studzienka Dn1200 istniejąca zmiana kierunku
Sistn.
PCV Dn160
106.59
110.10
Studzienka TEGRA ø315 z pokrywą żeliwną A15
S01
108.70
Ruroc. technol.
Ocieplić wełną mineralną g=5 cm w osłonie z warstw papy foliowanej
108.00
Ruroc. technol.
PE 63 wg. projektu podstawowego ocieplić wełną mineralną g=5cm w osłonie z papy foliowanej
110.70
Komora reaktora
106.00
Studzienka TEGRA ø315 z pokrywą żeliwną A15
S02
Poziom por. 100.00 m.n.p.m

| | | |