


Sposób rozwiązania kolizji proj. rurociągu kablowego z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.

A. Skrzyżowanie sieci telekomunikacyjnej z istniejącym kablem elektroenergetycznym

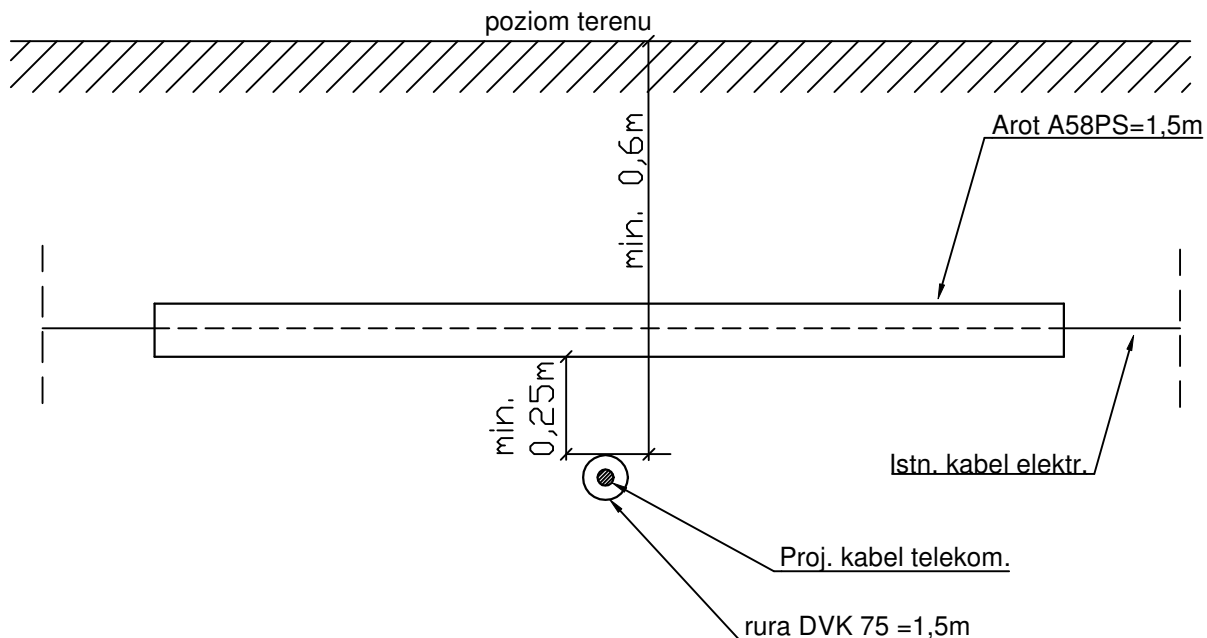

Jednostka projektowa: PNOL Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 165 lok. 2.1 18 - 400 Łomża		Inwestor: Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów	
Rozbudowa drogi gminnej nr 106076B Zbrzeźnica - Pstrągi-Gniewoty wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną o nr 106074B Pstrągi Gniewoty - Bacje Mokre, gmina Zambrów		Tytuł rysunku: Skrzyżowanie z siecią elektroenergetyczną	
Obiekt: Droga gminna nr 106076B Zbrzeźnica - Pstrągi - Gniewoty		Data: 07.2017 r.	
Stadium: P.W.		Skala: -	
Branża: Tytuł projektu: TELETECHNICZNA		Nr rysunku: 3/3	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
TELETECH. Projektant	mgr inż. Paweł Zych	PDL/0162/PWBT/15	
Sprawdzający	inż. Janusz Zych	UAN.II.7342-133/94	