


# Sposób rozwiązania kolizji rurociągu kablowego z rurociągami zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.

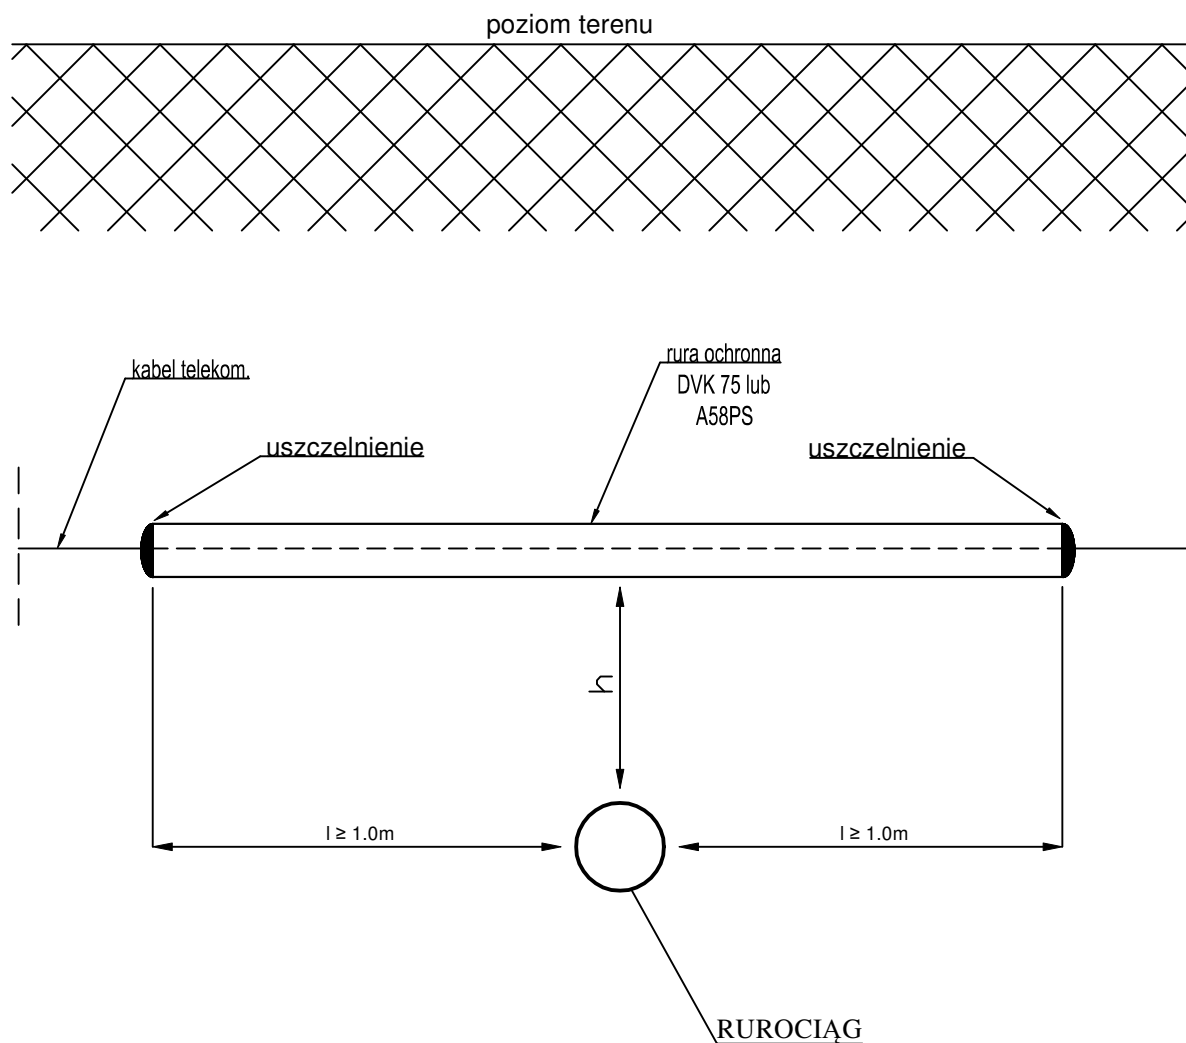

Dopuszczalne odległości między rurą ochronną a rurociągami:

- od wodociągu magistralnego -  $h \geq 0,25m$
- od wodociągu rozdzielczego -  $h \geq 0,15m$
- od obudowy ciepłociągu -  $h \geq 0,50m$
- od kanalizacji ściekowej -  $h \geq 0,30m$

Jednostka projektowa: PNOL Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 165 lok. 2.1 18 - 400 Łomża		Inwestor: Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów	
Rozbudowa drogi gminnej nr 106076B Zbrzeźnica - Pstrągi-Gniewoty wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną o nr 106074B Pstrągi Gniewoty - Bacze Mokre, gmina Zambrów			Tytuł rysunku: Skrzyżowanie z wodociągiem
Obiekt: Droga gminna nr 106076B Zbrzeźnica - Pstrągi - Gniewoty		Data: 07.2017 r.	
Stadium: P.W.		Skala: -	
Branża: Tytuł projektu: TELETECHNICZNA		Nr rysunku: 3/2	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
TELETECH.	Projektant	mgr inż. Paweł Zych	PDL/0162/PWBT/15
	Sprawdzający	inż. Janusz Zych	UAN.II.7342-133/94