



Wrocław, dnia 07.07.2021 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WZZ.DZP.241.63.2.2021.E.D.

**Dot. Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w wybranych pomieszczeniach w Żłobku 10 przy ul. H. Brodatego 17.
Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/ 63.**

Zamawiający - Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu (53-609) informuje , że dokonał zmiany w załączniku nr 2 Formularzu asortymentowo cenowym polegającej na wykreśleniu z Formularza zapisu „**ZADANIE nr 1 Żłobek nr 4**”. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część Zaproszenia i zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>).

DYREKTOR

Maria Iwona Bugajska


Sprawę prowadzi:

Ewa Duda – Główny specjalista , telefon 71 718 62 45 , e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Ewa Duda

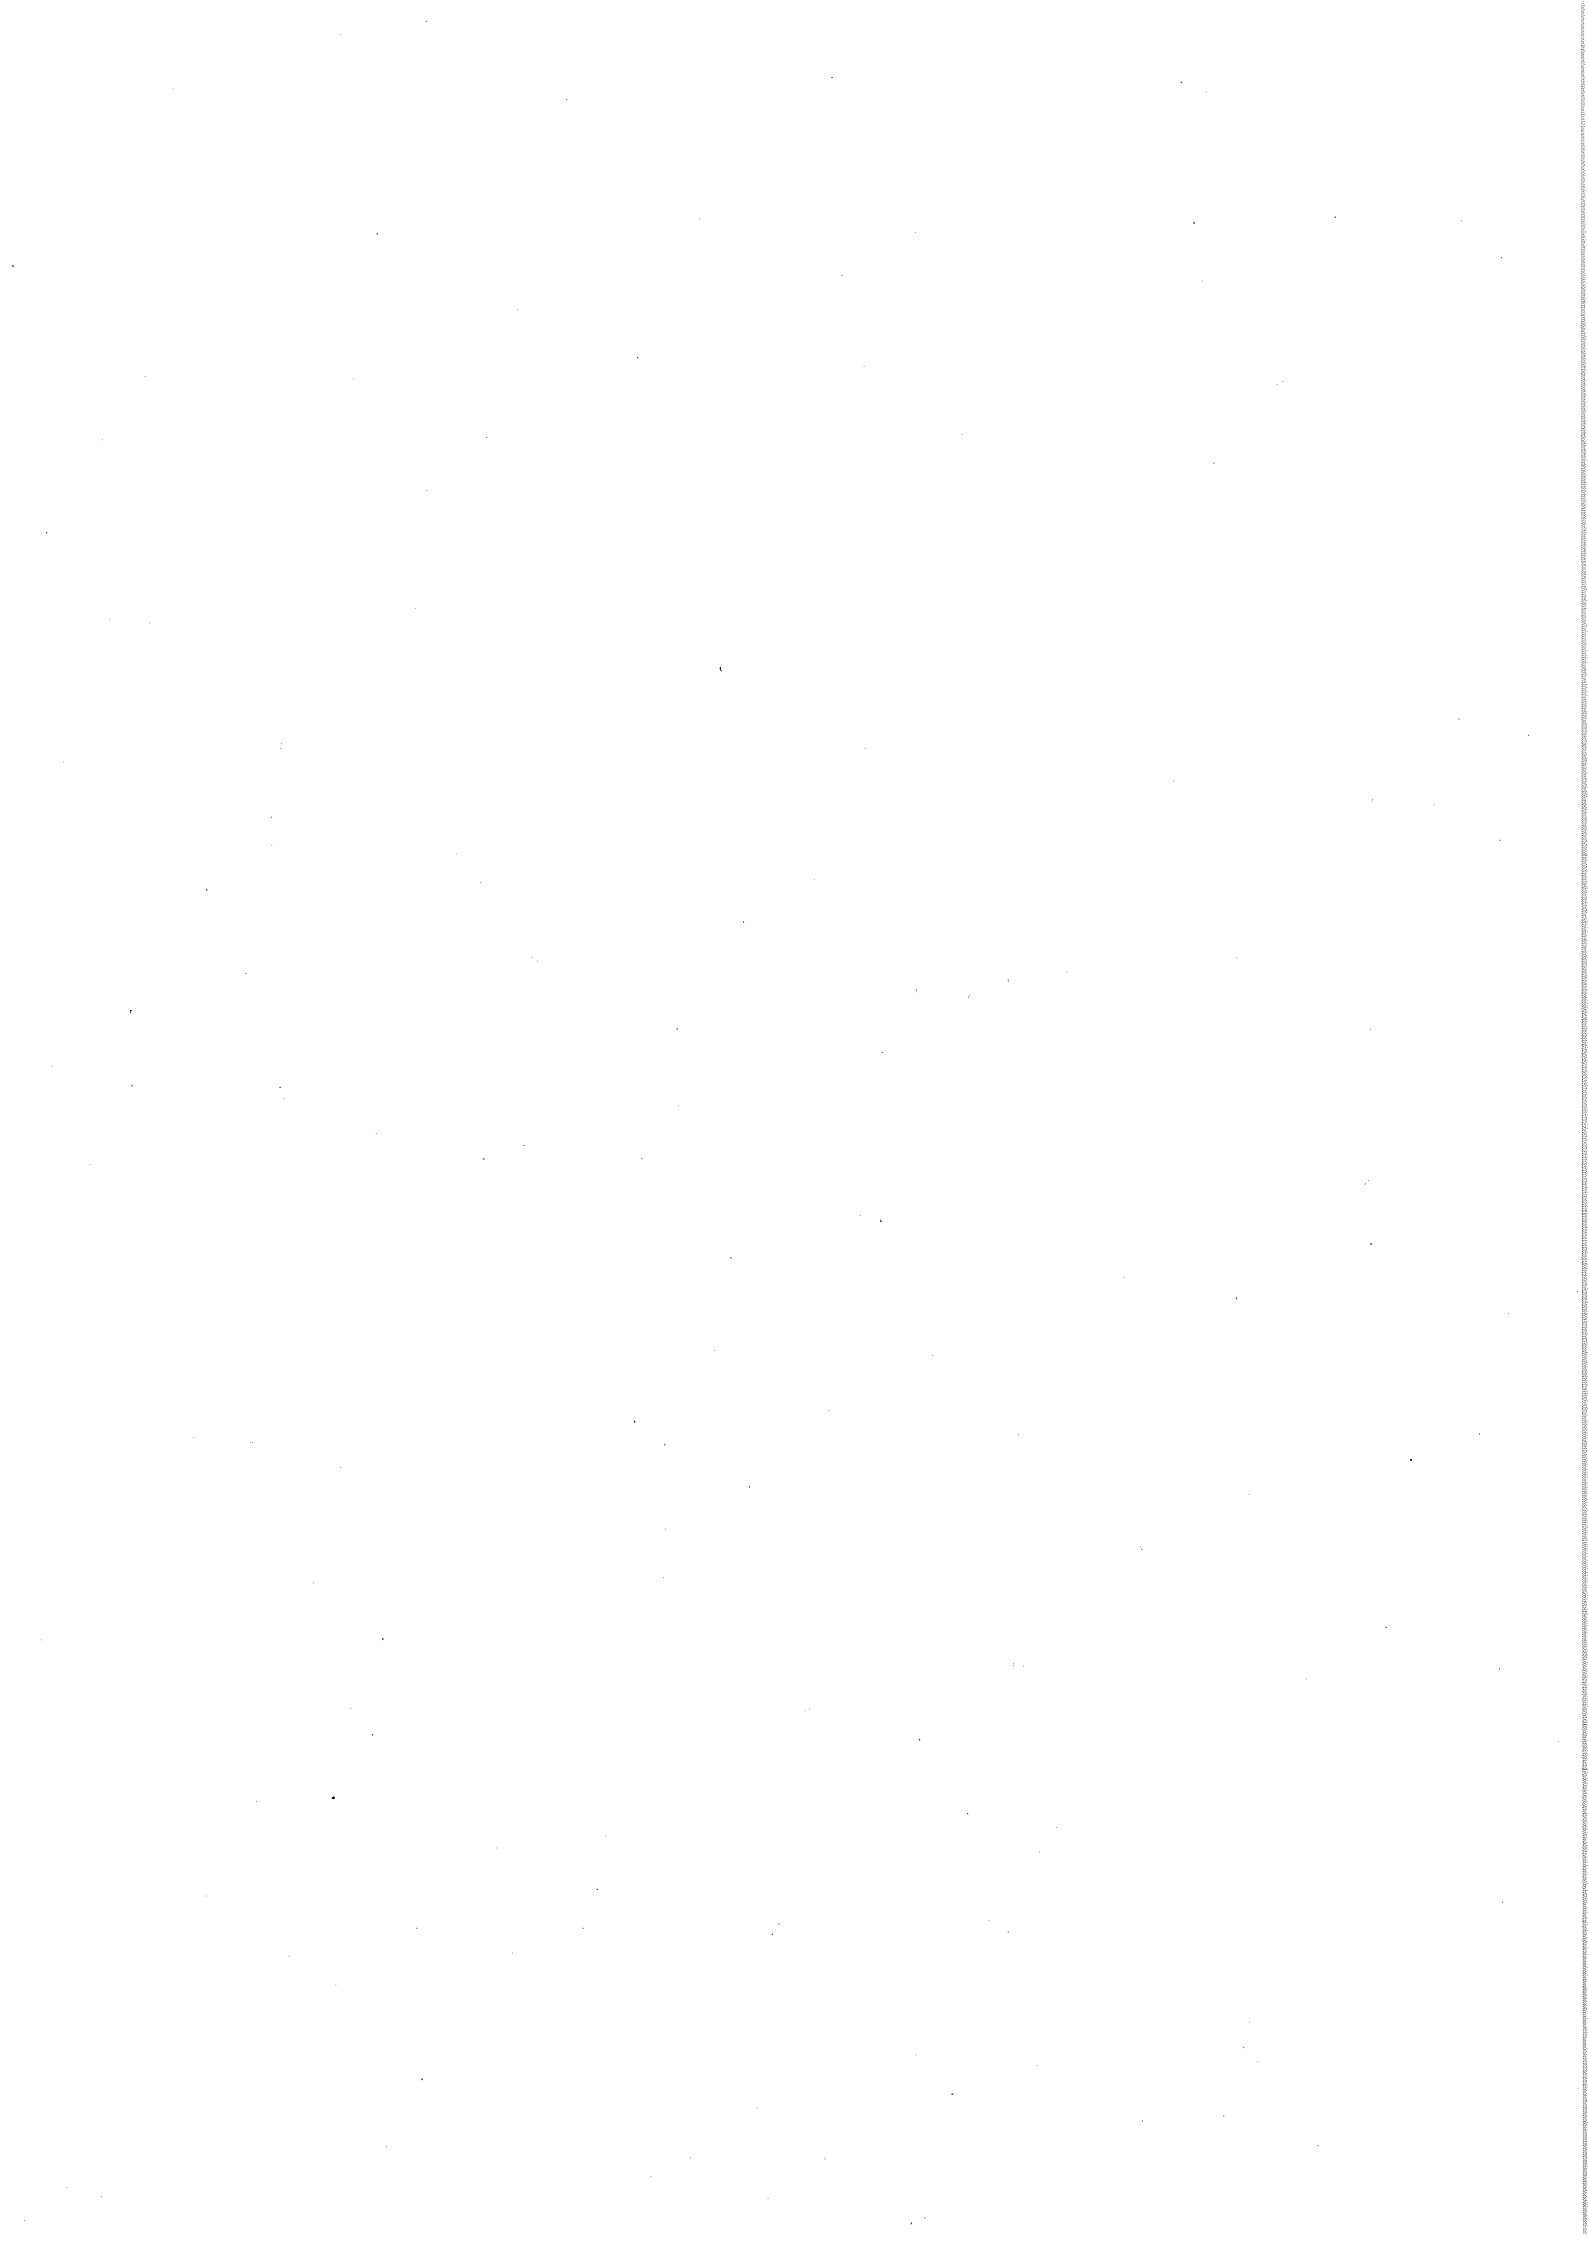

.....
 Nazwa i adres wykonawcy

Formularz asortymentowo cenowy

dot. Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w wybranych pomieszczeniach w Żłobku nr 10 przy ul. H. Brodatego 17. Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/ 56.

LP	Żłobek	opis	Adres Żłobka	moc [kW]	ilość szt.	cena jednostkowa brutto [PLN]	Razem kwota brutto [PLN]	PRODUCENT KLIMATYZATORÓW	NAZWA I MODEL KLIMATYZATORA	ROK PRODUKCJI
1	Nr 10	Zgodnie z STWIOR	Żłobek nr 10 ul. H. Brodatego 17 Wrocław , Grupa II lewa strona I piętro (syplalnia, bawialnia)	5,00	2			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
						Wartość brutto ryczałt				

PARAMETRY GRANICZNE JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ URZĄDZENIA

Nominalna wydajność chłodnicza [kW]	Nominalna wydajność grzewcza [kW]	Maksymalny pobór mocy do chłodzenia [kW]	Maksymalny pobór mocy do grzania [kW]	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej [dB(A)]	Wykonawca posiada autoryzację na montaż klimatyzatora
5,0	5,0	2,45	2,45	58	ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA DOKUMENTU W DNIU PODPISANIA UMOWY
Tak/NIE *	Tak/NIE *	Tak/NIE *	Tak/NIE *	Tak/NIE *	Tak/NIE *

* Wykonawca zaznacza czy zaproponowane przez niego urządzenie spełnia parametry techniczne określone przez Zamawiającego oraz czy Wykonawca posiada autoryzację na montaż Klimatyzatora

UWAGA

WYKONAWCA MUSI WSKAZAĆ W TABELCE: nazwę, model, producenta, rok produkcji oraz wskazać czy zaproponowany model spełnia parametry graniczne określone przez Zamawiającego i czy posiada autoryzację na montaż.

Wartość oferty brutto:.....

Słownie wartość oferty brutto:.....

....., dnia.....

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*