RZUT PARTERU 1:100 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO O PAR. 80/60 st C

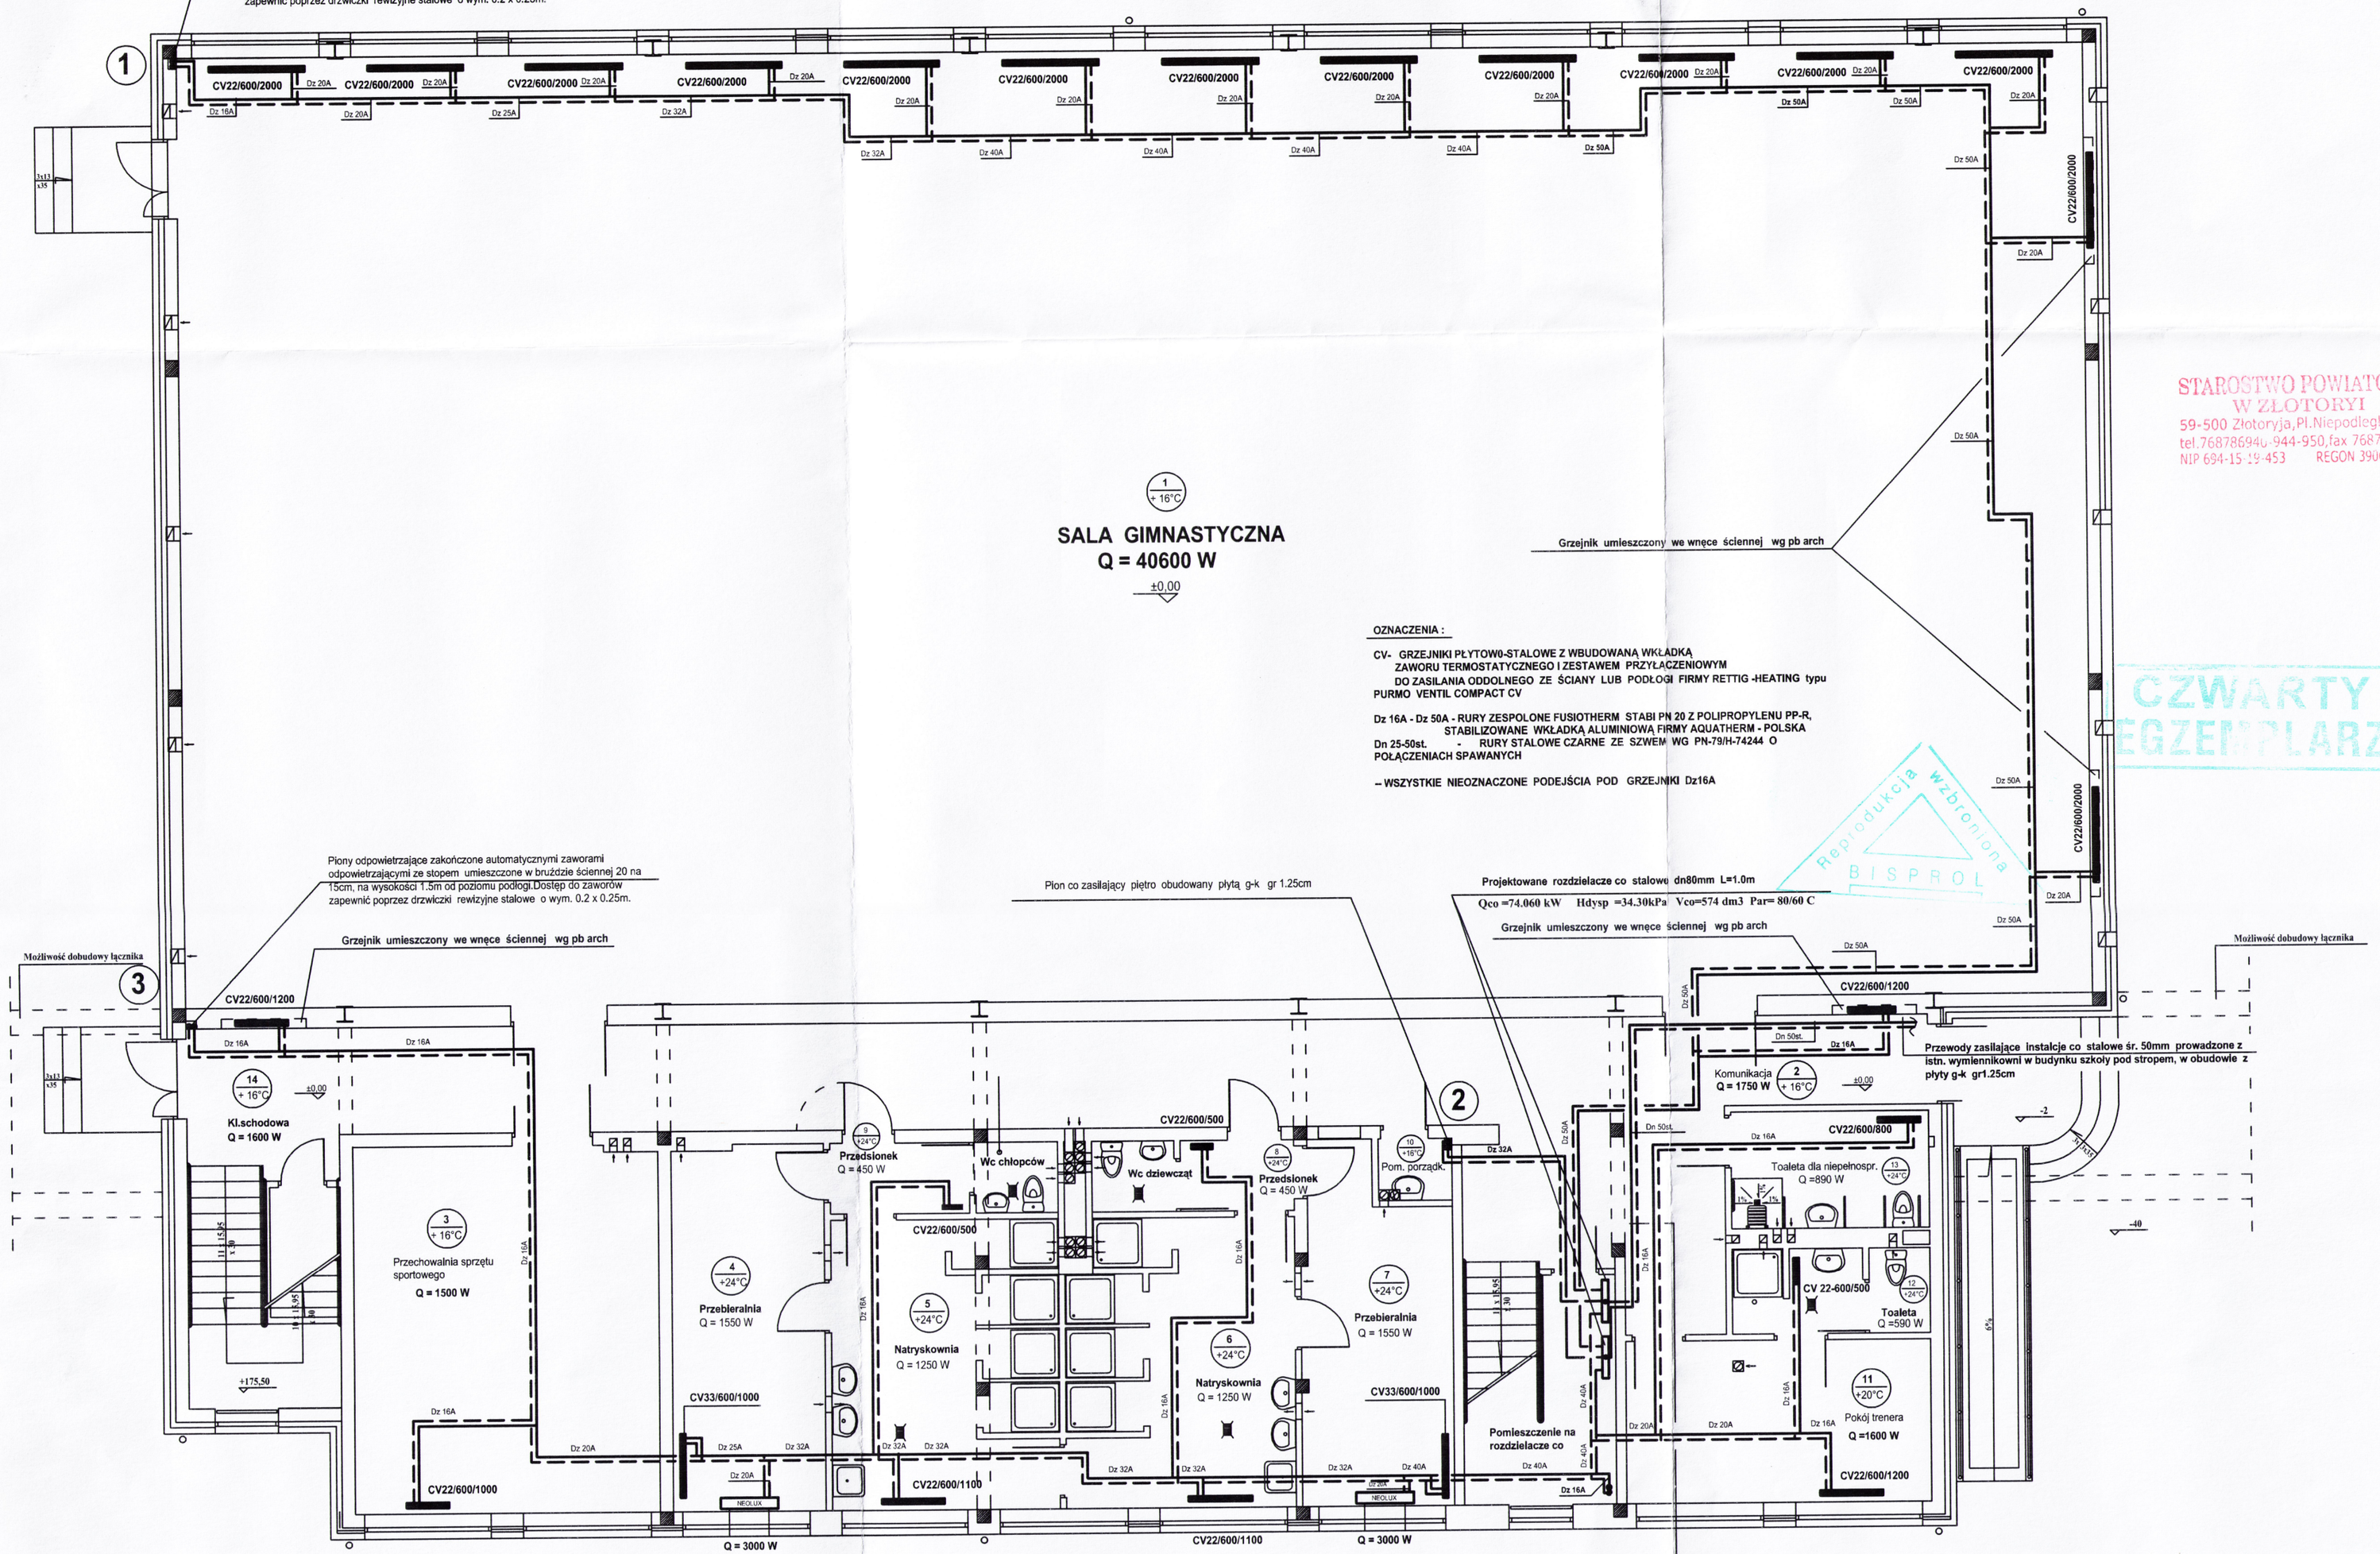

OZNACZENIA :

CV- GRZEJNIKI PŁYTOW0-STALOWE Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO I ZESTAWEM PRZYŁĄCZENIOWYM DO ZASILANIA ODDOLNEGO ZE ŚCIANY LUB PODŁOGI FIRMY RETTIG -HEATING typu PURMO VENTIL COMPACT CV

Dz 16A - Dz 50A - RURY ZESPOLONE FUSIOTHERM STABI PN 20 Z POLIPROPYLENU PP-R, STABILIZOWANE WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ FIRMY AQUATHERM - POLSKA

Dn 25-50st. - RURY STALOWE CZARNE ZE SZWEM WG PN-79/H-74244 O POŁĄCZENIACH SPAWANYCH

– WSZYSTKIE NIEOZNACZONE PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI Dz16A

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
59-500 Złotoryja, Pl.Niepodległości 8
tel.76878694u-944-950, fax 76878695
NIP 694-15-19-453 REGON 390680857

CZWARTY EGZEMPLARZ

Reprodukcja wzbroniona BISPROL

WB - 2060	Nr archiwalny 8231	Nr rys. 1		Przedmiot rysunku
Specjalność	INST. SANITARNE	Skala	1:100	SALA GIMNSTYCZNA 18x36m Rzut przyziemia - wewnętrzna instalacja c.o.
Projektant: mgr inż. Jerzy Lasocki	nr upr. 130/91	data 07.2008 r.	podpis	
Sprawdzający: tech. Zbigniew Makówka	nr upr. 87/91	data 07.2008 r.	podpis	

mgr inż. Paweł Olszański
Upr. Projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjno - sanitarnej, c.o. i gazowych
OPL/0913/WOS/13; OPL/BO/0056/13